




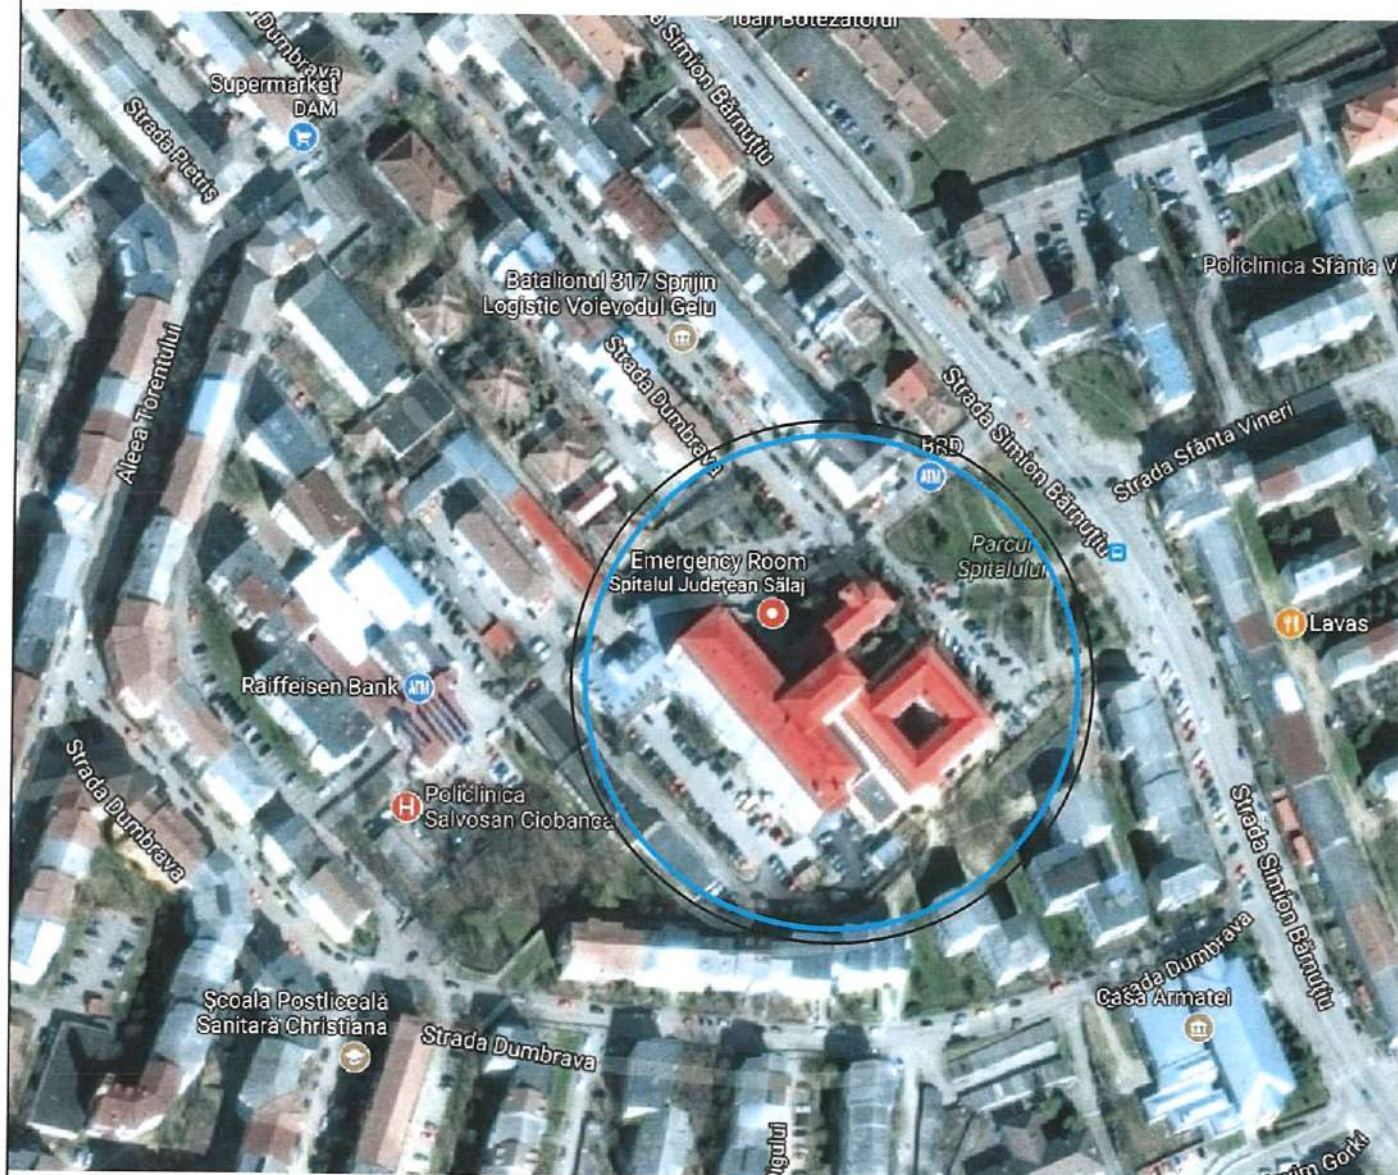







zona studiata

VERIFICATOR/EXPERTURMELE		SEMNTURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	
 PROIECTANT S.C. "PRONET" S.R.L. ORC J 31/763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368			BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	PROIECT Nr. 265/2017	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNTURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:5000	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPL-SMURD LA SAUZ	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA Nr.
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	PLAN DE INCADRARE IN ZONA	A01



 zona studiata

VERIFICATOR/EXPERTURILE		SEMNTURA		CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA
	PROIECTANT S.C." PRONET " S.R.L. ORC J 31/ 763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368		BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ		PROIECT Nr. 265/2017
	SPECIFICATIE SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT/PROCESAT		NUMELE Arh. STRIMBU A. Arh. CARABA C. Arh. STRIMBU A.		SEMNTURA   
		SCARA 1:2000 DATA MARTIE 2018		TITLU PROIECT EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SUJ TITLU PLANSA ORTOFOTOPLAN	
				FAZA S.F. PLANSĂ Nr. A02	

S=17281mp
sistem de proiectie: STEREOGRAFIC 1970



NOTA:
Raportările se referă doar la
suprafața aferentă U.P.U - " corp B".

TEREN situat în intravilan,
UTR. ISP2.



C.F. nr. 64752 (provenită din transcrierea C.F. nr. 54980)

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: "B" [deosebită]
CLASA DE IMPORTANȚĂ: I
GRADUL DE REZISTENTĂ LA FOC: II
ZONA CLIMATICĂ: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE

"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"


Corina Maria
CASA
Societate de dezvoltare și construcții
ING. ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

Zona studiata	Existent	
	mp	procent
Suprafata teren studiat, din care:	17281.0	100
A. Domeniu public	17281.0	100
B. Domeniu privat	0	0
A. Domeniu public (incinta) din care:	17281.0	100
1. Trotuare, pietonale	2581.20	14.93
2. Suprafata construita, din care aferenta UPU	4066.30	23.53
	979.15	5.55
3. Accese auto, parcuri	4525.05	26.18
4. Spatii verzi	6050.65	35.01
5. Platforma gospodareasca	57.80	0.35
B. Domeniu privat	n	n

Suport topografic cu proiect "Extindere, modernizare si dotare UPU-SMU RD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau"		8588 KA Alexandru STRIMBU	
VERIFICATOR/EXPERTIZOR		SEMNATURA	CERINTA
NUMELE		SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA
 PROIECTANT S.C." PRONET " S.R.L. ORC J 31/ 763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368		 BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	PROIECT Nr. 265/2017
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:500
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		TITLU PROIECT EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMU RD LA SAJZ
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		DATA MARTIE 2018
			TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE - EXISTENT
			FAZA S.F.
			PLANSA Nr. A03

Inventar de coordonate		
Nr. Pkt	X	Y
1	634504.884	352476.421
2	634489.372	352481.245
3	634488.755	352478.255
4	634487.429	352485.544
5	634488.631	352514.645
6	634487.133	352511.125
7	634484.677	352525.587
8	634481.295	352529.258
9	634434.554	352567.435
10	634406.967	352533.720
11	634399.605	352538.995
12	634397.524	352539.489
13	634395.945	352537.870
14	634378.906	352519.819
15	634377.389	352517.628
16	634376.333	352519.565
17	634374.783	352490.450
18	634375.587	352420.137
19	634374.577	352417.629
20	634368.971	352401.671
21	634361.520	352392.021
22	634371.528	352381.285
23	634403.745	352352.533
24	634415.304	352367.856
25	634423.882	352377.715
26	634422.089	352375.254
27	634432.177	352391.766
28	634433.019	352391.227
29	634439.323	352395.569
30	634448.347	352409.567
31	634471.424	352439.867
32	634476.061	352433.105
33	634479.772	352437.852
34	634482.704	352444.219
35	634502.267	352473.431

S=17281mp
sistem de proiectie: STEREOGRAFIC 1970

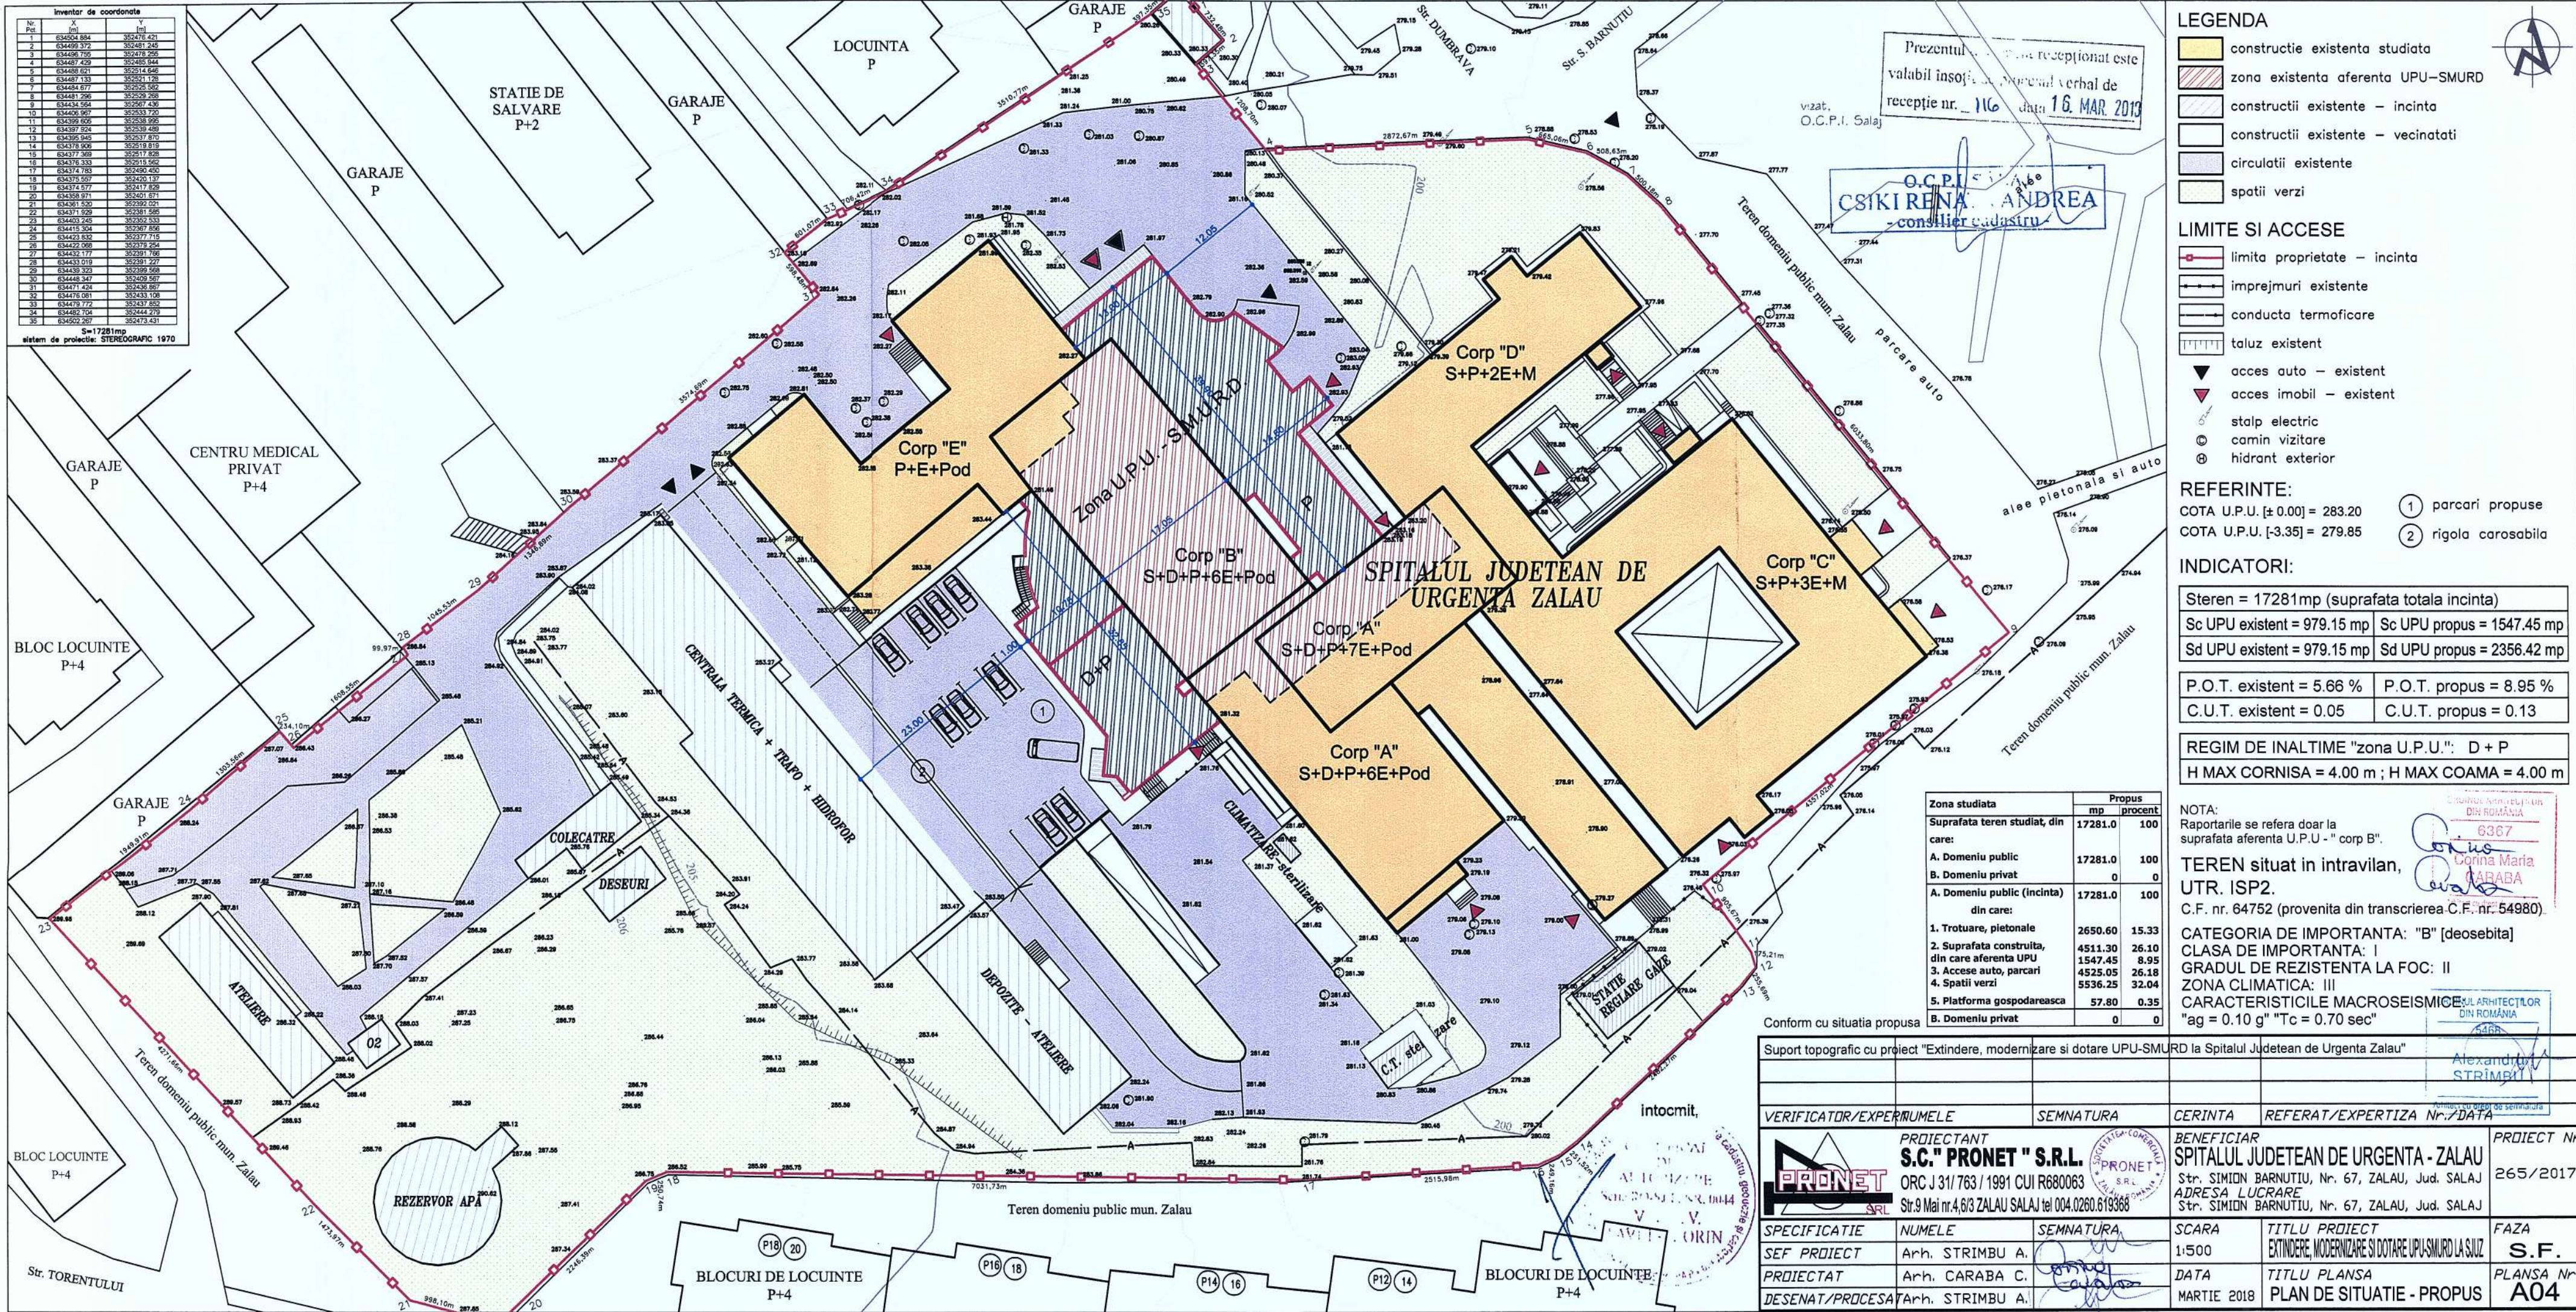

LEGENDA

- constructie existenta studiata
- zona existenta aferenta UPU-SMURD
- constructii existente - incinta
- constructii existente - vecinatati
- circulatii existente
- spatii verzi

LIMITE SI ACCESE

- limita proprietate - incinta
- imprejurii existente
- conducta termoficare
- taluz existent
- acces auto - existent
- acces imobil - existent
- stalp electric
- camin vizitare
- hidrant exterior

REFERINTE:

COTA U.P.U. [± 0.00] = 283.20
COTA U.P.U. [-3.35] = 279.85

① parcare propuse
② rigola carosabila

INDICATORI:

Steren = 17281mp (suprafata totala incinta)
Sc UPU existent = 979.15 mp Sc UPU propus = 1547.45 mp
Sd UPU existent = 979.15 mp Sd UPU propus = 2356.42 mp

P.O.T. existent = 5.66 % P.O.T. propus = 8.95 %
C.U.T. existent = 0.05 C.U.T. propus = 0.13


REGIM DE INALTIME "zona U.P.U.": D + P
H MAX CORNISA = 4.00 m ; H MAX COAMA = 4.00 m

NOTA:
Raporturile se refera doar la suprafata aferenta U.P.U. - "corp B".

TEREN situat in intravilan, UTR. ISP2.
C.F. nr. 64752 (provenita din transcrierea C.F. nr. 54980).


CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

Suport topografic cu proiect "Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău"		VERIFICATOR/EXPERTIZAREA		SEMNATURA		CERINTA		REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	
PROIECTANT S.C. PRONET "S.R.L." ORC J 31/763 / 1991 CUI R680063 Str. 9 Mai nr. 4, 613 ZALAU SALAJ tel. 004.0260.619368		BENEFICIAR SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ		PROIECT Nr. 265/2017		SPECIFICATIE		NUMELE	
SEF PROIECT		Arh. STRIMBU A.		SEMNATURA		SCARA		TITLU PROIECT	
PROIECTAT		Arh. CARABA C.		SEMNATURA		DATA		TITLU PLANSA	
DESENAT/PROCESAT		Arh. STRIMBU A.		SEMNATURA		MARTIE 2018		PLAN DE SITUATIE - PROPUS	
FAZA		S.F.		PLANSĂ Nr.		A04			

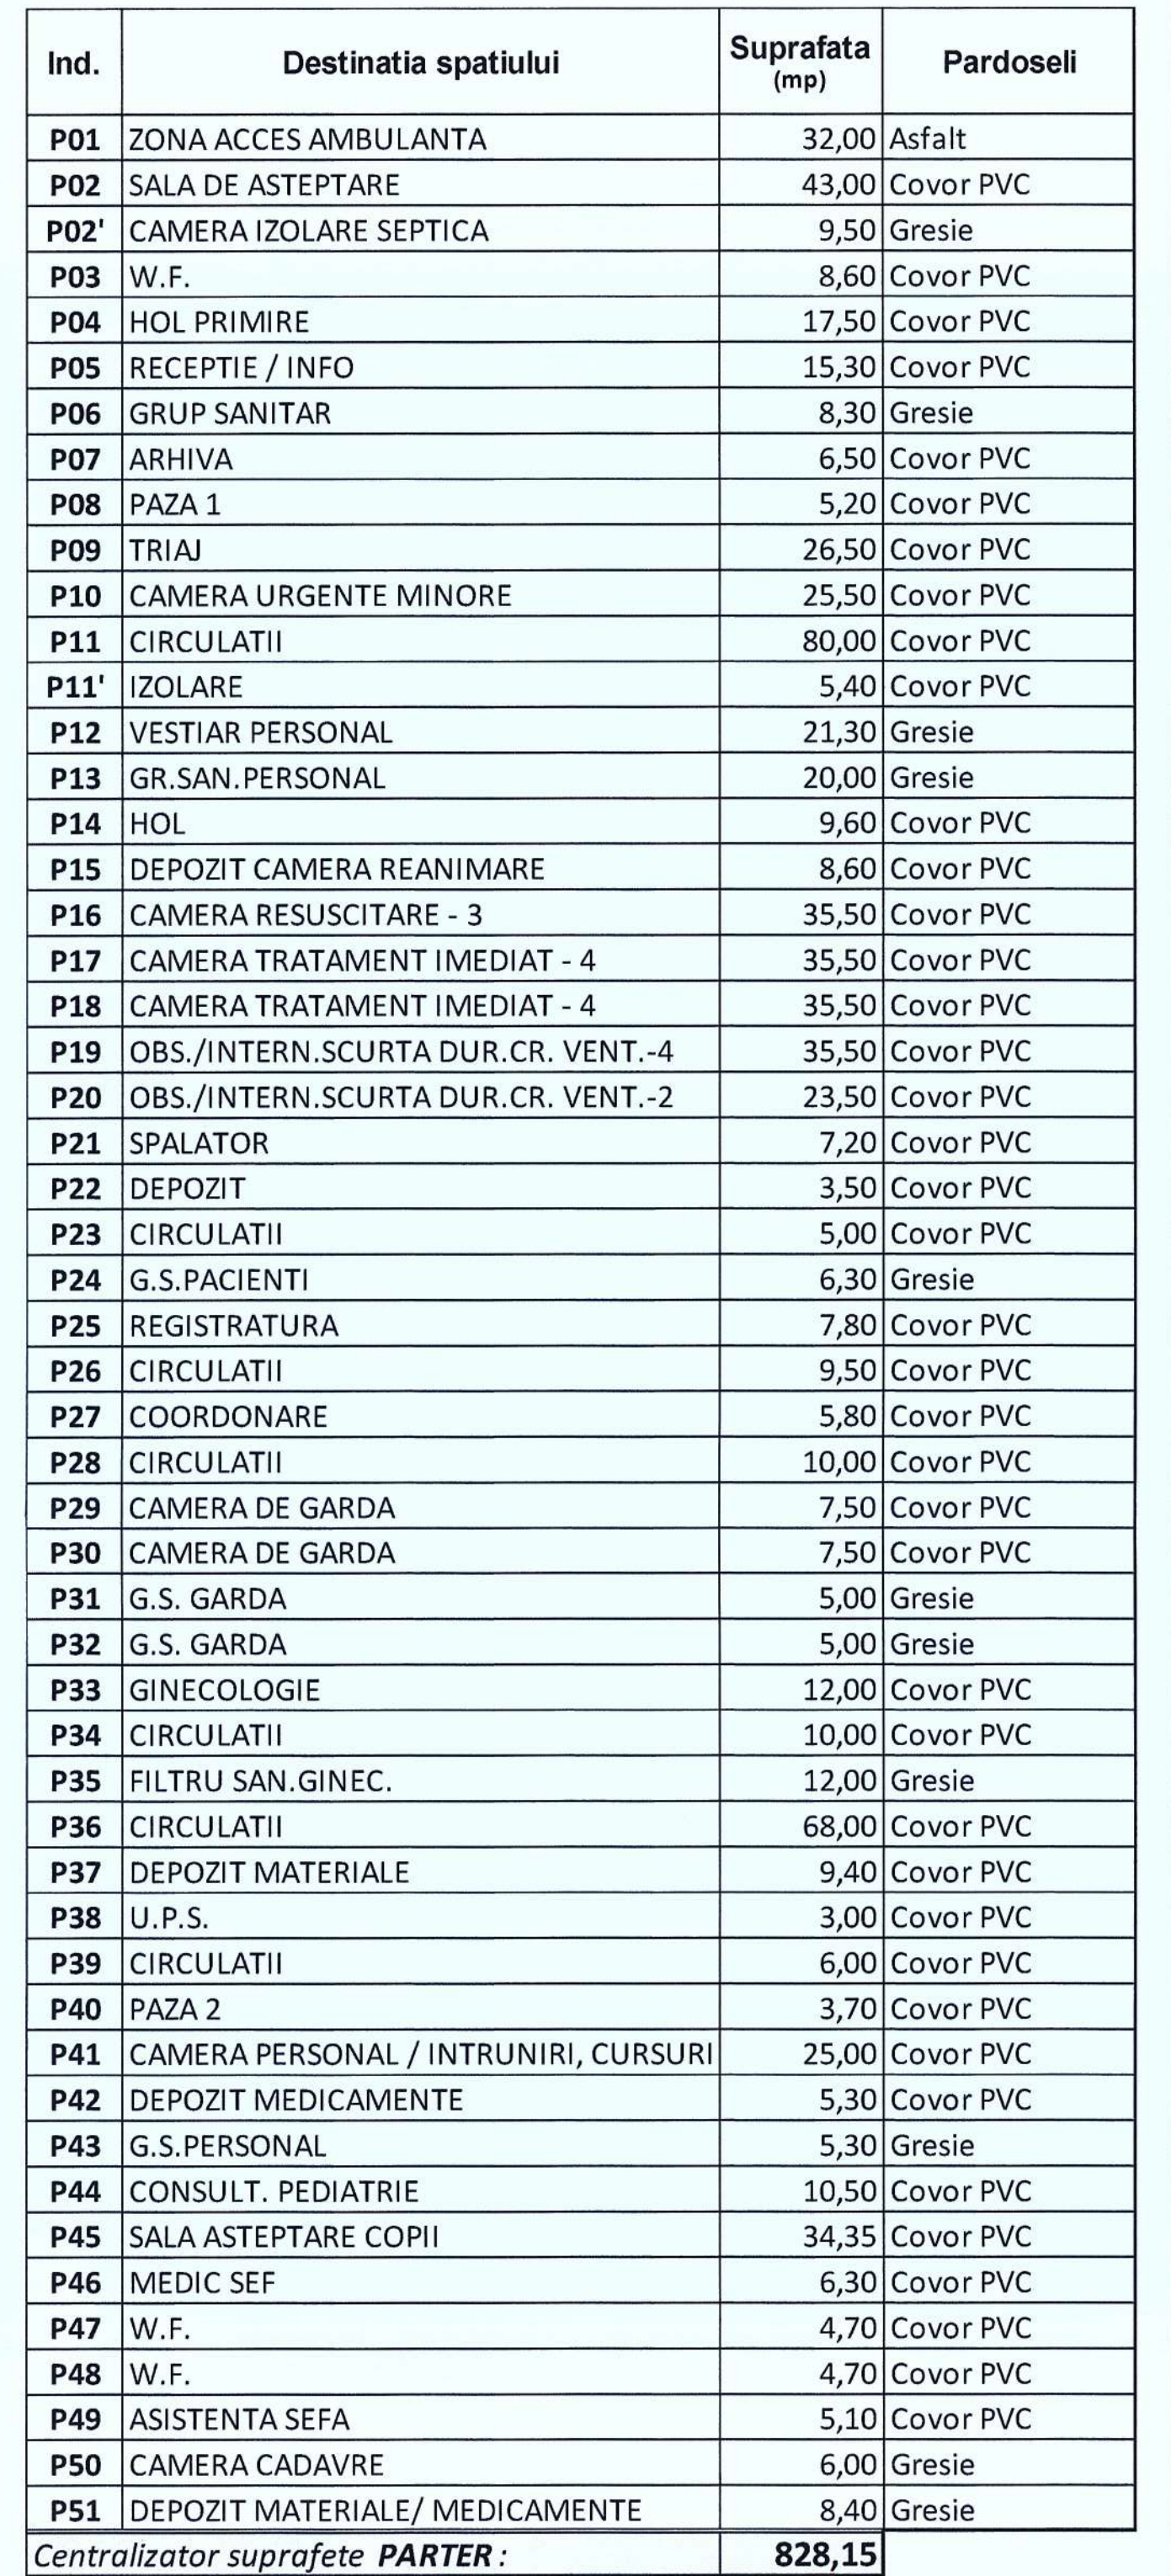

The image shows a technical drawing of a building facade with a circular stamp and a table of data. The circular stamp is purple and contains the text: "DAMIAN I. ALEXANDRU", "ROMANIA", "ARHT", "NR. 09703", "AT", "INGINER", "EXPERT TENHO". The table is a technical drawing of a building facade with a circular stamp and a table of data. The circular stamp is purple and contains the text: "DAMIAN I. ALEXANDRU", "ROMANIA", "ARHT", "NR. 09703", "AT", "INGINER", "EXPERT TENHO". The table is a technical drawing of a building facade with a circular stamp and a table of data. The circular stamp is purple and contains the text: "DAMIAN I. ALEXANDRU", "ROMANIA", "ARHT", "NR. 09703", "AT", "INGINER", "EXPERT TENHO".

<div style="text-align: center;">  <small>Ministerul Interioarei</small> </div>						
VERIFICATOR/EXPERT		NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	
		PROIECTANT S.C. "PRONET" S.R.L. ORC J 317/763 / 1991 CU RB80063 Str 9 Mai nr A 693 ZALAUJ SALAJ nr OA 0260/678966		BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAUJ Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAUJ, Jud. SALAJ ADRESA JUDETEA Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAUJ, Jud. SALAJ		PROIECT Nr. 265/2017
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA	
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE PENTRU UN ROL LA SUZ	S.F.	
PROIECTAT	Arh. CARABU A.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA Nr.	
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	PLAN PARTER - EXISTENT	A05	

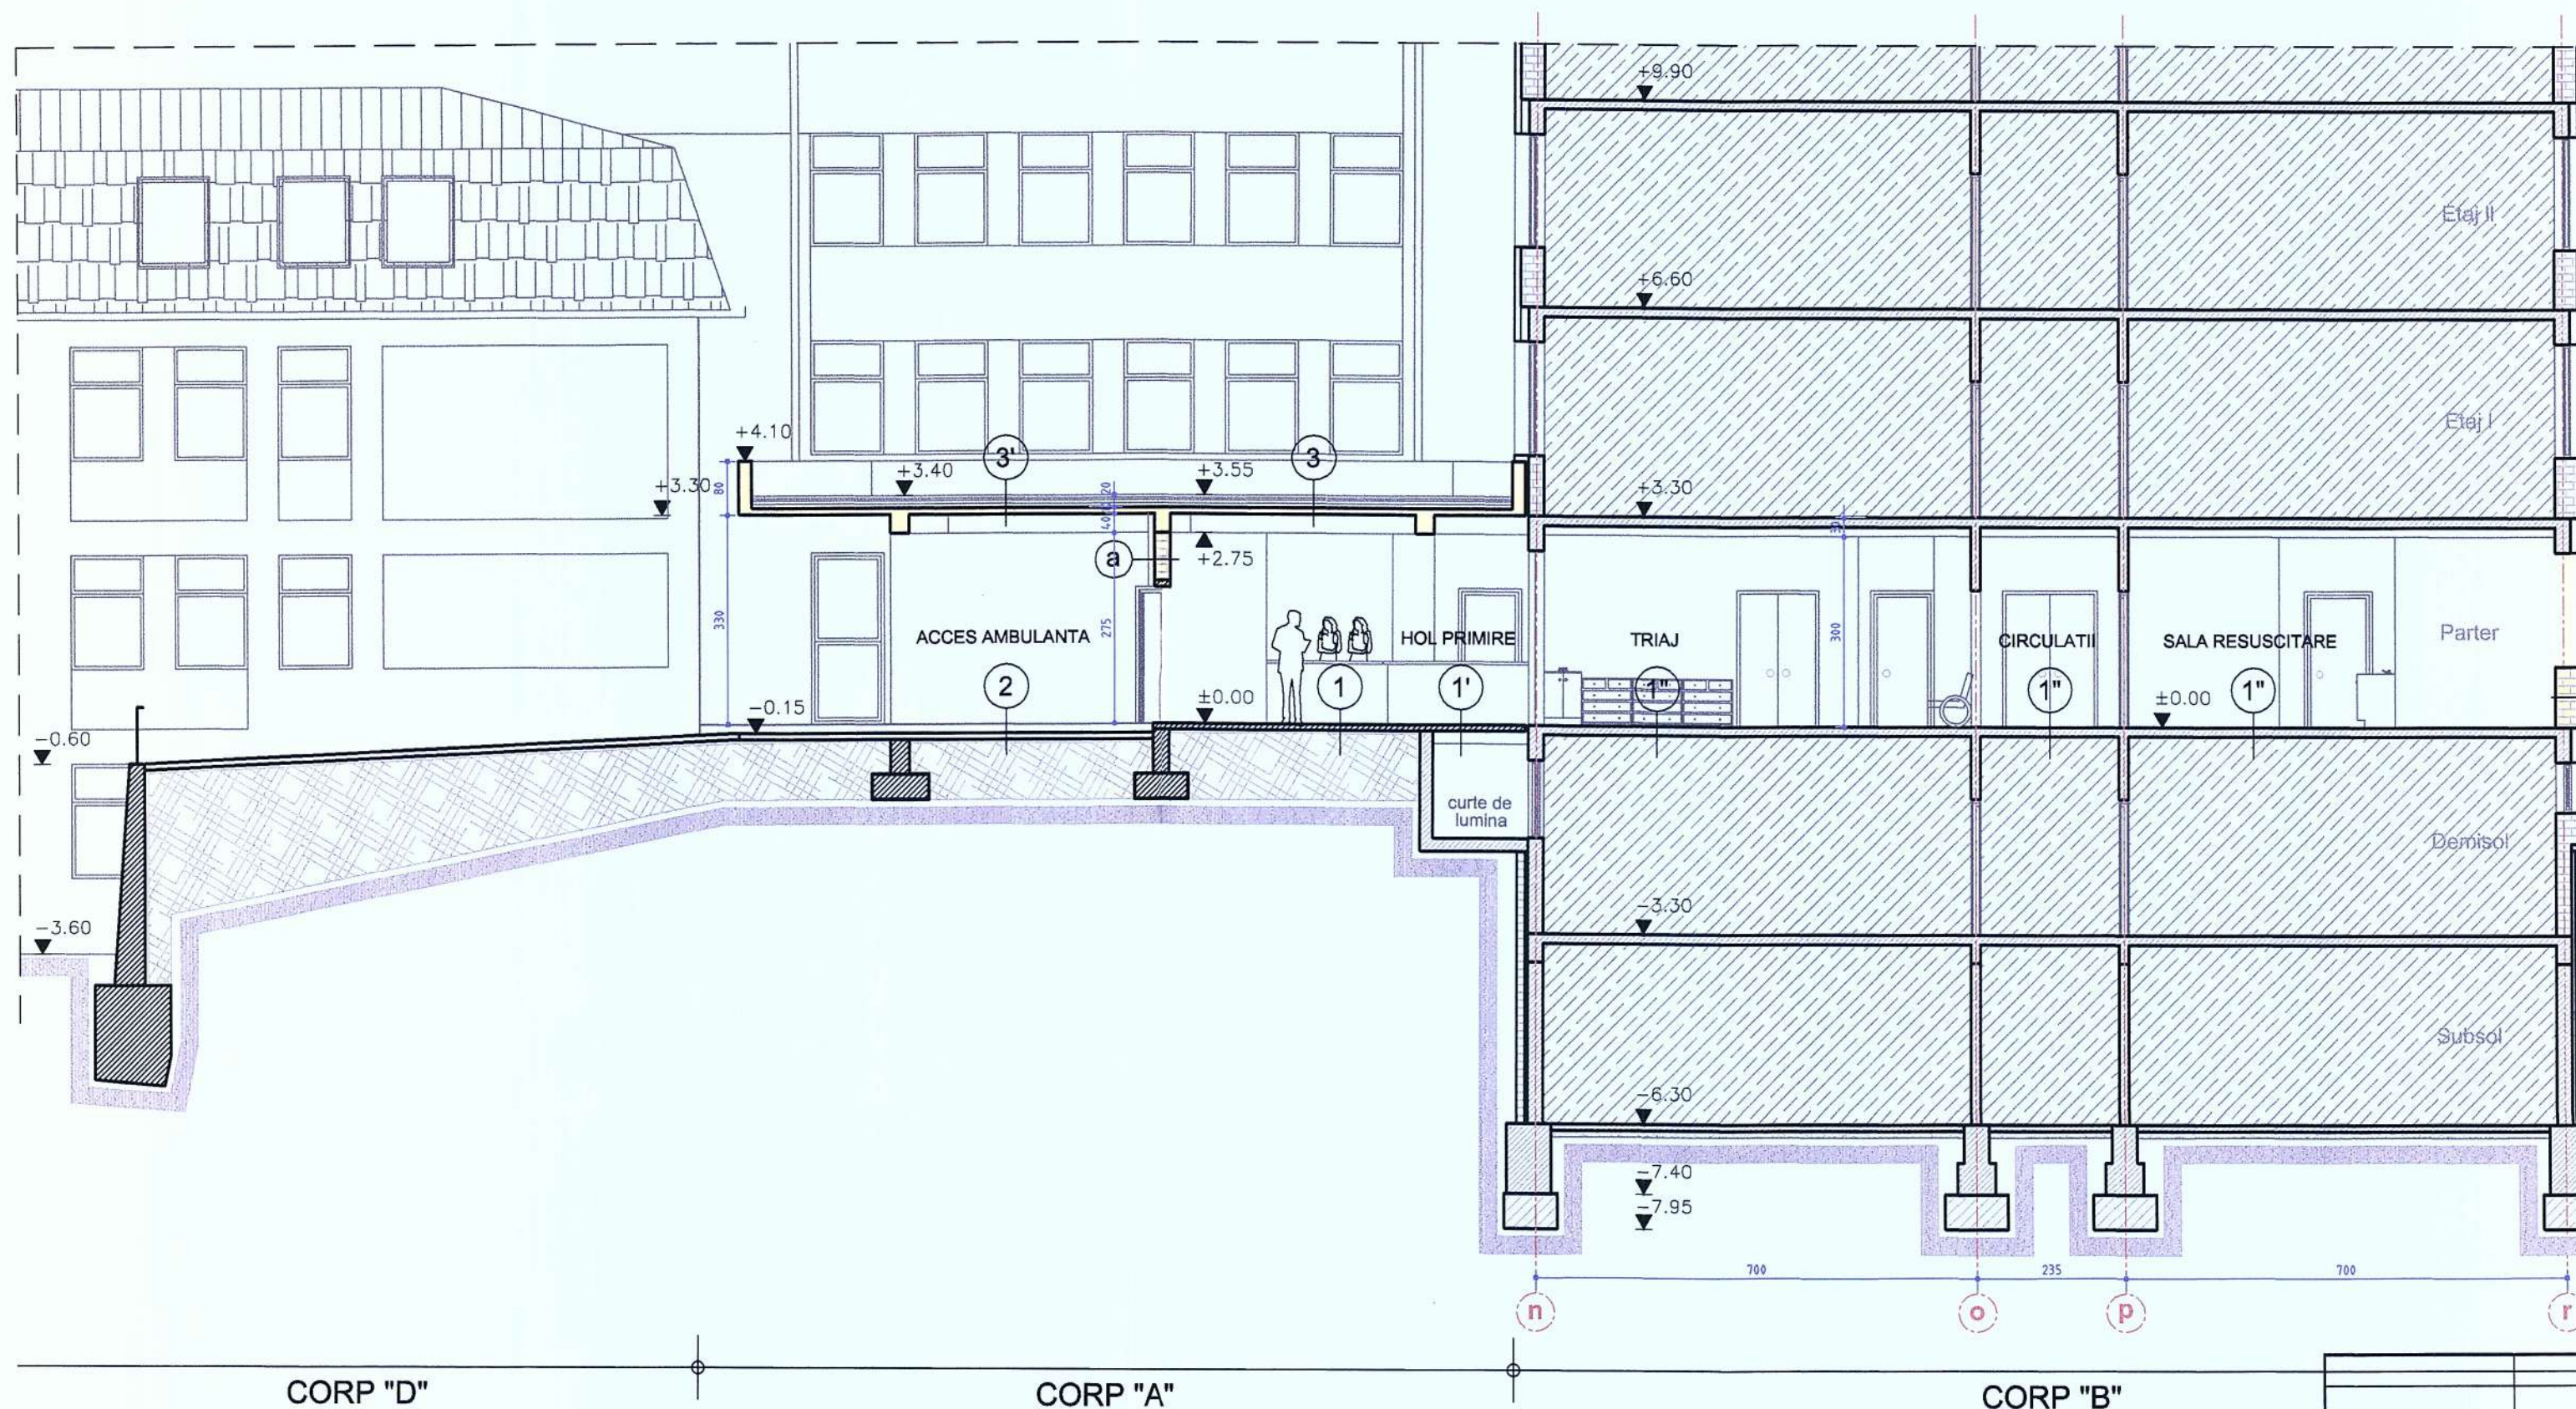

LEGENDA FINISAJE :

1. Pardoseala PVC

- strat pardoseala trafic - PVC - 0.2 cm
- adeziv 0.2-0.4 cm
- sapa autonivelatoare - 0.5 cm
- sapa de egalizare - 5 cm
- placa de beton armat - 10 cm
- folie PVC - 0.04 mm
- termoizolatie - polistiren extrudat - 7 cm
- sapa suport - 5 cm
- hidroizolatie - membrana PVC
- strat de rupere a capilaritatii, pietris sort 15-30 - 10 cm
- strat compactat de umplutura 97 %
- teren natural

1'. Pardoseala PVC

- strat pardoseala trafic - PVC - 0.2 cm
- adeziv 0.2-0.4 cm
- sapa autonivelatoare - 0.5 cm
- sapa de egalizare - 5 cm
- placa de beton armat - 10 cm
- folie PVC - 0.04 mm
- termoizolatie - polistiren extrudat - 7 cm
- adeziv de polistiren + armare - plasa fibra de sticla
- strat glet
- vopsea lavabila (exterior)

1". Pardoseala PVC

- strat pardoseala trafic - PVC - 0.2 cm
- adeziv 0.2-0.4 cm
- sapa autonivelatoare - 0.5 cm
- sapa de egalizare - 5 cm
- placa de beton armat - 10 cm
- tencuiala - 2-3 cm

2. Sistem rutier

- strat de uzura - asfalt turnat - 4 cm
- strat de beton - 18 cm
- strat de rupere a capilaritatii, pietris sort 15-30 - 10 cm
- teren natural

3. Straturi terasa necirculabila

- hidroizolatie - membrana PVC (difuzie)
- start geotextil - protectie
- termoizolatie - polistiren extrudat - 6 cm
- termoizolatie - polistiren extrudat - 8 cm
- bariera de vapori - folie polietilena - 0.4 mm
- beton de panta - min. 1.5 %
- placa de beton armat - 15 cm
- tavan fals

3'. Straturi terasa necirculabila

- hidroizolatie - membrana PVC (difuzie)
- beton de panta - min. 1.5 %
- placa de beton armat - 15 cm
- tencuiala 2-3 cm

a/a'. Perete exterior


- vopsea lavabila - culoare alb
- glet - 2 straturi
- tencuiala 2-3 cm
- zidarie GVP - 30 cm
- termizolatie - polistiren expandat - 10 cm
- adeziv de polistiren + armare - plasa fibra de sticla
- tencuiala decorativa minerala - textura marunta, culoare alb/ culoare caramiziu/ crem (a')


- PERETI SI PLANSEE PROPUSE SPRE DESFIINTARE
- ELEMENTE PROPUSE SPRE DESFIINTARE
- ZONE CE NU INTRA IN STUDIU




CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU	265/2017
	ORC J 31/ 763 / 1991 CUI R680063			Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
	Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619388			ADRESA LUCRARE	
				Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMIURO LA SUJZ	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSĂ Nr.
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	SECTIUNE 1-1 - EXISTENT	A06

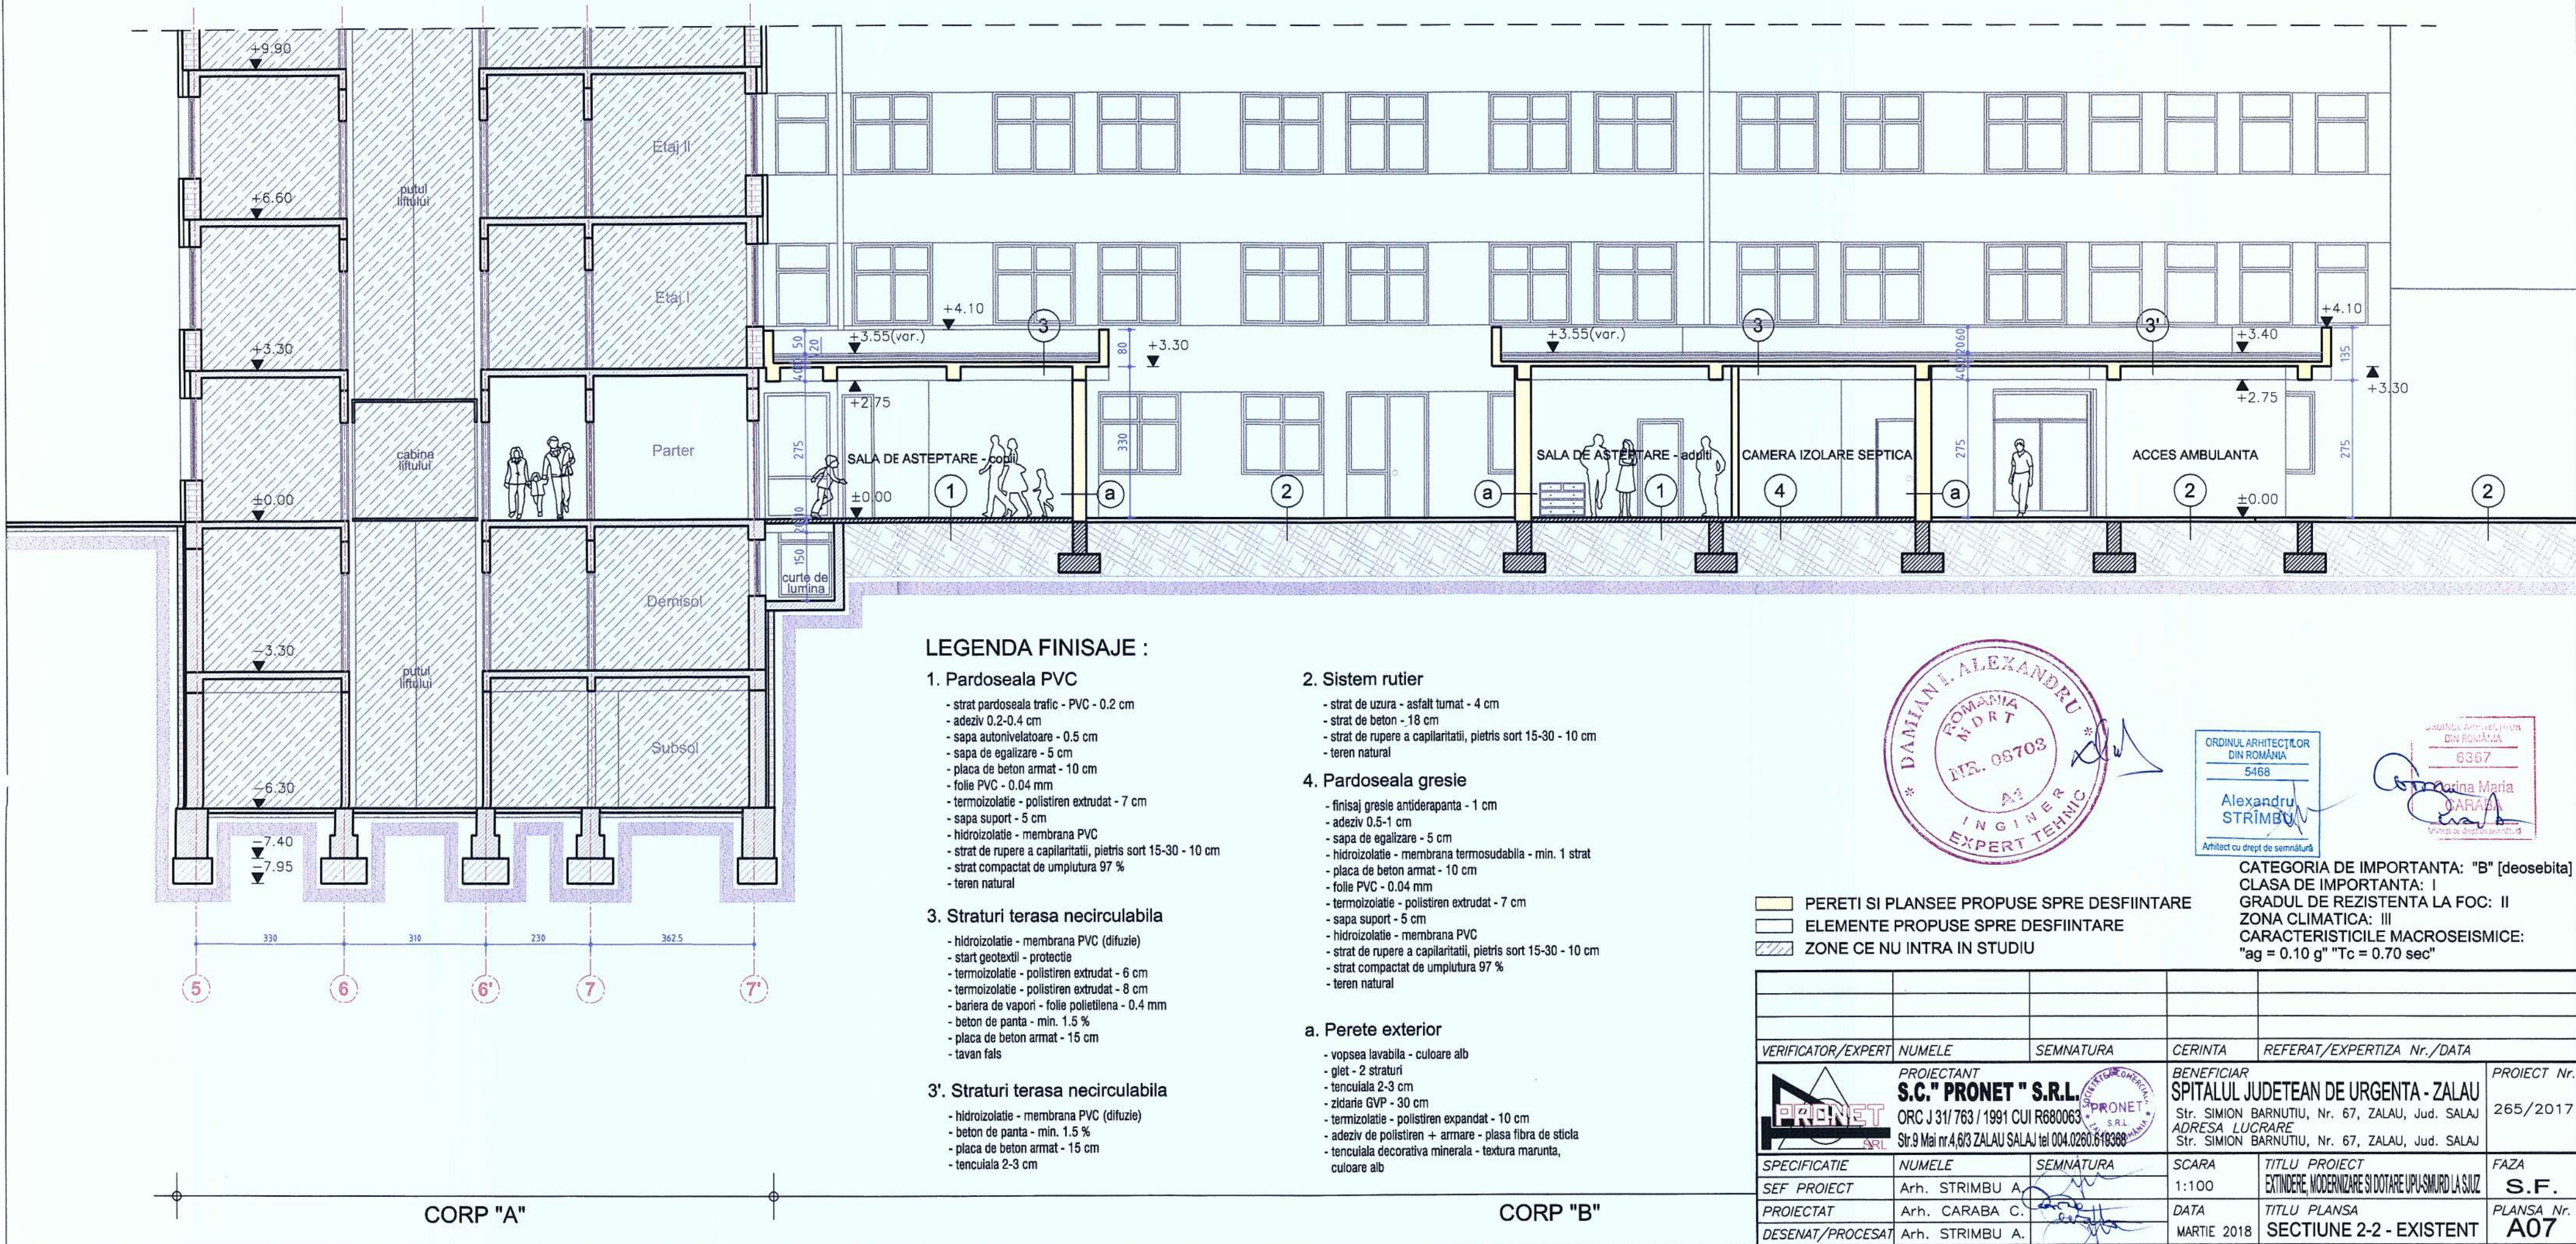

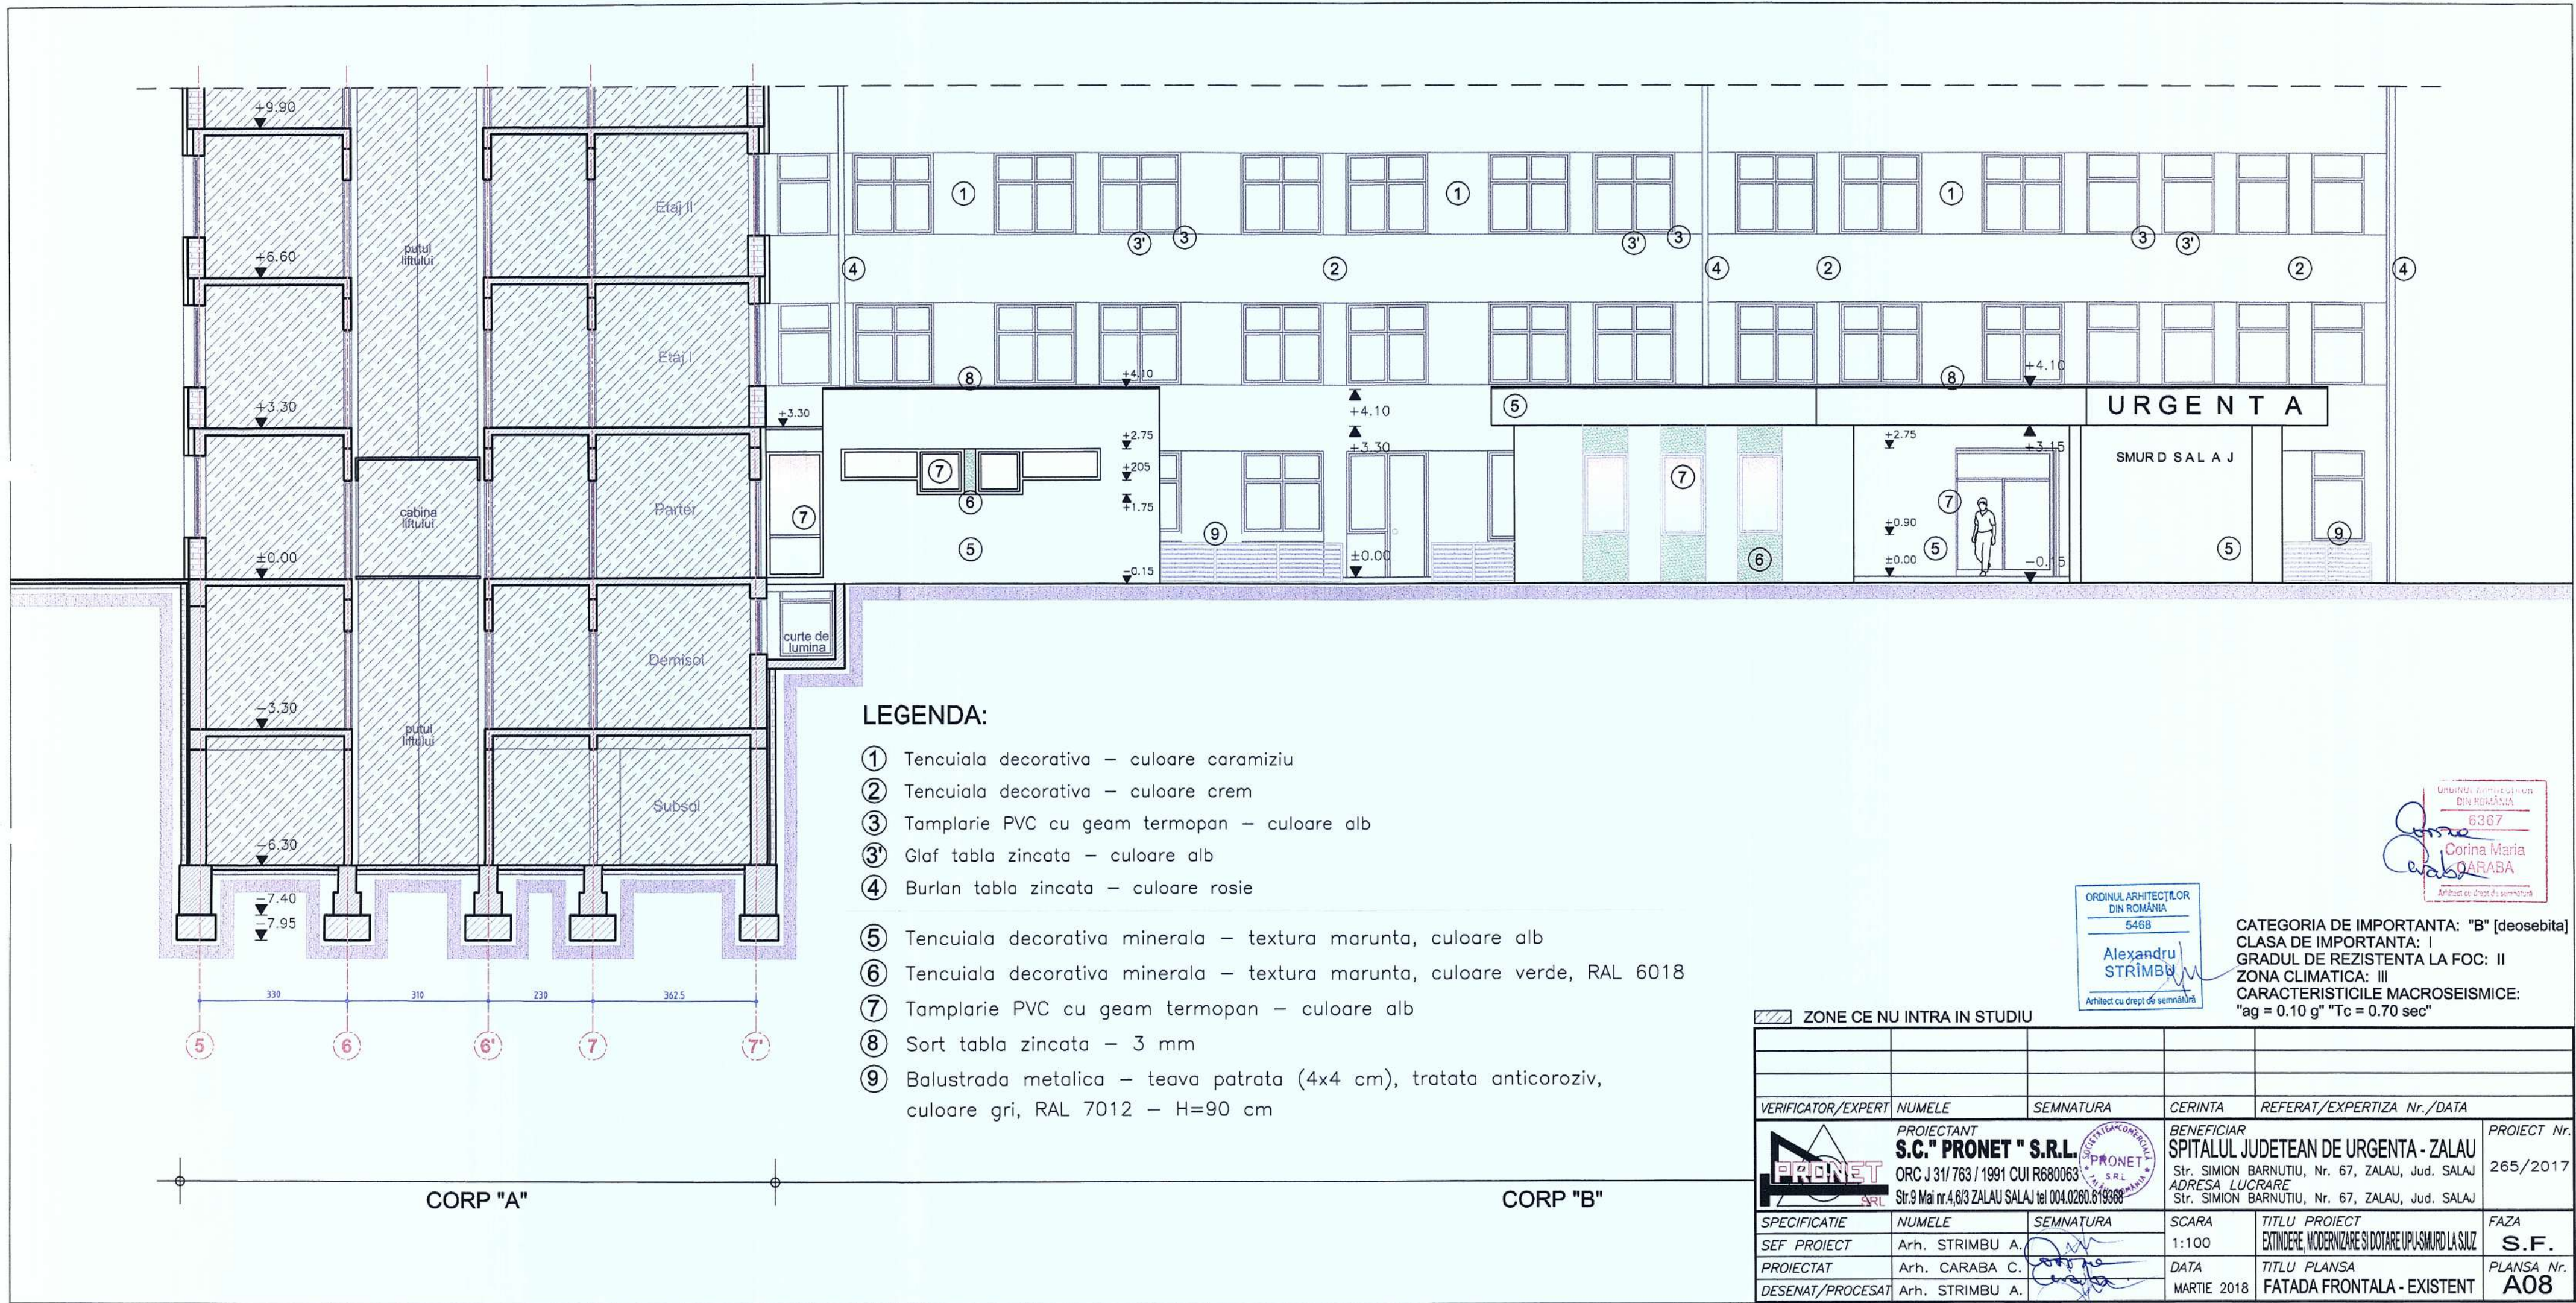

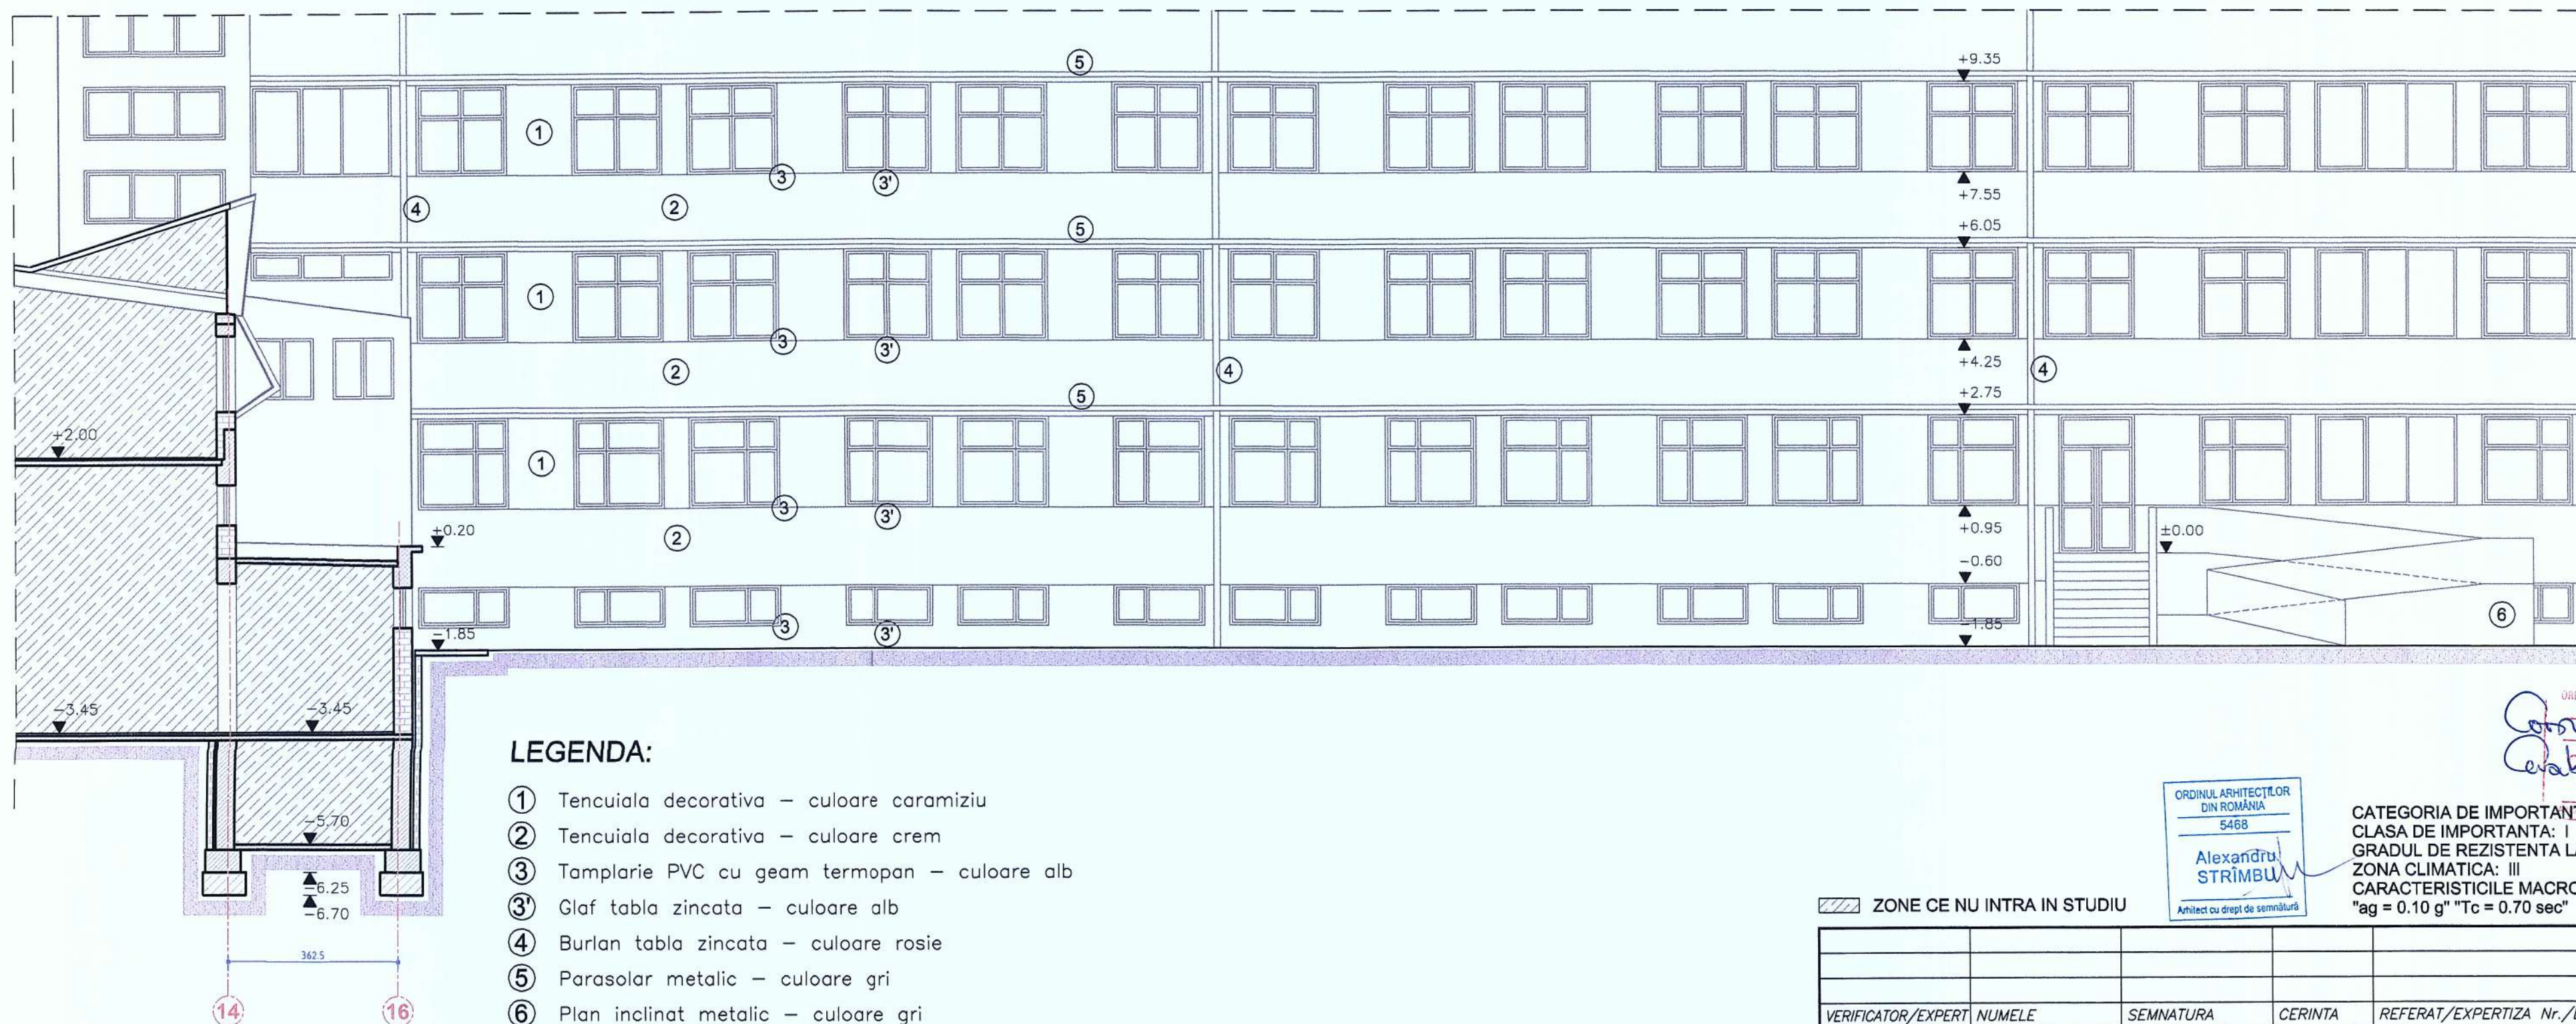

LEGENDA:

- ① Tencuiala decorativa – culoare caramiziu
- ② Tencuiala decorativa – culoare crem
- ③ Tamplarie PVC cu geam termopan – culoare alb
- ③' Glaf tabla zincata – culoare alb
- ④ Burlan tabla zincata – culoare rosie
- ⑤ Parasolar metalic – culoare gri
- ⑥ Plan inclinat metalic – culoare gri

CORP "E"

CORP "A"

ZONE CE NU INTRA IN STUDIU



CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"



VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
	PROIECTANT S.C. "PRONET" S.R.L. ORC J 31/763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619388		BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ		265/2017
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SUZ	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSĂ Nr.
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	FATADA POSTERIOARA - EXISTENT	A09



VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	
	PROIECTANT		BENEFICIAR	PROIECT Nr.	
	S.C." PRONET " S.R.L. ORC J 31/ 763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368		SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	265/2017	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.			EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SUZ	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA Nr.
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	IMAGINI SITUATIA EXISTENTA_1	A09'



VERIFICATOR/EXPERT		NUMELE	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA
PROIECTANT		BENEFICIAR		PROIECT Nr.	
 S.C." PRONET " S.R.L. ORC J 31/ 763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368		SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ		265/2017	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNTURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.			EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SUZ	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA Nr.
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	IMAGINI SITUATIA EXISTENTA_2	A09"

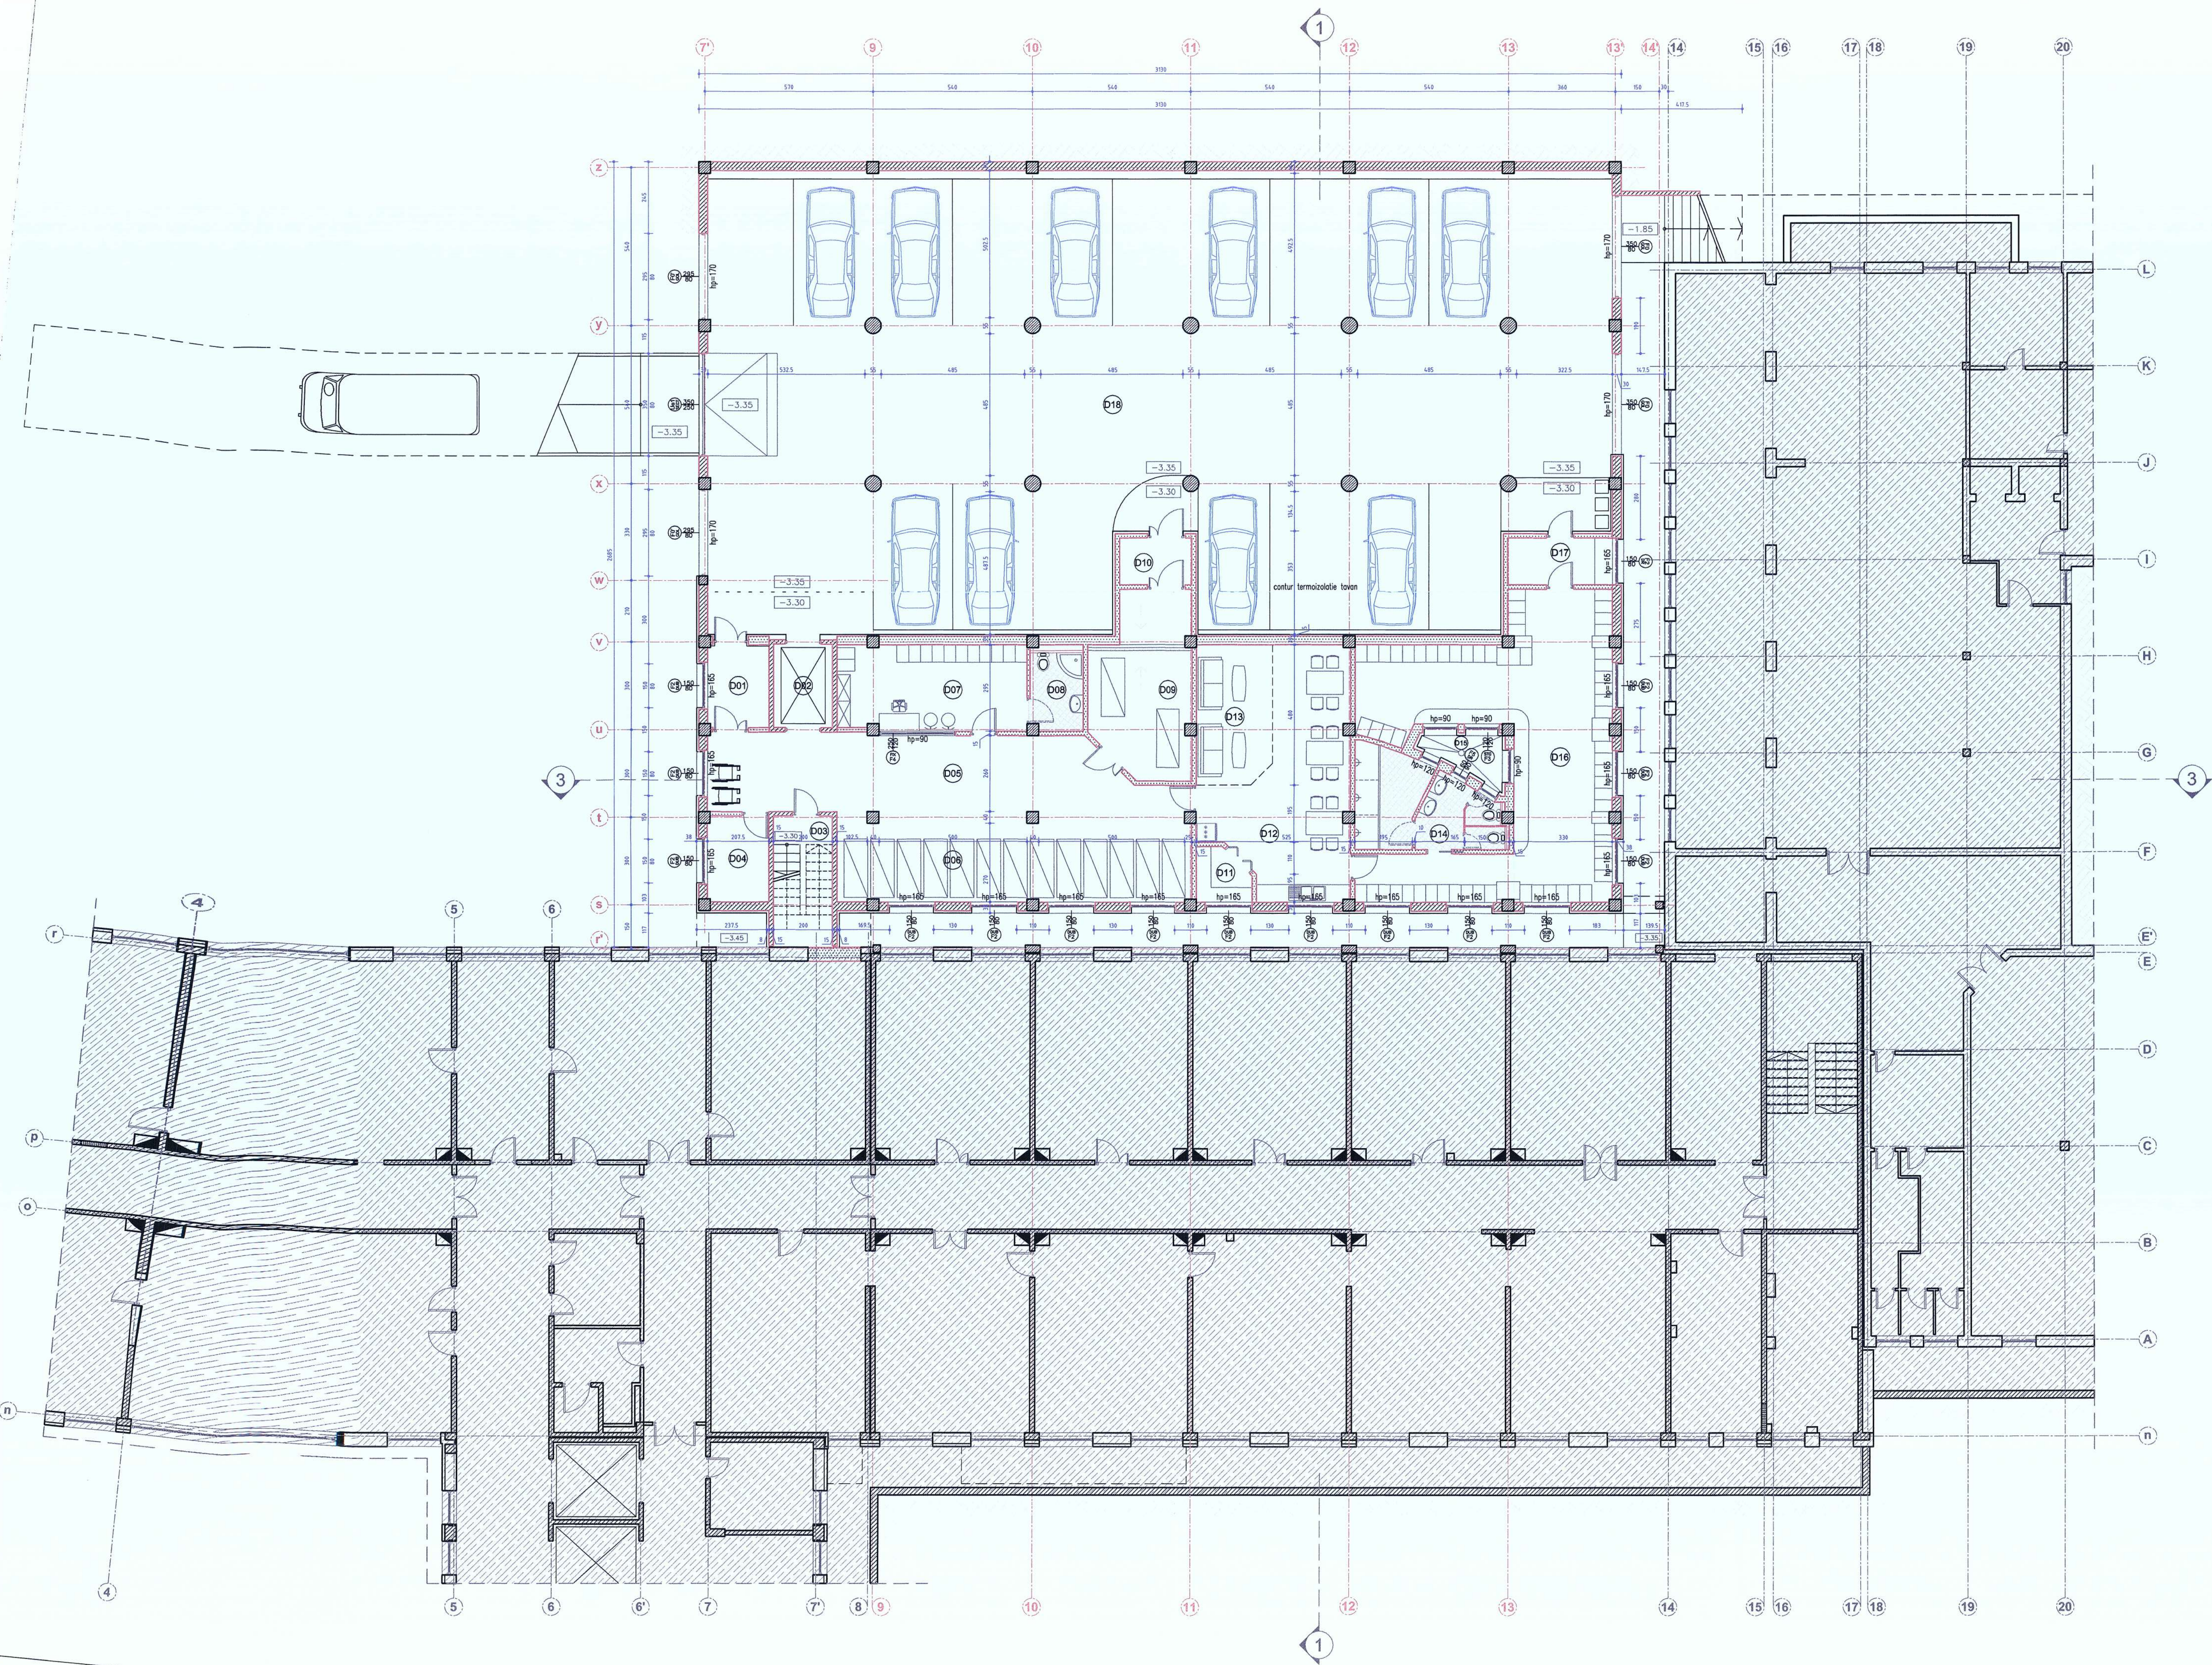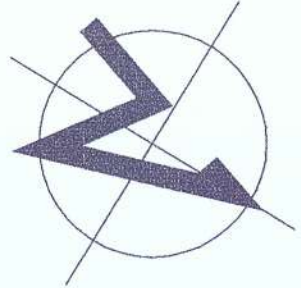



Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
D01	SAS ACCES 1	5,85	2,75	Gresie
D02	ASCENSOR TARGI [1600KG]	5,70	2,50	
D03	CASA SCARII	9,05	2,75	Gresie
D04	DEPOZITARE ECHIPAMENTE	6,10	2,75	Gresie
D05	CIRCULATII/ DEPOZIT CARUCIOARE CURATE	38,60	2,75	Gresie
D06	ZONA DEPOZITARE TARGI CURATE	36,60	2,75	Gresie
D07	SPATIU BRANCARDIERI	18,15	2,75	Gresie
D08	G.S. PROPRIU (brancardieri)	5,20	2,75	Gresie
D09	SPALATOR TARGI/ CARUCIOARE	19,70	2,75	Gresie
D10	SAS ACCES 2	4,25	2,80	Gresie
D11	DEPOZITARE ALIMENTE	3,10	2,75	Gresie
D12	OFICIU PERSONAL U.P.U. + LOC PENTRU SERVIREA MESEI	30,15	2,75	Gresie
D13	ZONA ODIHNA PERSONAL U.P.U.	12,15	2,75	Gresie
D14	G.S. PERSONAL U.P.U. (pe sexe)	13,95	2,75	Gresie
D15	CURTE DE LUMINA	3,20	2,75	Piatra naturala
D16	VESTIAR PERSONAL U.P.U. (70 dulapuri)	59,60	2,75	Gresie
D17	SAS ACCES 3	5,45	2,80	Gresie
D18	PARCARE PERSONAL U.P.U. (18 locuri)	462,30	2,80	ciment scivilsit
Centralizator suprafete DEMISOL:		739,10		

DEMISOL = NIVEL 2 [parter ansamblu spital]
-3.15 = 280.05

LEGENDA :

- Zidarie exteriora existenta - 37.5 cm + termoizolatie 2-10 cm
 - Elemente B.A. existente - stalpi / pile / diafragme
 - Zidarii interioare existente - 17, 15, 12.5, 7.5 cm
 - Diafragme B.A. propuse - 30 cm, 15 cm
 - Stalpi B.A. propusi - Ø55 cm, 40x40 cm
 - Compartimentari propuse - 15, 10, 0.8 cm
 - Termoizolatie - vata minerala bazaltica - 8 cm
 - Termoizolatie - vata minerala bazaltica - 5 cm
 - ZONE CE NU INTRA IN STUDIU
- CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA - ZALAU	265/2017
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		ADRESA LUCRARE	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ		
DESENAȚ/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.				
SPECIFICAȚIE	NUMELE	SEMNAȚURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	Arh. STRIMBU A.		1:100	ESTIMARE MODERNIZARE SI DOTARE UPU SI MODUL SAZ	S.F.
DESENAȚ/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	PLAN DEMISOL - PROPUS	PLANSĂ Nr. A10

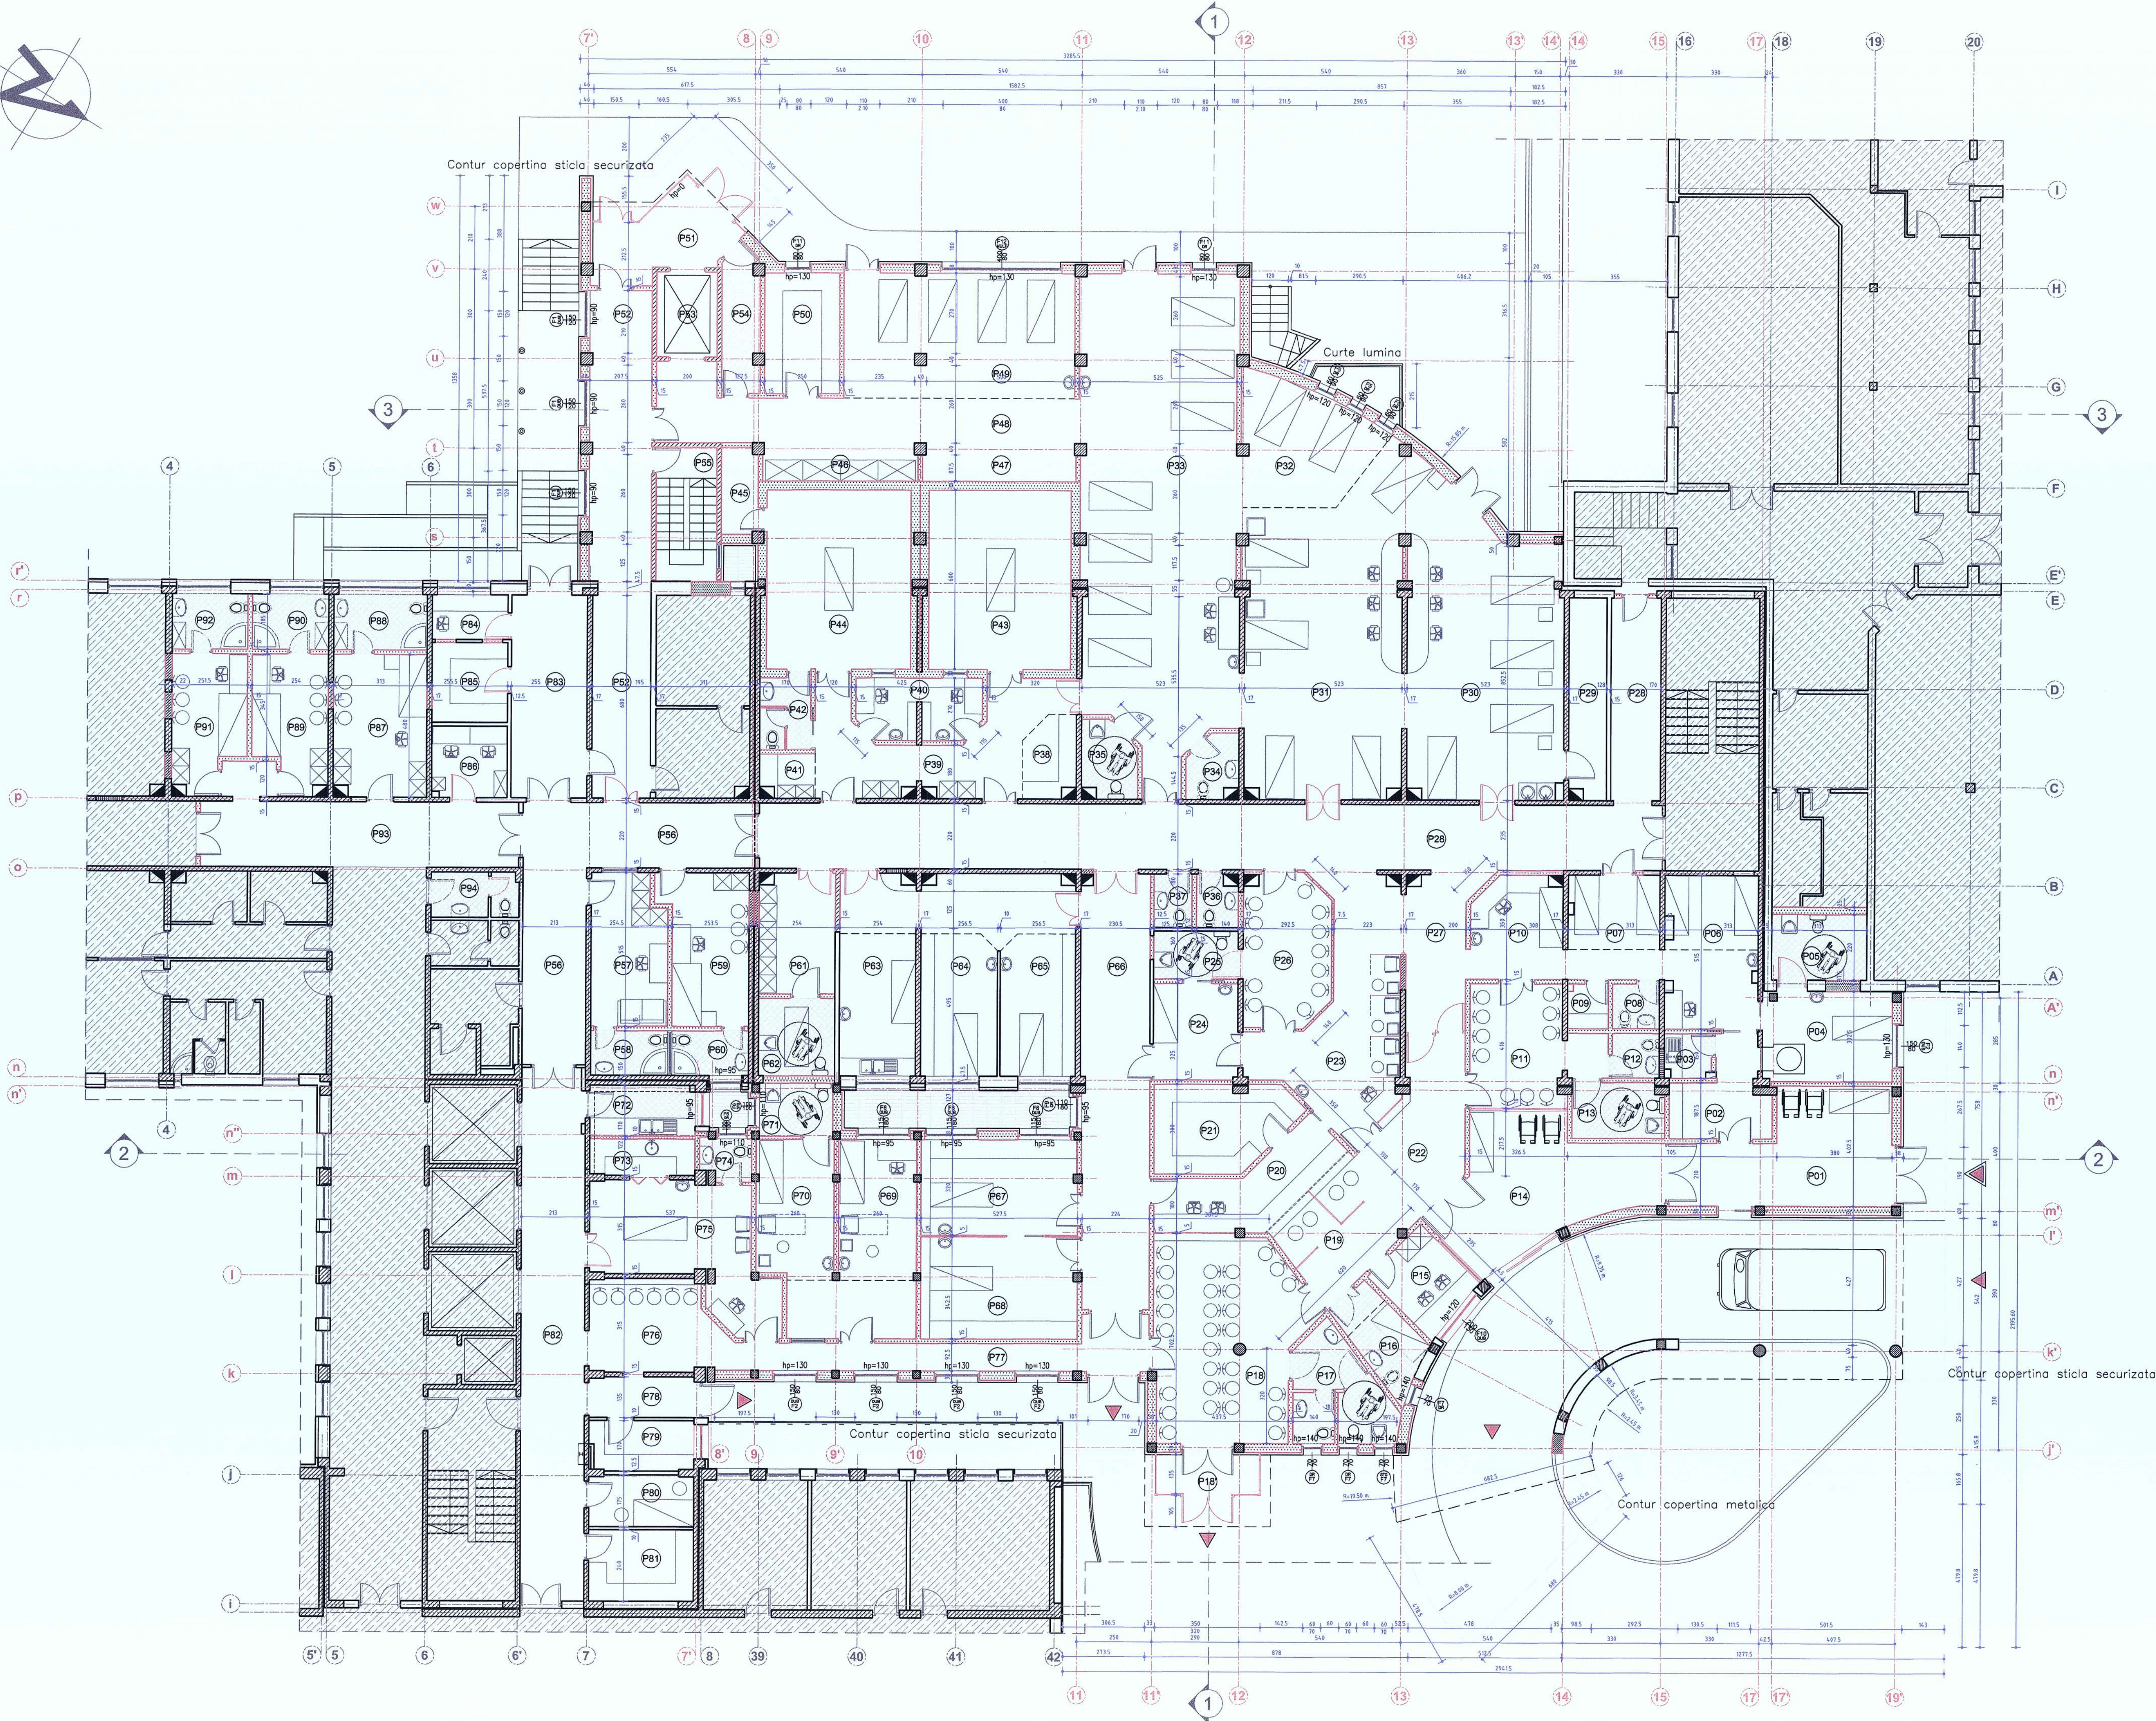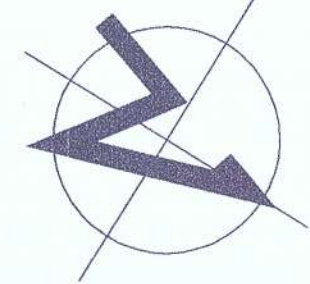

Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
P01	VESTIBUL 1 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	22,85	2,80	Rasina epoxidica
P02	EVACUARE DESEURI	6,20	2,80	Rasina epoxidica
P03	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - ped.	2,25	2,80	Gresie
P04	IZOLATOR URGENTE PEDIATRIE - 1 targa	12,95	2,80	Rasina epoxidica
P05	G.S. - IZOLATOR (pediatrie)	6,95	2,80	Gresie
P06	OBSERVARE URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	16,20	2,80	Rasina epoxidica
P07	CONSULTATII URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	11,20	2,80	Rasina epoxidica
P08	G.S. PACIENTI (pediatrie)	2,50	2,80	Gresie
P09	DEPOZIT MATERIALE MEDICALE	2,10	2,80	Rasina epoxidica
P10	ZONA MEDICI (pediatrie)	10,40	2,80	Rasina epoxidica
P11	SALA ASTEPTARE (pediatrie)	15,60	2,80	Rasina epoxidica
P12	G.S. ASTEPTARE (barbati)	2,50	2,80	Gresie
P13	G.S. ASTEPTARE (femei/ pers. cu dizabilitati)	5,90	2,80	Gresie
P14	VESTIBUL 2 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P15	CABINA PAZA 1 (frontal)	7,40	2,80	Rasina epoxidica
P16	IZOLATOR CHIMIC + G.S. - 1 targa	6,60	2,80	Gresie
P17	G.S. ASTEPTARE (pe sexe)	10,60	2,80	Gresie
P18	SALA ASTEPTARE (adulti)	38,50	2,80	Rasina epoxidica
P18	SAS ACCES 1	4,85	3,20	Rasina epoxidica
P19	ZONA RELATIV / INFORMATII	13,70	2,80	Rasina epoxidica
P20	RECEPTIE U.P.U.	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P21	SPATIU ARHIVA/ REGISTRATURA	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P22	CIRCULATII - general	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P23	TRIAJ - 3 posturi cu separator	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P24	IZOLATOR TRIAJ - 1 targa	9,30	2,80	Rasina epoxidica
P25	G.S. IZOLATOR (triai)	4,60	2,80	Gresie
P26	SALA ASTEPTARE (triai)	14,40	2,80	Rasina epoxidica
P27	CIRCULATII - acces direct resuscitare	11,30	2,80	Rasina epoxidica
P28	CORIDOR GENERAL U.P.U.	78,20	2,80	Rasina epoxidica
P29	SPATIU ANEXA - RESUSCITARE	8,50	2,80	Rasina epoxidica
P30	ZONA RESUSCITARE - 4 targe	54,00	2,80	Rasina epoxidica
P31	TRATAMENT IMEDIAT - 5 targe	55,00	2,80	Rasina epoxidica
P32	SEPARATOR - 2 targe	16,90	2,80	Rasina epoxidica
P33	URGENTE MAJORE - 7 targe	83,15	2,80	Rasina epoxidica
P34	G.S. PACIENTI (barbati)	3,50	2,80	Gresie
P35	G.S. PACIENTI (femei/ pers. cu dizabilitati)	4,50	2,80	Gresie
P36	G.S. PERSONAL (barbati)	2,40	2,80	Gresie
P37	G.S. PERSONAL (femei)	2,40	2,80	Gresie
P38	VESTIAR IMAGISTICA 1 (barbati)	4,70	2,80	Rasina epoxidica
P39	CIRCULATII	21,70	2,80	Rasina epoxidica
P40	CAMERA COMANDA - comuna	8,30	2,80	Rasina epoxidica
P41	VESTIAR IMAGISTICA 2 (femei)	2,60	2,80	Rasina epoxidica
P42	G.S. PACIENTI (imagistica)	4,30	2,80	Gresie
P43	SPATIU IMAGISTICA 1 (Rx)	29,00	2,80	Rasina epoxidica
P44	SPATIU IMAGISTICA 2 (CT)	29,20	2,80	Rasina epoxidica
P45	DEPOZITARE MATERIALE (imagistica)	3,50	2,80	Rasina epoxidica
P46	DEPOZITARE MATERIALE (S.M.U.R.D.)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P47	DEPOZITARE APARATURA (U.P.U. - nisa)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P48	CIRCULATII	23,75	2,80	Rasina epoxidica
P49	ZONA MONITORIZARE - 4 targe	32,50	2,80	Rasina epoxidica
P50	DEPOZITARE MATERIALE (U.P.U. - 72 ore)	10,15	2,80	Rasina epoxidica
P51	SAS ACCES 2	10,75	2,80	Rasina epoxidica
P52	CIRCULATII	34,25	2,80	Rasina epoxidica
P53	ASCENSOR TARGI (1600kg)	5,70	2,80	-
P54	DEPOZIT DESEURI (med.-men.) - temp.	5,90	2,80	Gresie
P55	CASA SCARII	9,05	2,80	Rasina epoxidica
P56	CORIDOR GENERAL U.P.U.	31,30	2,80	Rasina epoxidica
P57	CAMERA ASISTENTA SEFA / SECRETARIAT U.P.U.	12,60	2,80	Rasina epoxidica
P58	G.S. PROPRIU (as. sefa)	3,80	2,80	Gresie
P59	CAMERA MEDIC SEF U.P.U.	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P60	G.S. PROPRIU (medic sef)	3,80	2,80	Gresie
P61	GARDEROBA PACIENTI (filtru internare spital)	10,30	2,80	Rasina epoxidica
P62	G.S. PROPRIU (filtru internare)	6,60	2,80	Gresie
P63	SPATIU GIPSARE - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P64	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 1 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P65	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 2 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P66	CIRCULATII	49,50	2,80	Rasina epoxidica
P67	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 1 - 1 targa	17,20	2,80	Rasina epoxidica
P68	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 2 - 1 targa	17,90	2,80	Rasina epoxidica
P69	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 1 - (aseptic)	17,45	2,80	Rasina epoxidica
P70	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 2 - (septic)	15,15	2,80	Rasina epoxidica
P71	G.S. PROPRIU (ginecologie)	4,50	2,80	Gresie
P72	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - U.P.U.	5,90	2,80	Gresie
P73	NISA INTRETINERE (stomatologie)	4,30	2,80	Rasina epoxidica
P74	G.S. PROPRIU (stomatologie)	2,50	2,80	Gresie
P75	SPATIU URGENTE STOMATOLOGIE - 1 targa	21,35	2,80	Rasina epoxidica
P76	ZONA ASTEPTARE	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P77	CIRCULATII	15,05	2,80	Rasina epoxidica
P78	EVACUARE	5,90	2,80	Rasina epoxidica
P79	DEPOZITARE MATERIALE SANITARE	5,70	2,80	Rasina epoxidica
P80	CAMERA MORTUARA	6,00	2,80	Rasina epoxidica
P81	DEPOZITARE MATERIALE	8,40	2,80	Rasina epoxidica
P82	CORIDOR GENERAL U.P.U.	38,80	2,80	Rasina epoxidica
P83	CIRCULATII	18,30	2,80	Rasina epoxidica
P84	CABINA PAZA 2 (posterior)	3,90	2,80	Rasina epoxidica
P85	DEPOZITARE MATERIALE BIOTICA	6,90	2,80	Rasina epoxidica
P86	CAMERA PERSONAL T.E.S.A. (admin. U.P.U.)	6,10	2,80	Rasina epoxidica
P87	CAMERA DE GARDA 1 (linie U.P.U. 1)	14,90	2,80	Rasina epoxidica
P88	G.S. PROPRIU (garda 1)	5,90	2,80	Gresie
P89	CAMERA DE GARDA 2 (linie U.P.U. 2)	10,80	2,80	Rasina epoxidica
P90	G.S. PROPRIU (garda 2)	4,80	2,80	Gresie
P91	CAMERA DE GARDA 3 (pediatrie)	10,60	2,80	Rasina epoxidica
P92	G.S. PROPRIU (pediatrie)	4,70	2,80	Gresie
P93	CORIDOR GENERAL U.P.U.	26,40	2,80	Rasina epoxidica
P94	G.S. PERSONAL (T.E.S.A.)	4,60	2,80	Gresie
Centralizator suprafete PARTER:		1373,35		

LEGENDA :

- Zidarie exteriora existenta - 37.5 cm + termoizolatie - 10 cm
- Elemente B.A. existente - stalpi / pile / diafragme
- Zidarii interioare existente - 17, 15, 12.5, 7.5 cm
- Diafragme B.A. propuse - 30 cm, 15 cm
- Stalpi B.A. propusi - Ø55 cm, 40x40 cm
- Compartimentari propuse - 15, 10, 0.8 cm
- Termoizolatie - vata minerala bazaltica - 8 cm
- Termoizolatie - vata minerala bazaltica - 5 cm
- ZONE CE NU INTRA IN STUDIUL

PARTER = NIVEL 3 [etaj 1 ansamblu spital]

±0.00 = 283.20

REFERINTE:

- CLASA DE IMPORTANTA: "B" (deosebita)
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
- ZONA CLIMATICA: III
- CARACTERISTICILE MACROSEISMICE: "ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT NUMELE SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA

PROIECTANT NUMELE SEMNATURA CERINTA

BENEFICIAR NUMELE SEMNATURA CERINTA

PROIECT Nr. 265/2017

SCARA 1:100

TITLU PROIECT EXTINDERE MODERNIZARE SI DOTARE UPLUSURD LA SAUZ


FAZA S.F.

PROIECTAT Arh. STRIMBU A. DATA MARTIE 2018

TITLU PLANSA PLAN PARTER - PROPUS

PLANSĂ Nr. A11

DESENAT/PROCESAT Arh. STRIMBU A.

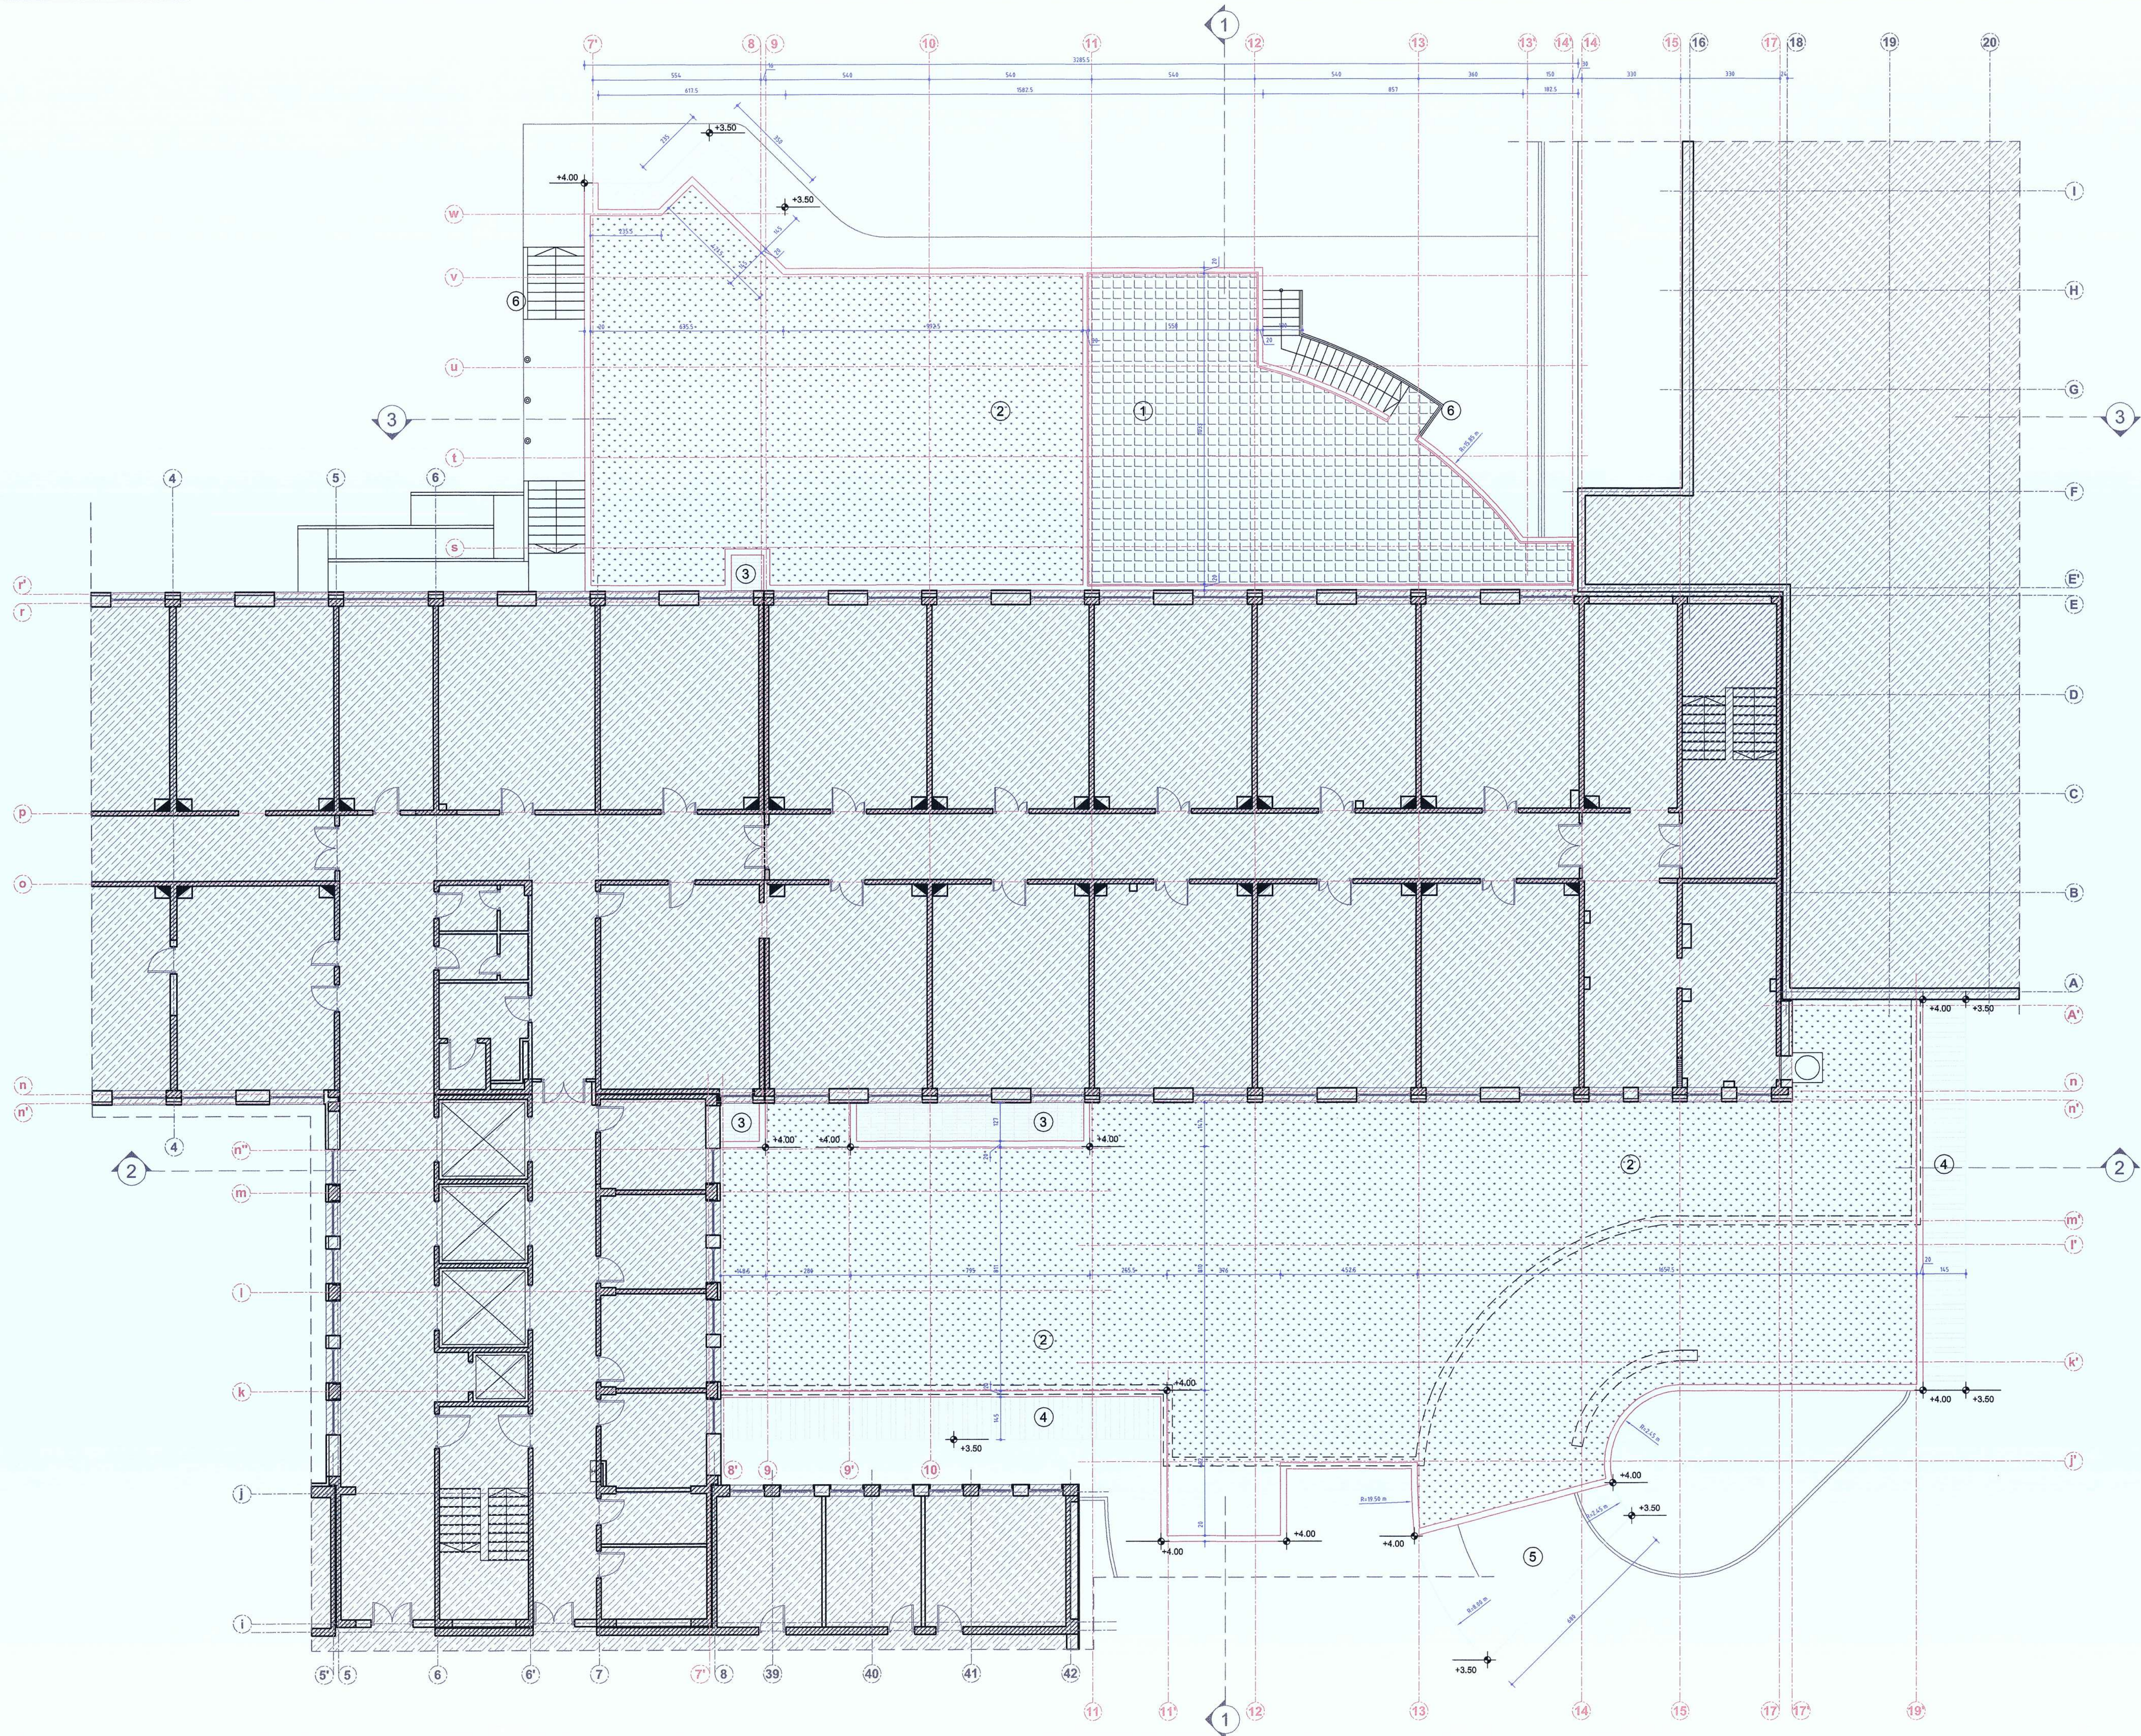


LEGENDA:


- 1 Terasa circulabila
- 2 Terasa necirculabila
- 3 Curte de lumina
- 4 Copertina sticla securizata
- 5 Copertina metalica
- 6 Scari metalice exterioare




CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" (deosebita)
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"sg = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - ZALAU	265/2017
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		ADRESA LUCRĂRII	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		ADRESA LUCRĂRII	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		DATA	MARTIE 2018	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNAȚURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE MODERNIZARE SI DOTARE (PUS SI ÎN LUCRU)	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.				
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.				

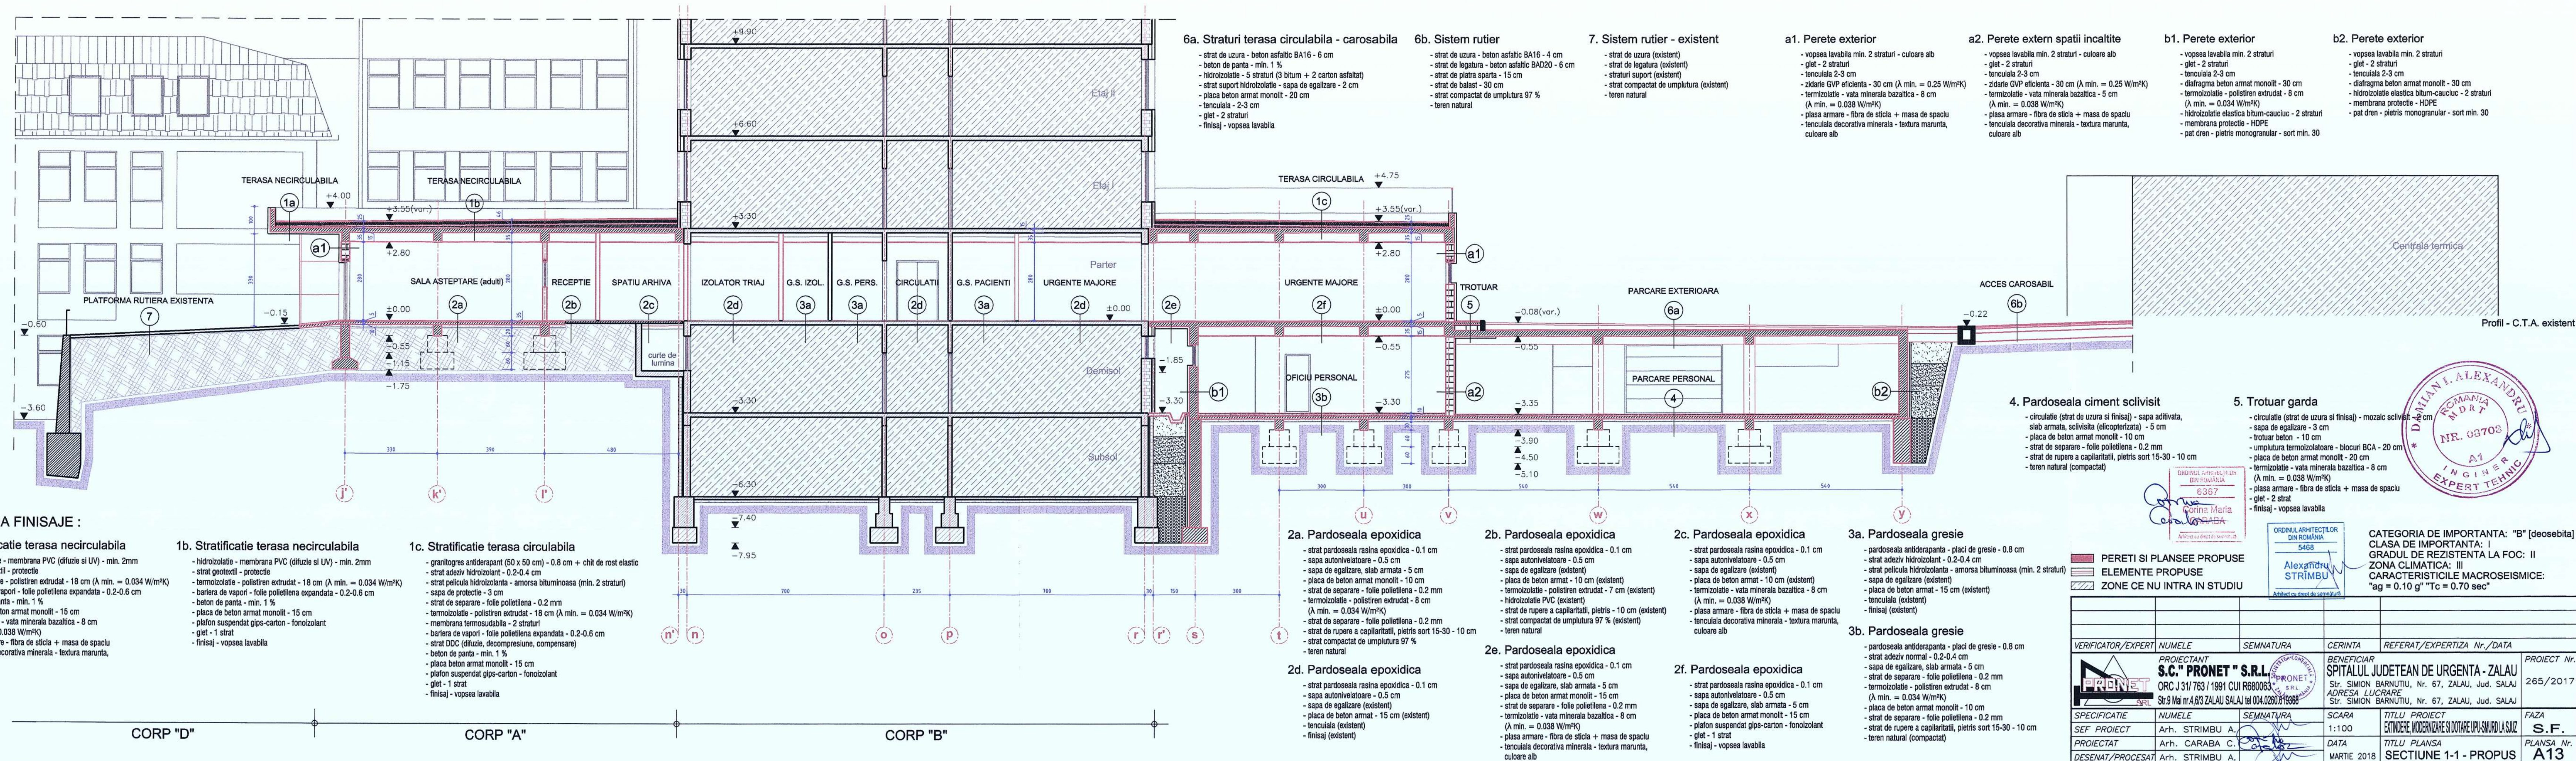

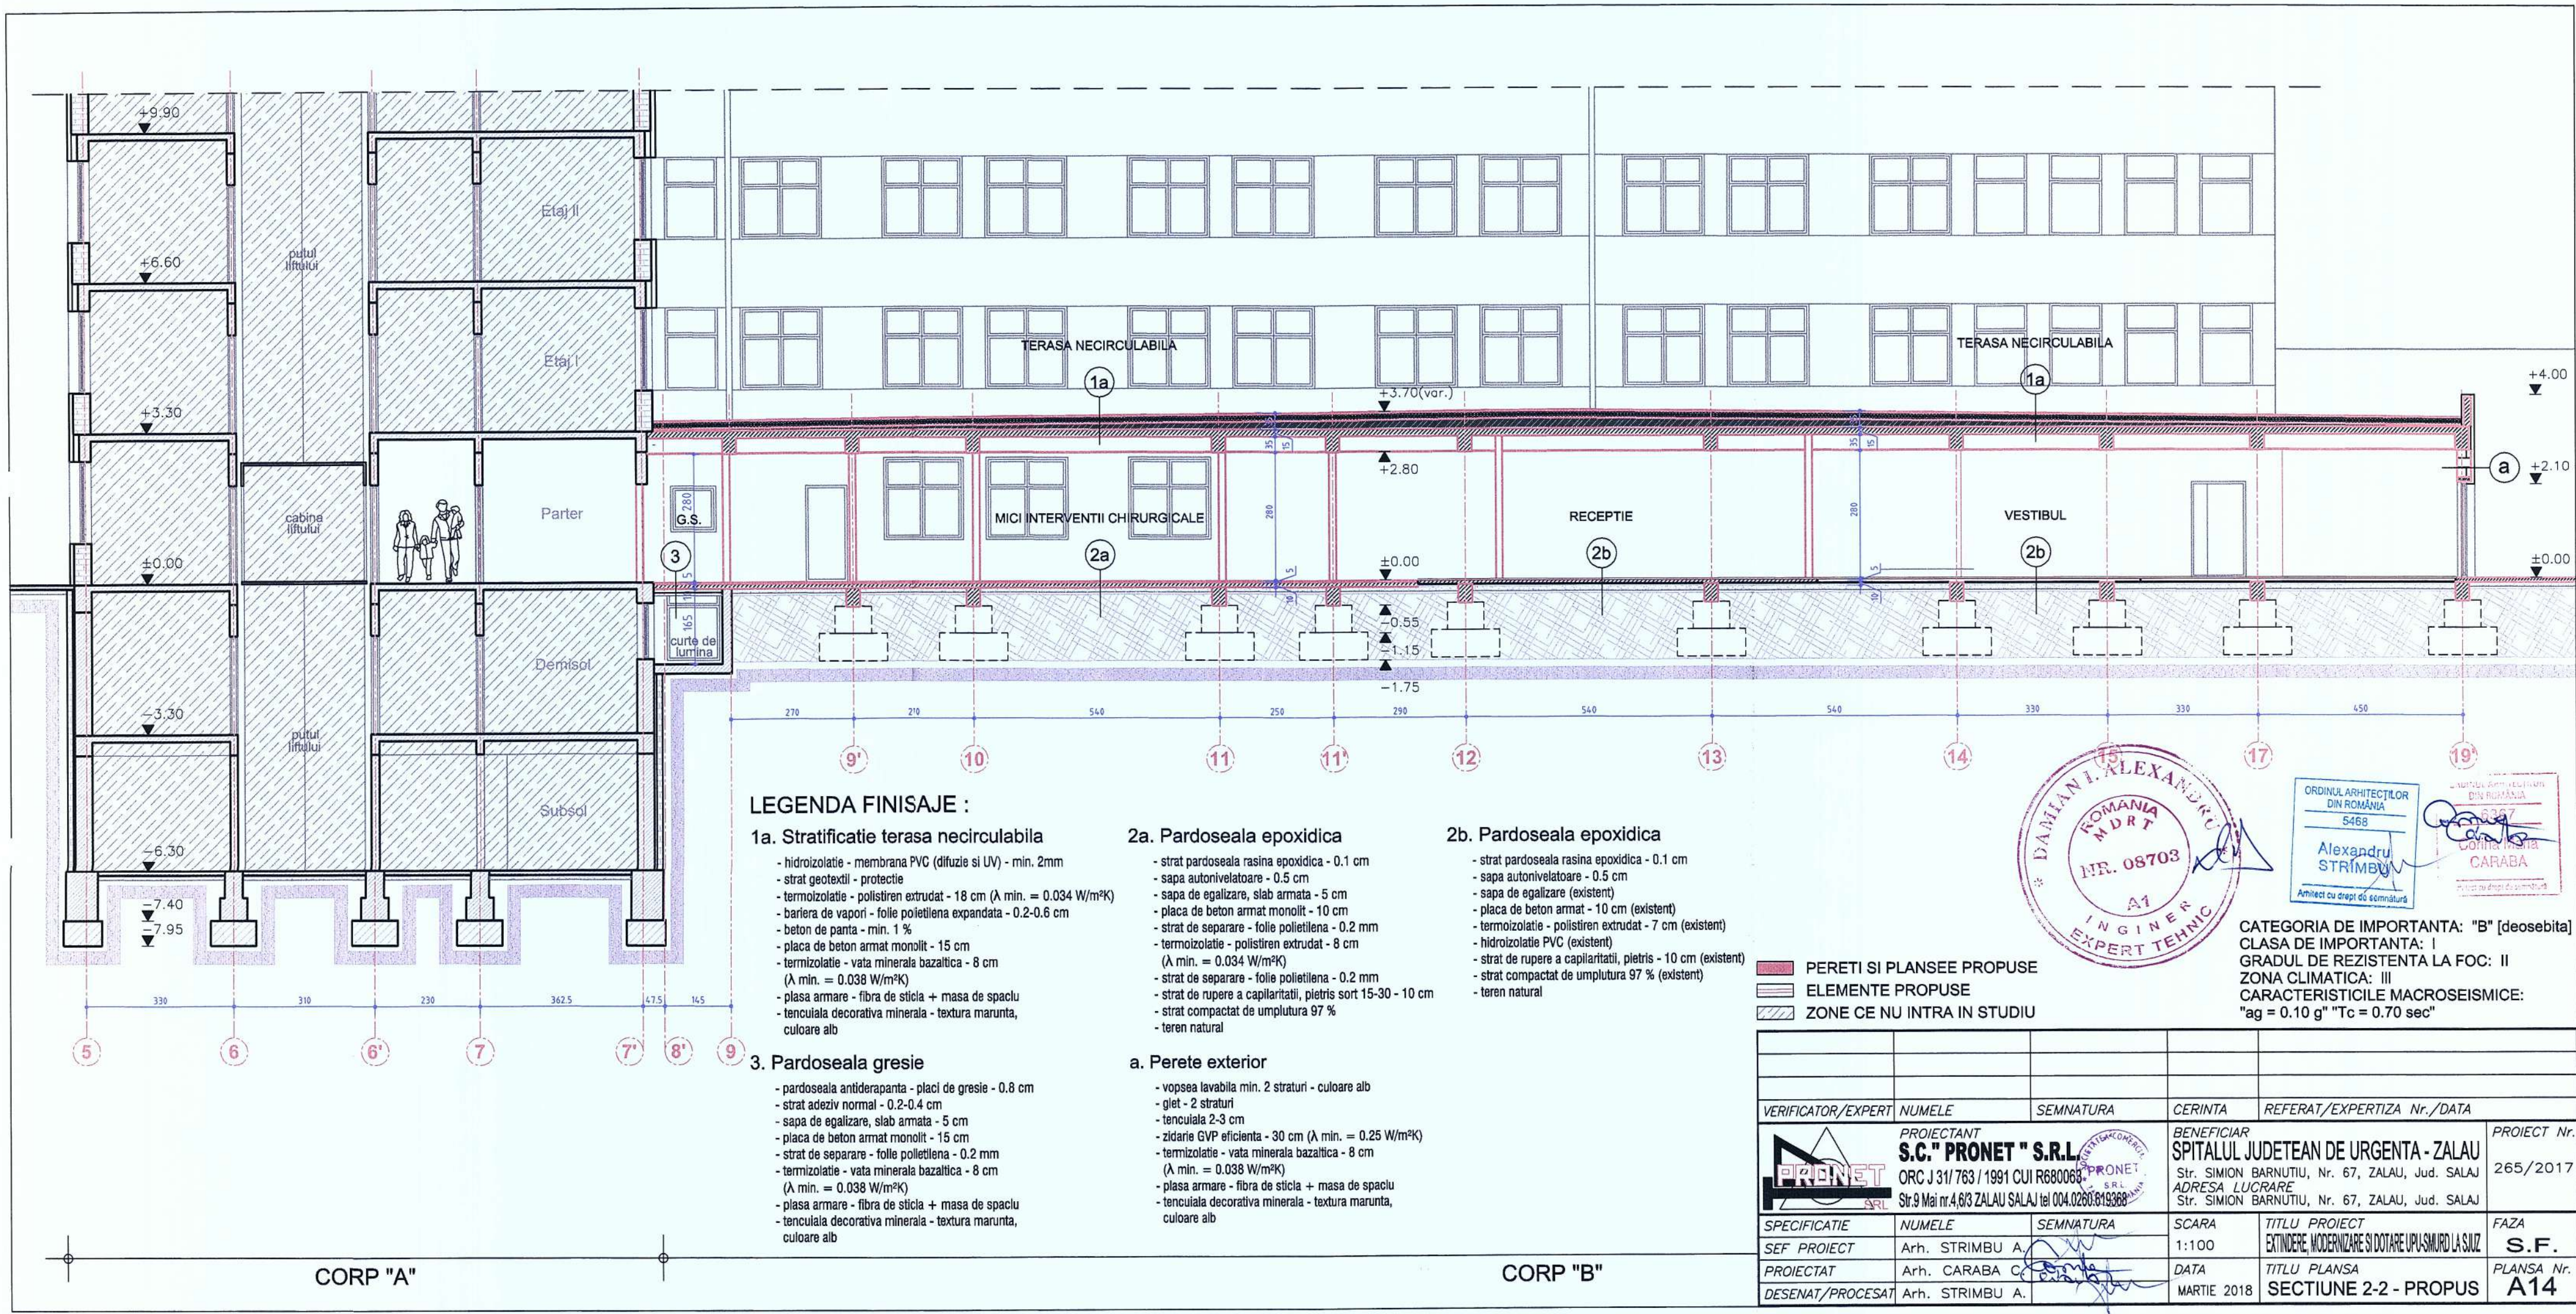

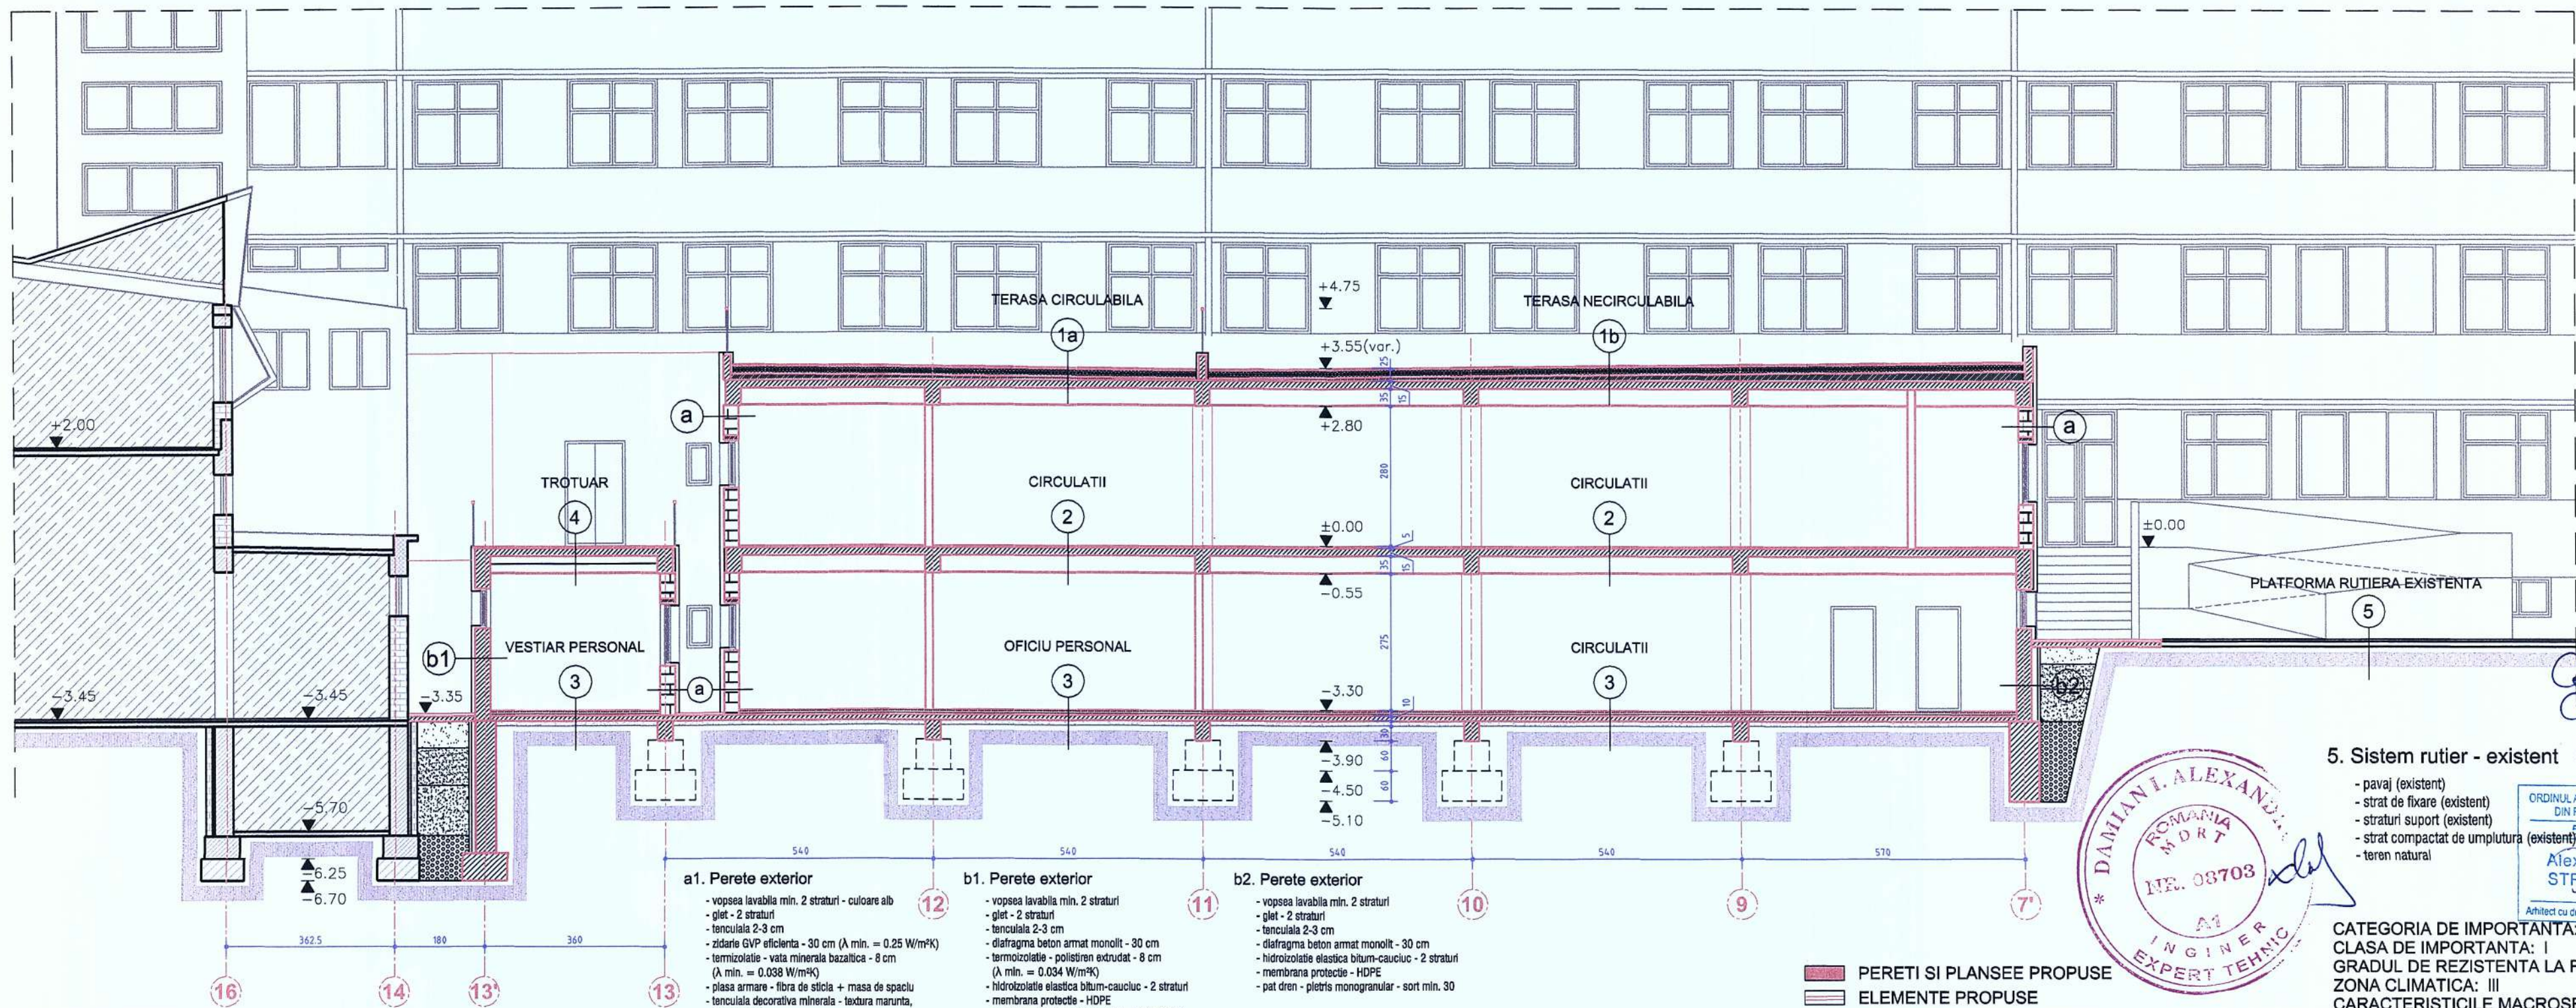

LEGENDA FINISAJE :

1a. Stratificatie terasa circulabila

- granitogres antiderapant (50 x 50 cm) - 0.8 cm + chit de rost elastic
- strat adeziv hidroizolant - 0.2-0.4 cm
- strat pellicula hidroizolanta - amorsa bituminoasa (min. 2 straturi)
- sapa de protectie - 3 cm
- strat de separare - folie polietilena - 0.2 mm
- termoizolatie - polistiren extrudat - 18 cm (λ min. = 0.034 W/m²K)
- membrana termosudabila - 2 straturi
- bariera de vapori - folie polietilena expandata - 0.2-0.6 cm
- strat DDC (difuzie, decompresiune, compensare)
- beton de panta - min. 1 %
- placa beton armat monolit - 15 cm
- plafon suspendat gips-carton - fonoizolant
- glet - 1 strat
- finisaj - vopsea lavabila

1b. Stratificatie terasa necirculabila

- hidroizolatie - membrana PVC (difuzie si UV) - min. 2mm
- strat geotextil - protectie
- termoizolatie - polistiren extrudat - 18 cm (λ min. = 0.034 W/m²K)
- bariera de vapori - folie polietilena expandata - 0.2-0.6 cm
- beton de panta - min. 1 %
- placa de beton armat monolit - 15 cm
- plafon suspendat gips-carton - fonoizolant
- glet - 1 strat
- finisaj - vopsea lavabila

2. Pardoseala epoxidica

- strat pardoseala rasina epoxidica - 0.1 cm
- sapa autonivelatoare - 0.5 cm
- sapa de egalizare, slab armata - 5 cm
- placa de beton armat monolit - 15 cm
- plafon suspendat gips-carton - fonoizolant
- glet - 1 strat
- finisaj - vopsea lavabila

3. Pardoseala gresie

- pardoseala antiderapanta - placi de gresie - 0.8 cm
- strat adeziv normal - 0.2-0.4 cm
- sapa de egalizare, slab armata - 5 cm
- strat de separare - folie polietilena - 0.2 mm
- termoizolatie - polistiren extrudat - 8 cm (λ min. = 0.034 W/m²K)
- placa de beton armat monolit - 10 cm
- strat de separare - folie polietilena - 0.2 mm
- strat de rupere a capilaritatii, pietris sort 15-30 - 10 cm
- teren natural (compactat)

4. Circulatie exterioara (pietonal)

- circulatie (strat de uzura si finisaj) - mozaic scivisit - 2 cm
- sapa de egalizare - 3 cm
- placa de beton armat monolit - 15 cm
- termoizolatie - vata minerala bazaltica - 8 cm (λ min. = 0.038 W/m²K)
- plafon suspendat gips-carton - fonoizolant
- glet - 1 strat
- finisaj - vopsea lavabila

a1. Perete exterior

- vopsea lavabila min. 2 straturi - culoare alb
- glet - 2 straturi
- tencuiala 2-3 cm
- zidarie GVP eficienta - 30 cm (λ min. = 0.25 W/m²K)
- termoizolatie - vata minerala bazaltica - 8 cm (λ min. = 0.038 W/m²K)
- plasa armare - fibra de sticla + masa de spaciu
- tencuiala decorativa minerala - textura marunta, culoare alb

b1. Perete exterior

- vopsea lavabila min. 2 straturi
- glet - 2 straturi
- tencuiala 2-3 cm
- diafragma beton armat monolit - 30 cm
- termoizolatie - polistiren extrudat - 8 cm (λ min. = 0.034 W/m²K)
- hidroizolatie elastica bitum-cauciuc - 2 straturi
- membrana protectie - HDPE
- pat dren - pietris monogranular - sort min. 30

b2. Perete exterior

- vopsea lavabila min. 2 straturi
- glet - 2 straturi
- tencuiala 2-3 cm
- diafragma beton armat monolit - 30 cm
- hidroizolatie elastica bitum-cauciuc - 2 straturi
- membrana protectie - HDPE
- pat dren - pietris monogranular - sort min. 30

- PERETI SI PLANSEE PROPUSE
- ELEMENTE PROPUSE
- ZONE CE NU INTRA IN STUDIU


5. Sistem rutier - existent

- pavaj (existent)
- strat de fixare (existent)
- straturi suport (existent)
- strat compactat de umplutura (existent)
- teren natural

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.				
ORC J 31/763 / 1991 CUI R680063					
Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368					
BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU				
Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ					
ADRESA LUCRARE	Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ				
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNTURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SUZ	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSĂ Nr.
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	SECTIUNE 3-3 - PROPUSE	A15

EXTINDEREA LA UPU SMURD-PROPUNERE

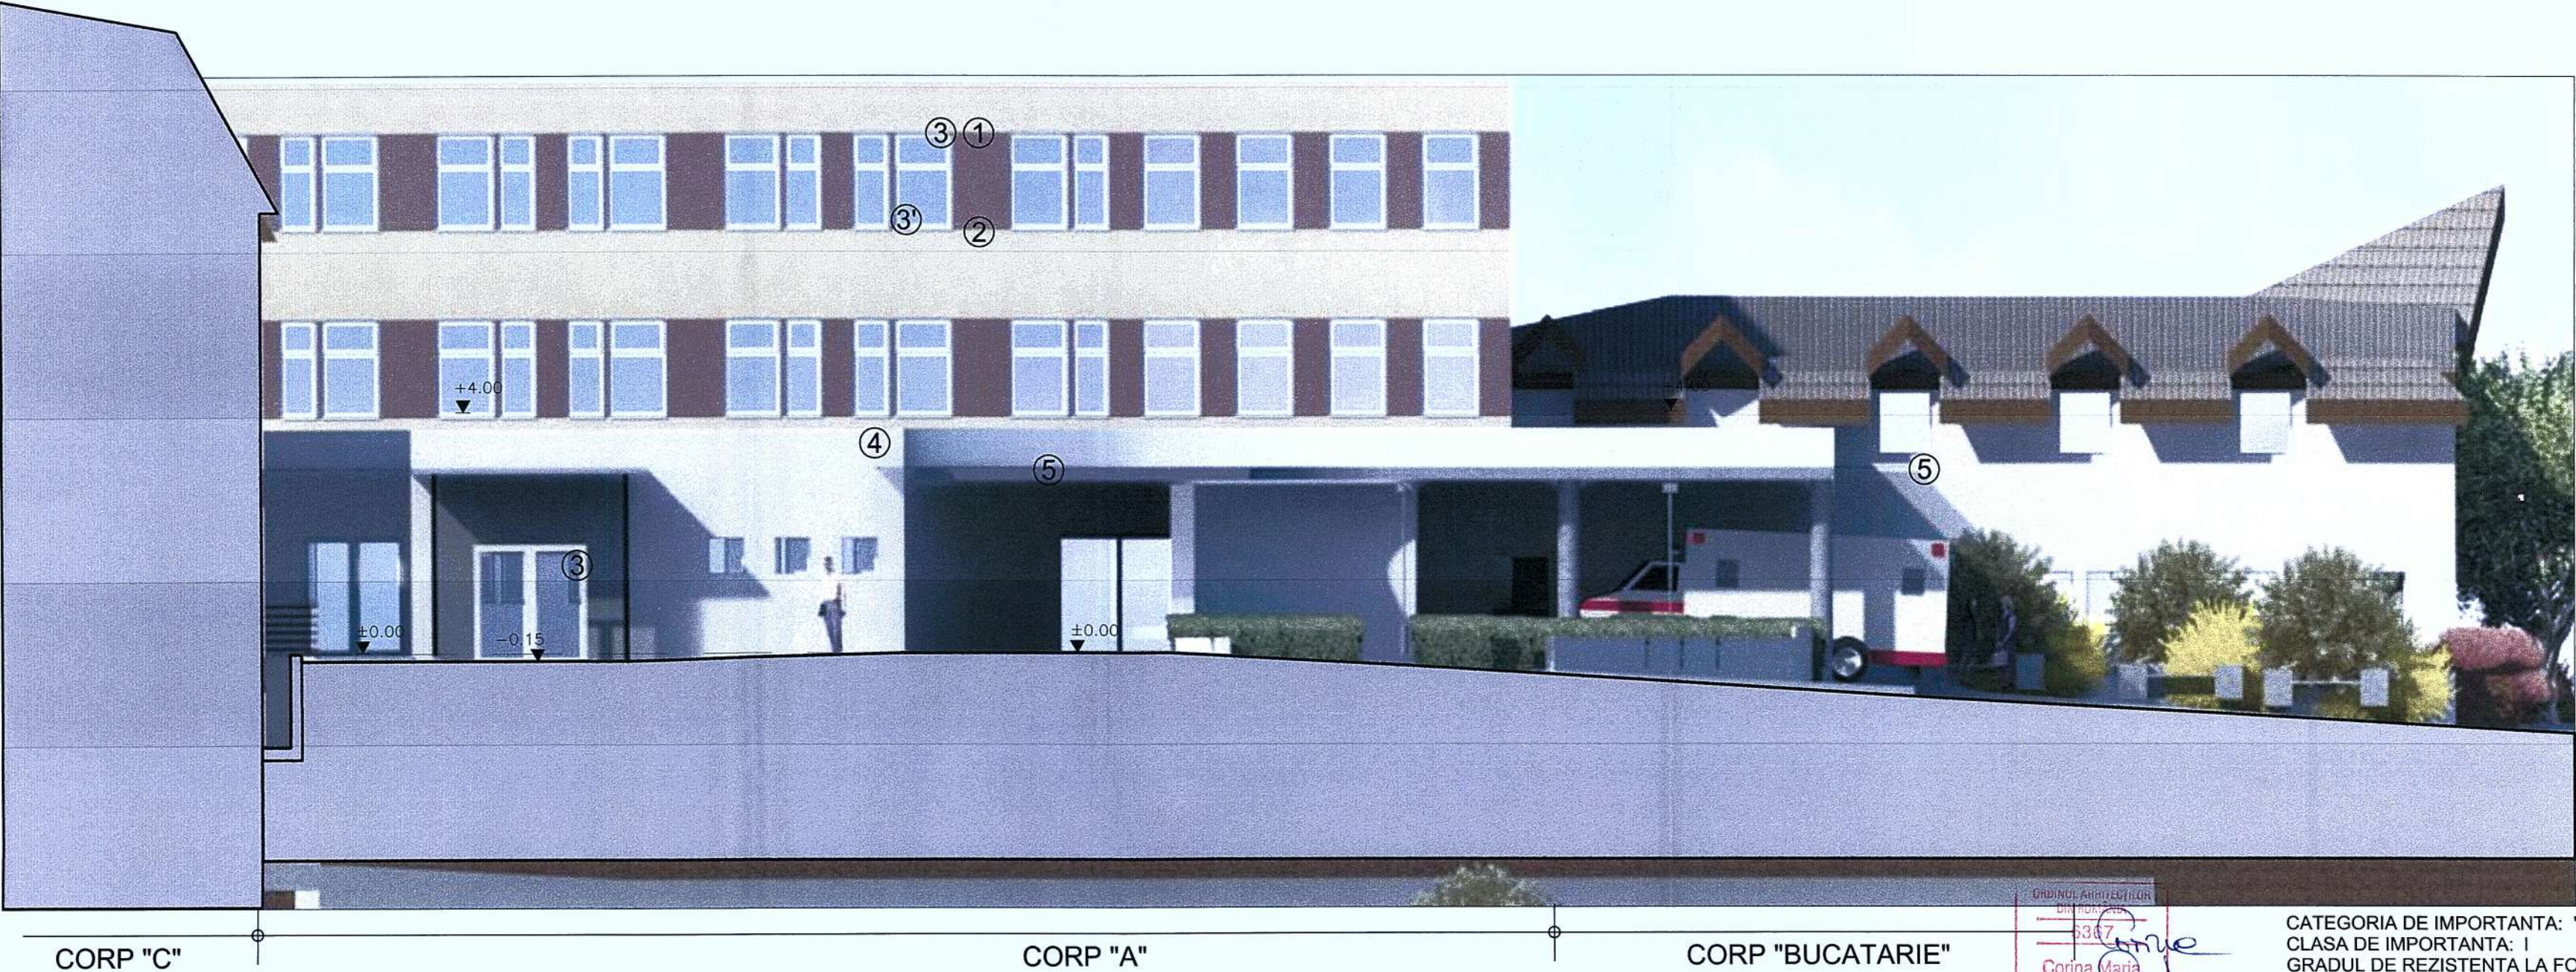

LEGENDA:

- ① Tencuiala decorativa – culoare caramiziu

② Tencuiala decorativa – culoare crem

③ Tamplarie PVC cu geam termopan – culoare alb

③' Glaf tabla zincata – culoare alb
- ④ Tencuiala decorativa – culoare alb


⑤ Copertina din sticla securizata

CORP "BUCATARIE"

ZONE CE NU INTRA IN STUDIUL DE PROIECTARE

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr. DATA	PROIECT Nr.
					265/2017
PROIECTANT	NUMELE	SEMNTURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
S.C. "PRONET" S.R.L.	Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SUJZ	S.F.
ORC J 31/ 763 / 1991 CUI R680063	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA Nr.
Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel.004.0260.619368	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	FATADA EXTINDERE FRONTALA - PROPOS	A16

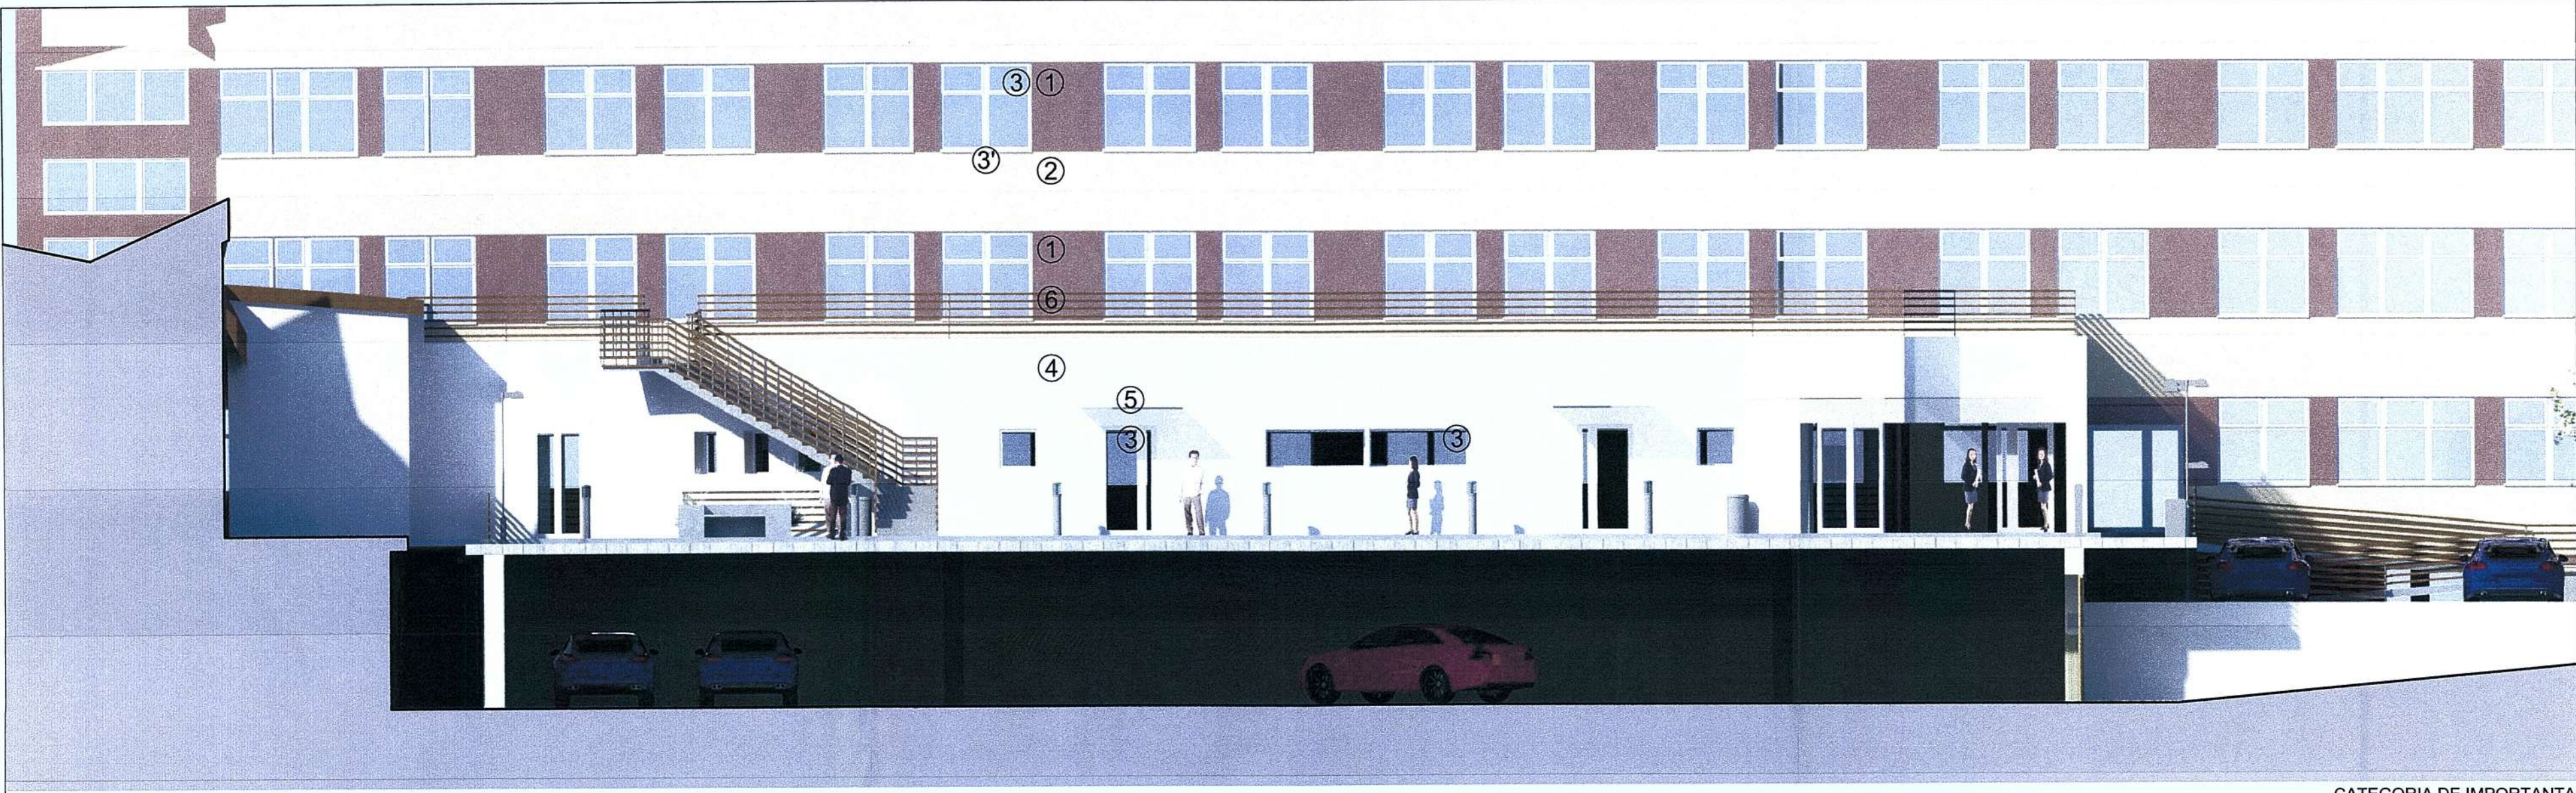

LEGENDA:

- ① Tencuiala decorativa – culoare caramiziu
② Tencuiala decorativa – culoare crem
③ Tamplarie PVC cu geam termopan – culoare alb
③' Glaf tabla zincata – culoare alb
④ Tencuiala decorativa – culoare alb
⑤ Copertina din sticla securizata
⑥ Balustrada din profile metalicevopsite maro

CORP "E"

CORP "A"

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

ZONE CE NU INTRA IN STUDIUL

VERIFICATOR/EXPERT		NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA
PROIECTANT		SEMNATURA		BENEFICIAR	PROIECT Nr.
S.C. "PRONET" S.R.L.		Alexandru STRIMBU		SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU	265/2017
ORC J 31/763 / 1991 CUI R680063		Str. 9 Mai nr.4, 6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368		Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
ADRESA LUCRARE		Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ			
SPECIFICATIE		NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT
SEF PROIECT		Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPUSMIUR LA SUZ
PROIECTAT		Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANS
DESENAT/PROCESAT		Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	FATADA EXTINDERE POSTERIOARA - PROPUS






IMAGINI EXTINDERE FRONTALA U.P.U.



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6987
Corina Maria
CARABA
Arhitect cu drept de semnatura

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5468
Alexandru
STRIMBU
Arhitect cu drept de semnatura

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	
	PROIECTANT S.C." PRONET " S.R.L. ORC J 31/ 763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368		BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	PROIECT Nr. 265/2017	
	SPECIFICATIE		SCARA	TITLU PROIECT EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPUSMUR LA SUZ	FAZA S.F.
	SEF PROIECT		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA Nr.
	PROIECTAT		MARTIE 2018	IMAGINI SITUATIA PROPUSA_1	A17'
DESENAT/PROCESAT	NUMELE	SEMNATURA			
	Arh. STRIMBU A.				
	Arh. CARABA C.				
	Arh. STRIMBU A.				




ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6367
Corina Maria
CANABA
Arhitect cu drept de semnatura

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5468
Alexandru
STRIMBU
Arhitect cu drept de semnatura

IMAGINI EXTINDERE POSTERIOARA U.P.U.

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	
<div>PROIECTANT S.C." PRONET " S.R.L. ORC J 31/763 / 1991 CUI R680063 Str.9 Mai nr.4,6/3 ZALAU SALAJ tel 004.0260.619368</div>			<div>BENEFICIAR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ ADRESA LUCRARE Str. SIMION BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ</div>		PROIECT Nr. 265/2017
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.			EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU-SMURD LA SUZ	S.F.
PROIECTAT	Arh. CARABA C.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSĂ Nr.
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		MARTIE 2018	IMAGINI SITUATIA PROPUSA_2	A17"

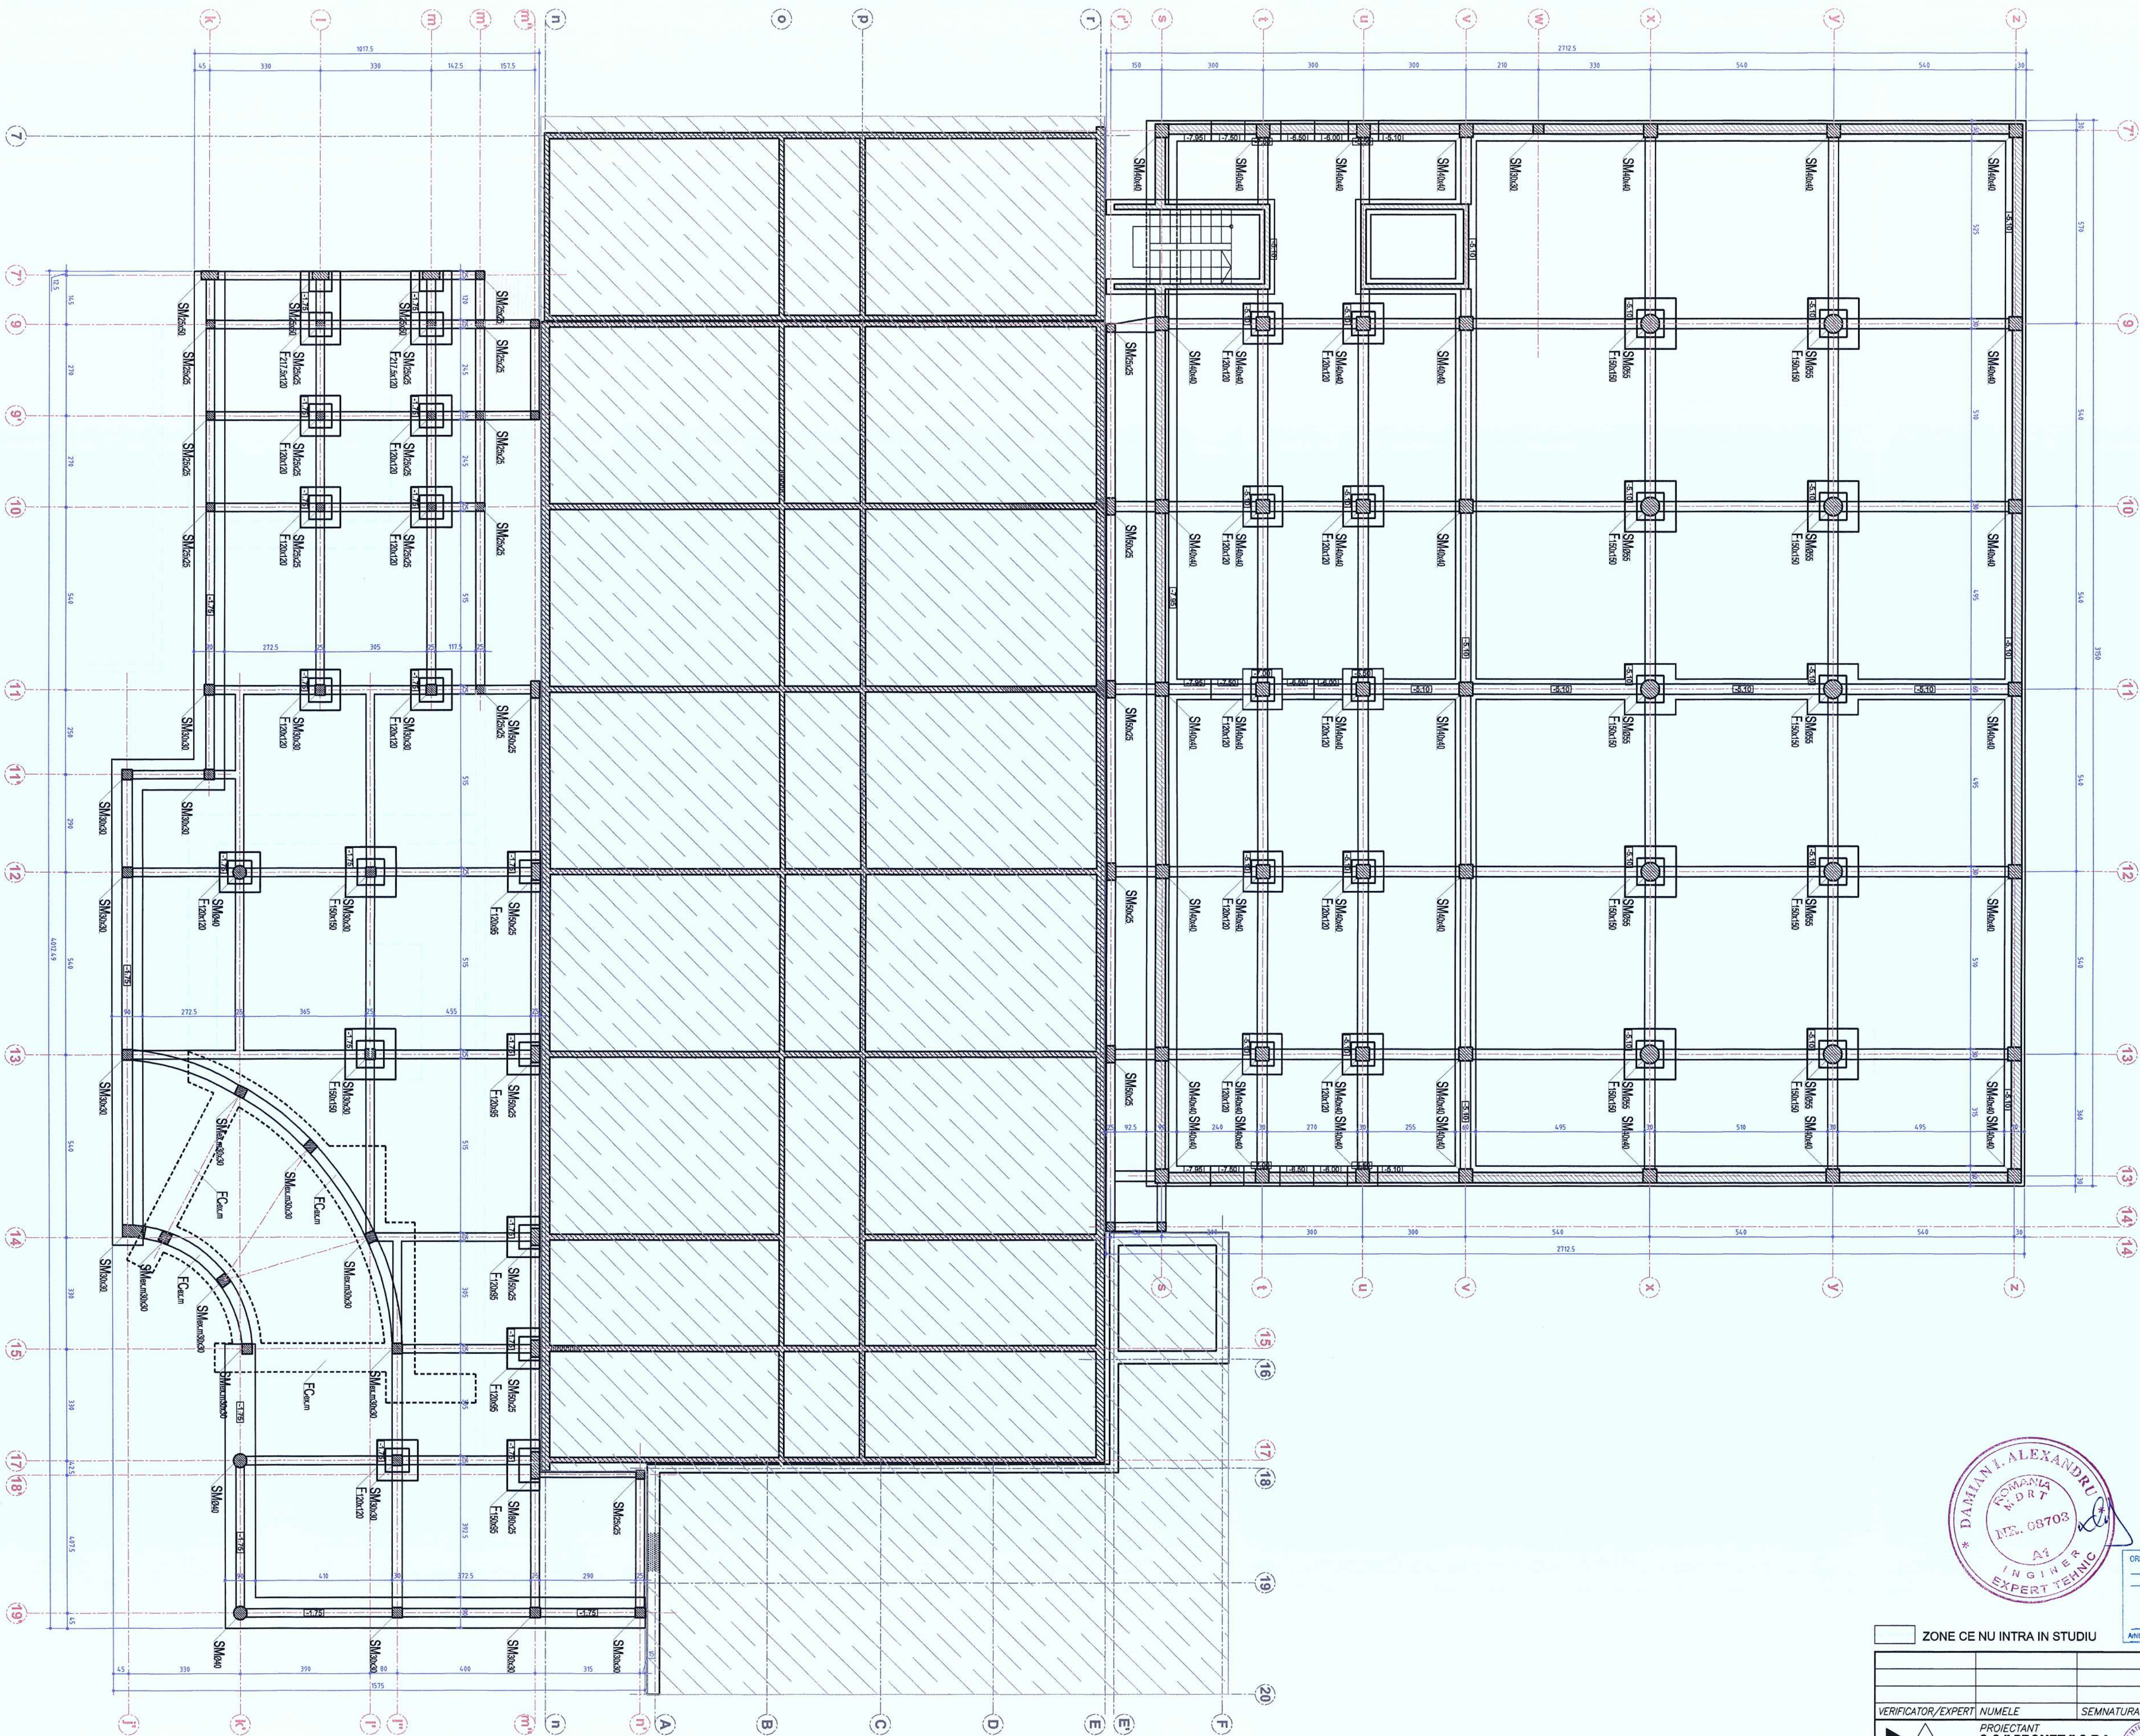

CARACTERISTICI GEOTEHNICE:
EXTRAS DIN STUDIUL GEOTEHNIC:

Sondaj FG1
Umplutură heterogenă - argiloasă, slab nisipoasă
cu fragmente de cărămidă, beton și pietriș 0.00-0.80
Argilă/argilă prăfoasă, cafenie cu lentile centimetrice
de nisip cenușiu, foarte umedă, plastic vârtosă 0.80-6.00m
- de la 1.00 la 2.00 m cu rădăcini de plante
- de la 1.60 m cu concrețiuni milimetrice negricioase
- de la 1.80 m devine tare

Sondaj FG2
Sol vegetal 0.00-0.15
Umplutură heterogenă 0.15-0.70m
- de la 0.15 la 0.30 m din nisip cu pietriș
- de la 0.30 la 0.70 m argilă, slab nisipoasă cu fragmente
de cărămidă, beton și pietriș
Argilă/argilă prăfoasă, cafenie cu lentile centimetrice
de nisip cenușiu, foarte umedă, plastic vârtosă 0.70-6.00m
- de la 1.60 m cu concrețiuni milimetrice negricioase
- de la 1.80 m devine tare

Sondaj Locație Fundație
PV2
Executat în interiorul corpului B (din subsol), de la
nivelul cotei 0.00m (față de ± 0.00 cotă pardosea subsol)
0.00 - 1.80 - fundație din beton în stare bună
Stratificație perete opus
0.00 - 0.10 m - pardosea din beton
0.10 - 2.20 m - argilă prăfoasă, cafeniu-cenușie,
saturată, plastic vârtosă
-se poate opta pentru un sistem de fundare directă,
în nivelul de argile/argile prăfoase, cafenii,
cu lentile centimetrice de nisip cenușiu,
foarte umede la saturate, cu plasticitate
foarte mare, vârtosă, cu activitate
medie la active pentru care se poate
lua în calcul ca valoare de bază o
presiune convențională p_{conv} = 300 kPa
în conformitate cu normativul NP112/04,
Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directă (Anexa A, tabel A.3);
-adâncimea de fundare minimă D_{min} va fi de
2.00 m față de nivelul terenului (conform NP 126:2010,
Normativ privind fundarea construcțiilor pe
pământuri cu umflări și contracții mari, cazul II,
când nivelul hidrostatic este situat la o adâncime intermediară);
-adâncimea de fundare recomandată, pentru evitarea umflă
rilor sau tasărilor diferențiate datorită presiunii exercitate
de corpul B asupra terenului și lucrărilor de extindere
propușe, este de 1.80 m față de cota pardoseli subsolului,
respectiv adâncimea la care se află talpa fundației corpului B;














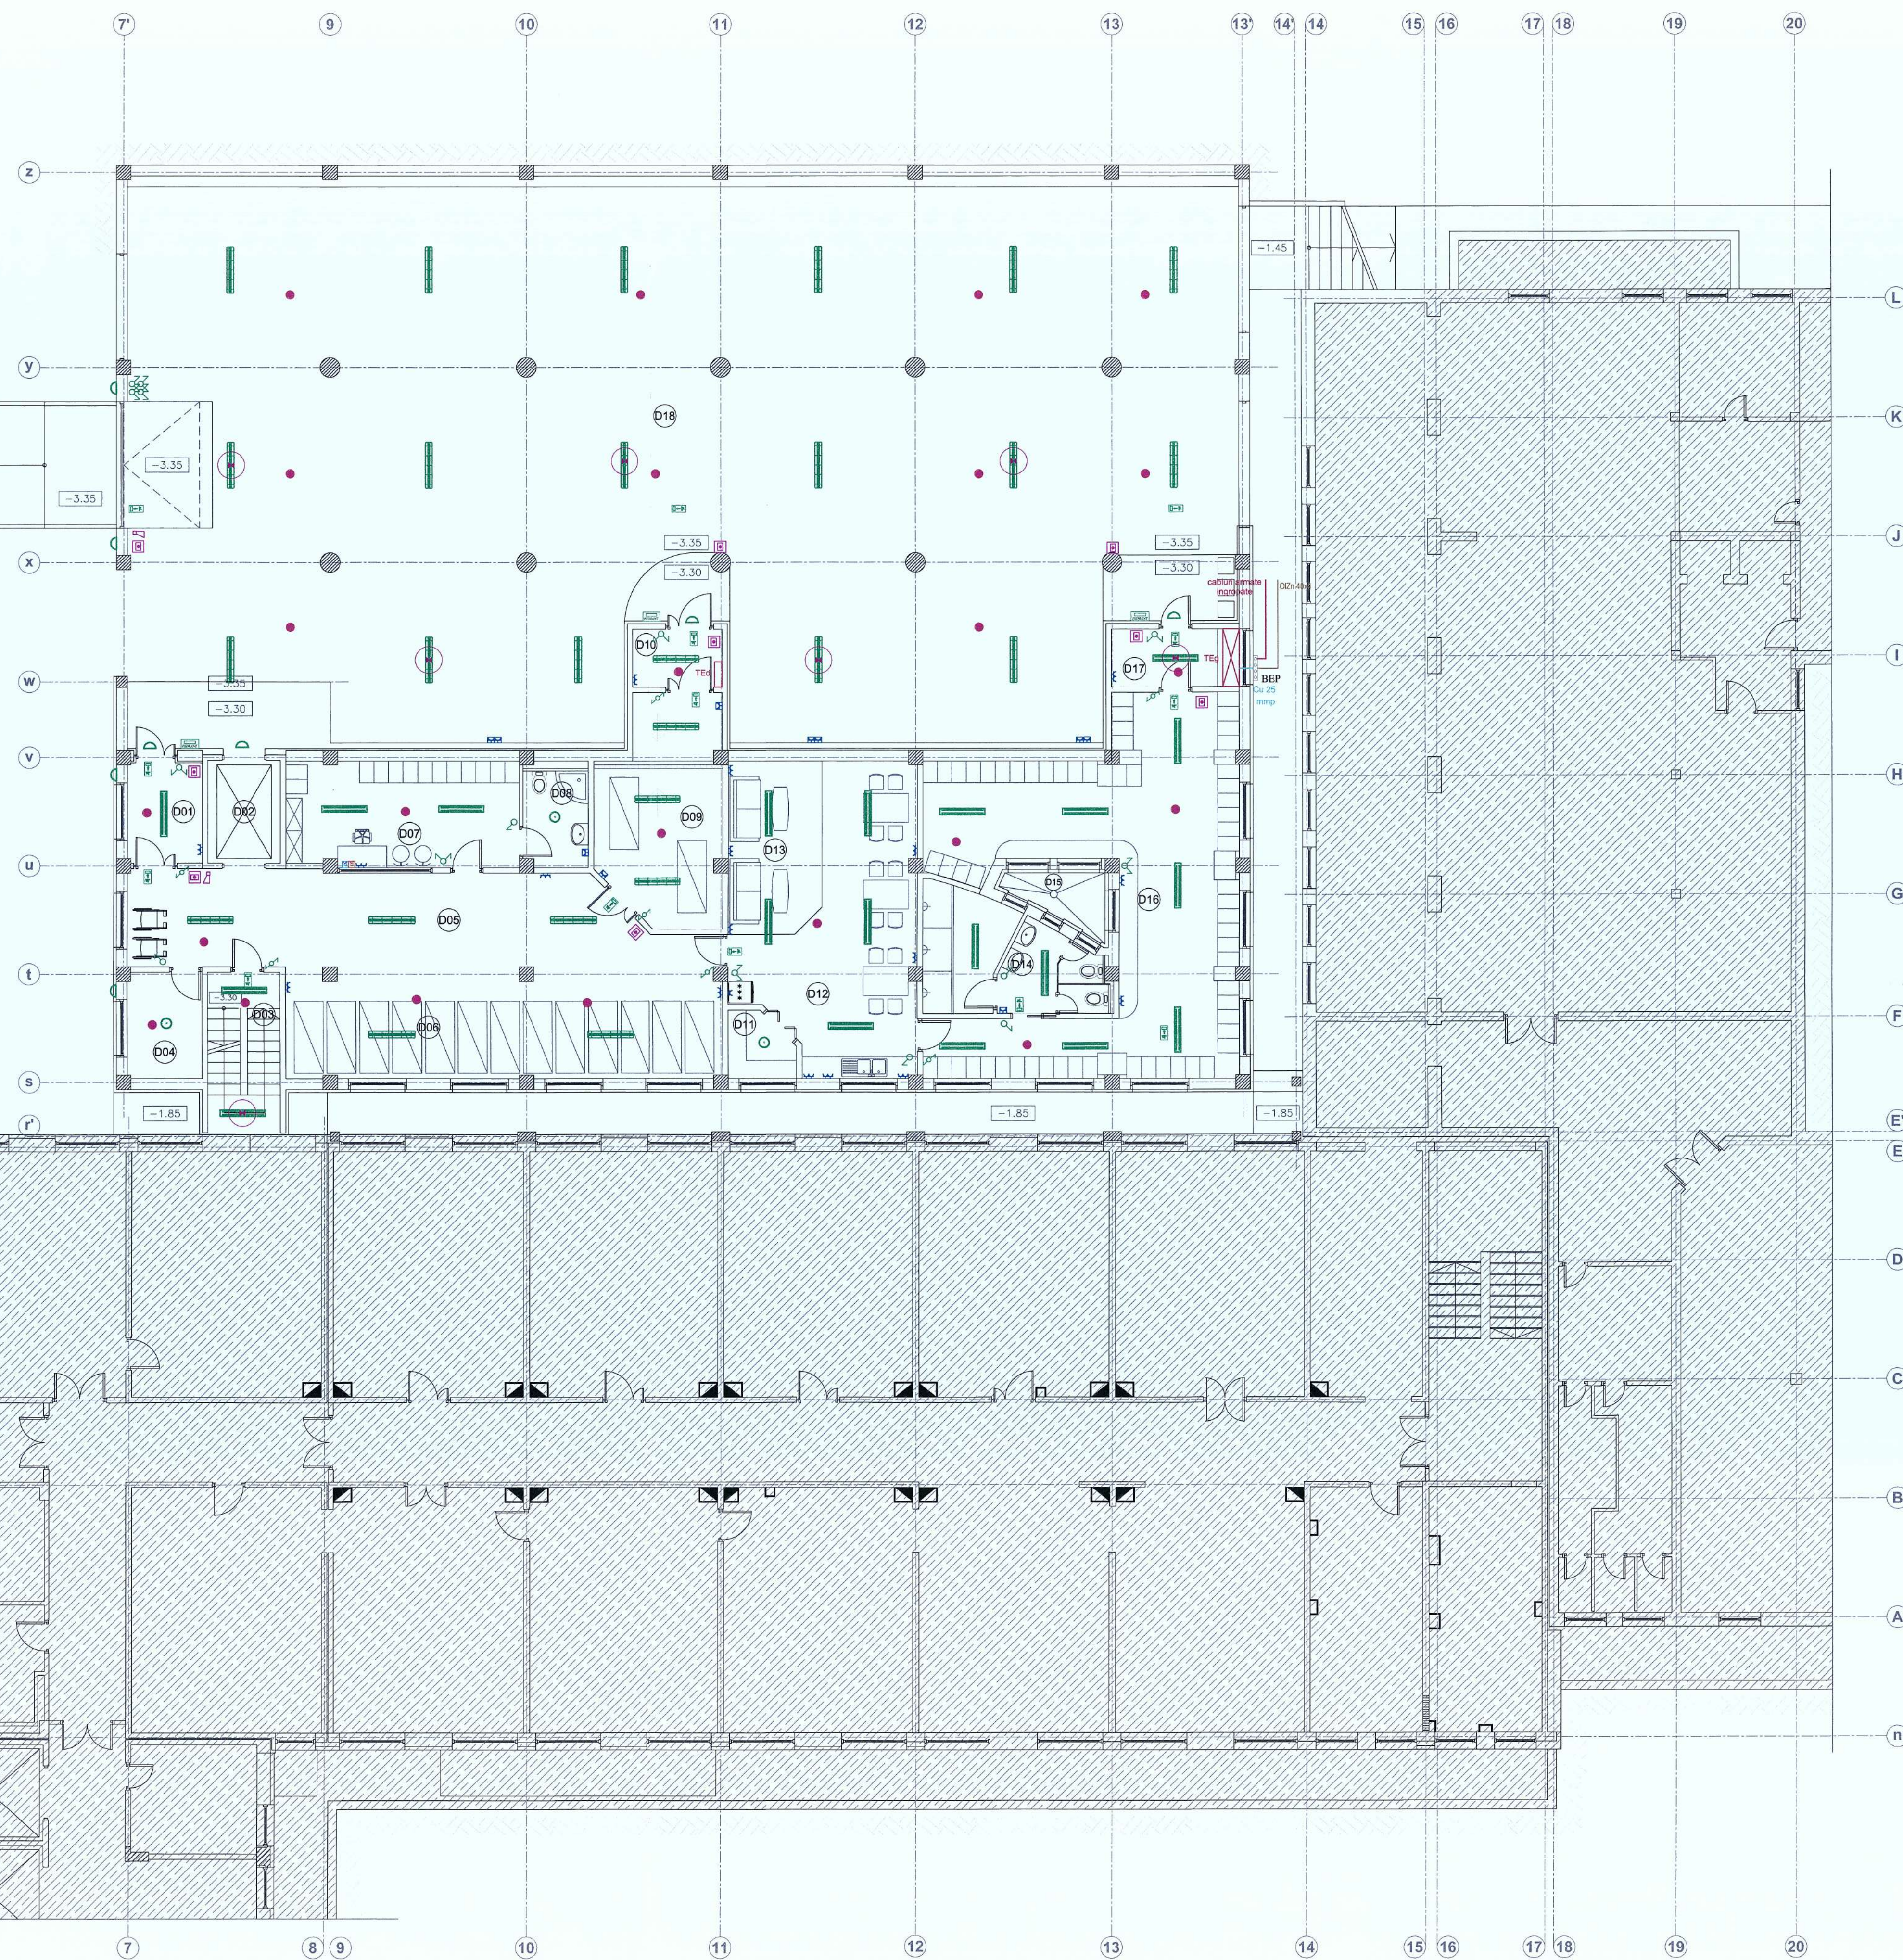








ORDINUL ARHITECTURILOR
DIN ROMANIA
5468
Alexandru
STRIMBU
Arhitect cu drept de semnătură

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: "B" [deosebită]
CLASA DE IMPORTANȚĂ: I
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC: II
ZONA CLIMATICĂ: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.10 g" "Tc = 0.70 sec"

ZONE CE NU INTRA IN STUDIUL



VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - ZALAU	265/2017
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		ADRESA LUCRĂRII	Sr. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
PROIECTAT	Ing. STRAMBU A.		TITLU PROIECT	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU SIMILAR LA SUZ	Faza
DESENAT/PROCESAT	Arh. STRIMBU A.		SCARA	1:100	S.F.
			DATA	MARTIE 2018	PLANSĂ Nr.
					R01



Legendă instalații:	
 EXIT	Corp de iluminat de securitate
 M	Kit de emergency pentru iluminat de securitate
 O	Corp de iluminat de tip aplica de tavan aparenta
 U	Corp de iluminat de exterior, de tip aplica de perete aparenta
 LED	Corp de iluminat cu lampi LED, cu grad de protecție IP54
 LED	Corp de iluminat cu lampi LED, cu grad de protecție IP65
 LED	Corp de iluminat cu lampi LED, cu grad de protecție IP40
 S	Priza simpla cu contact de protecție
 S	Priza simpla IP44 cu contact de protecție
 S	Intrenupator monopolar
 S	Comutator dublu
 S	Intrenupator cap-scara
TEg	Tablou electric general
TEd	Tablou electric dimosil
 D	Detector de fum
 B	Buton manual Incendiu
 S	Sirena incendiu
 S	Priza RJ45 montata in tencuiala
 S	Priza dubla RJ11 montata in tencuiala
 C	Conductor impamantare
 F	Platband OL2n 40x4
BEP	Bara egalizare potential

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.13 g" "Tc = 0.70 sec"

[illegible]

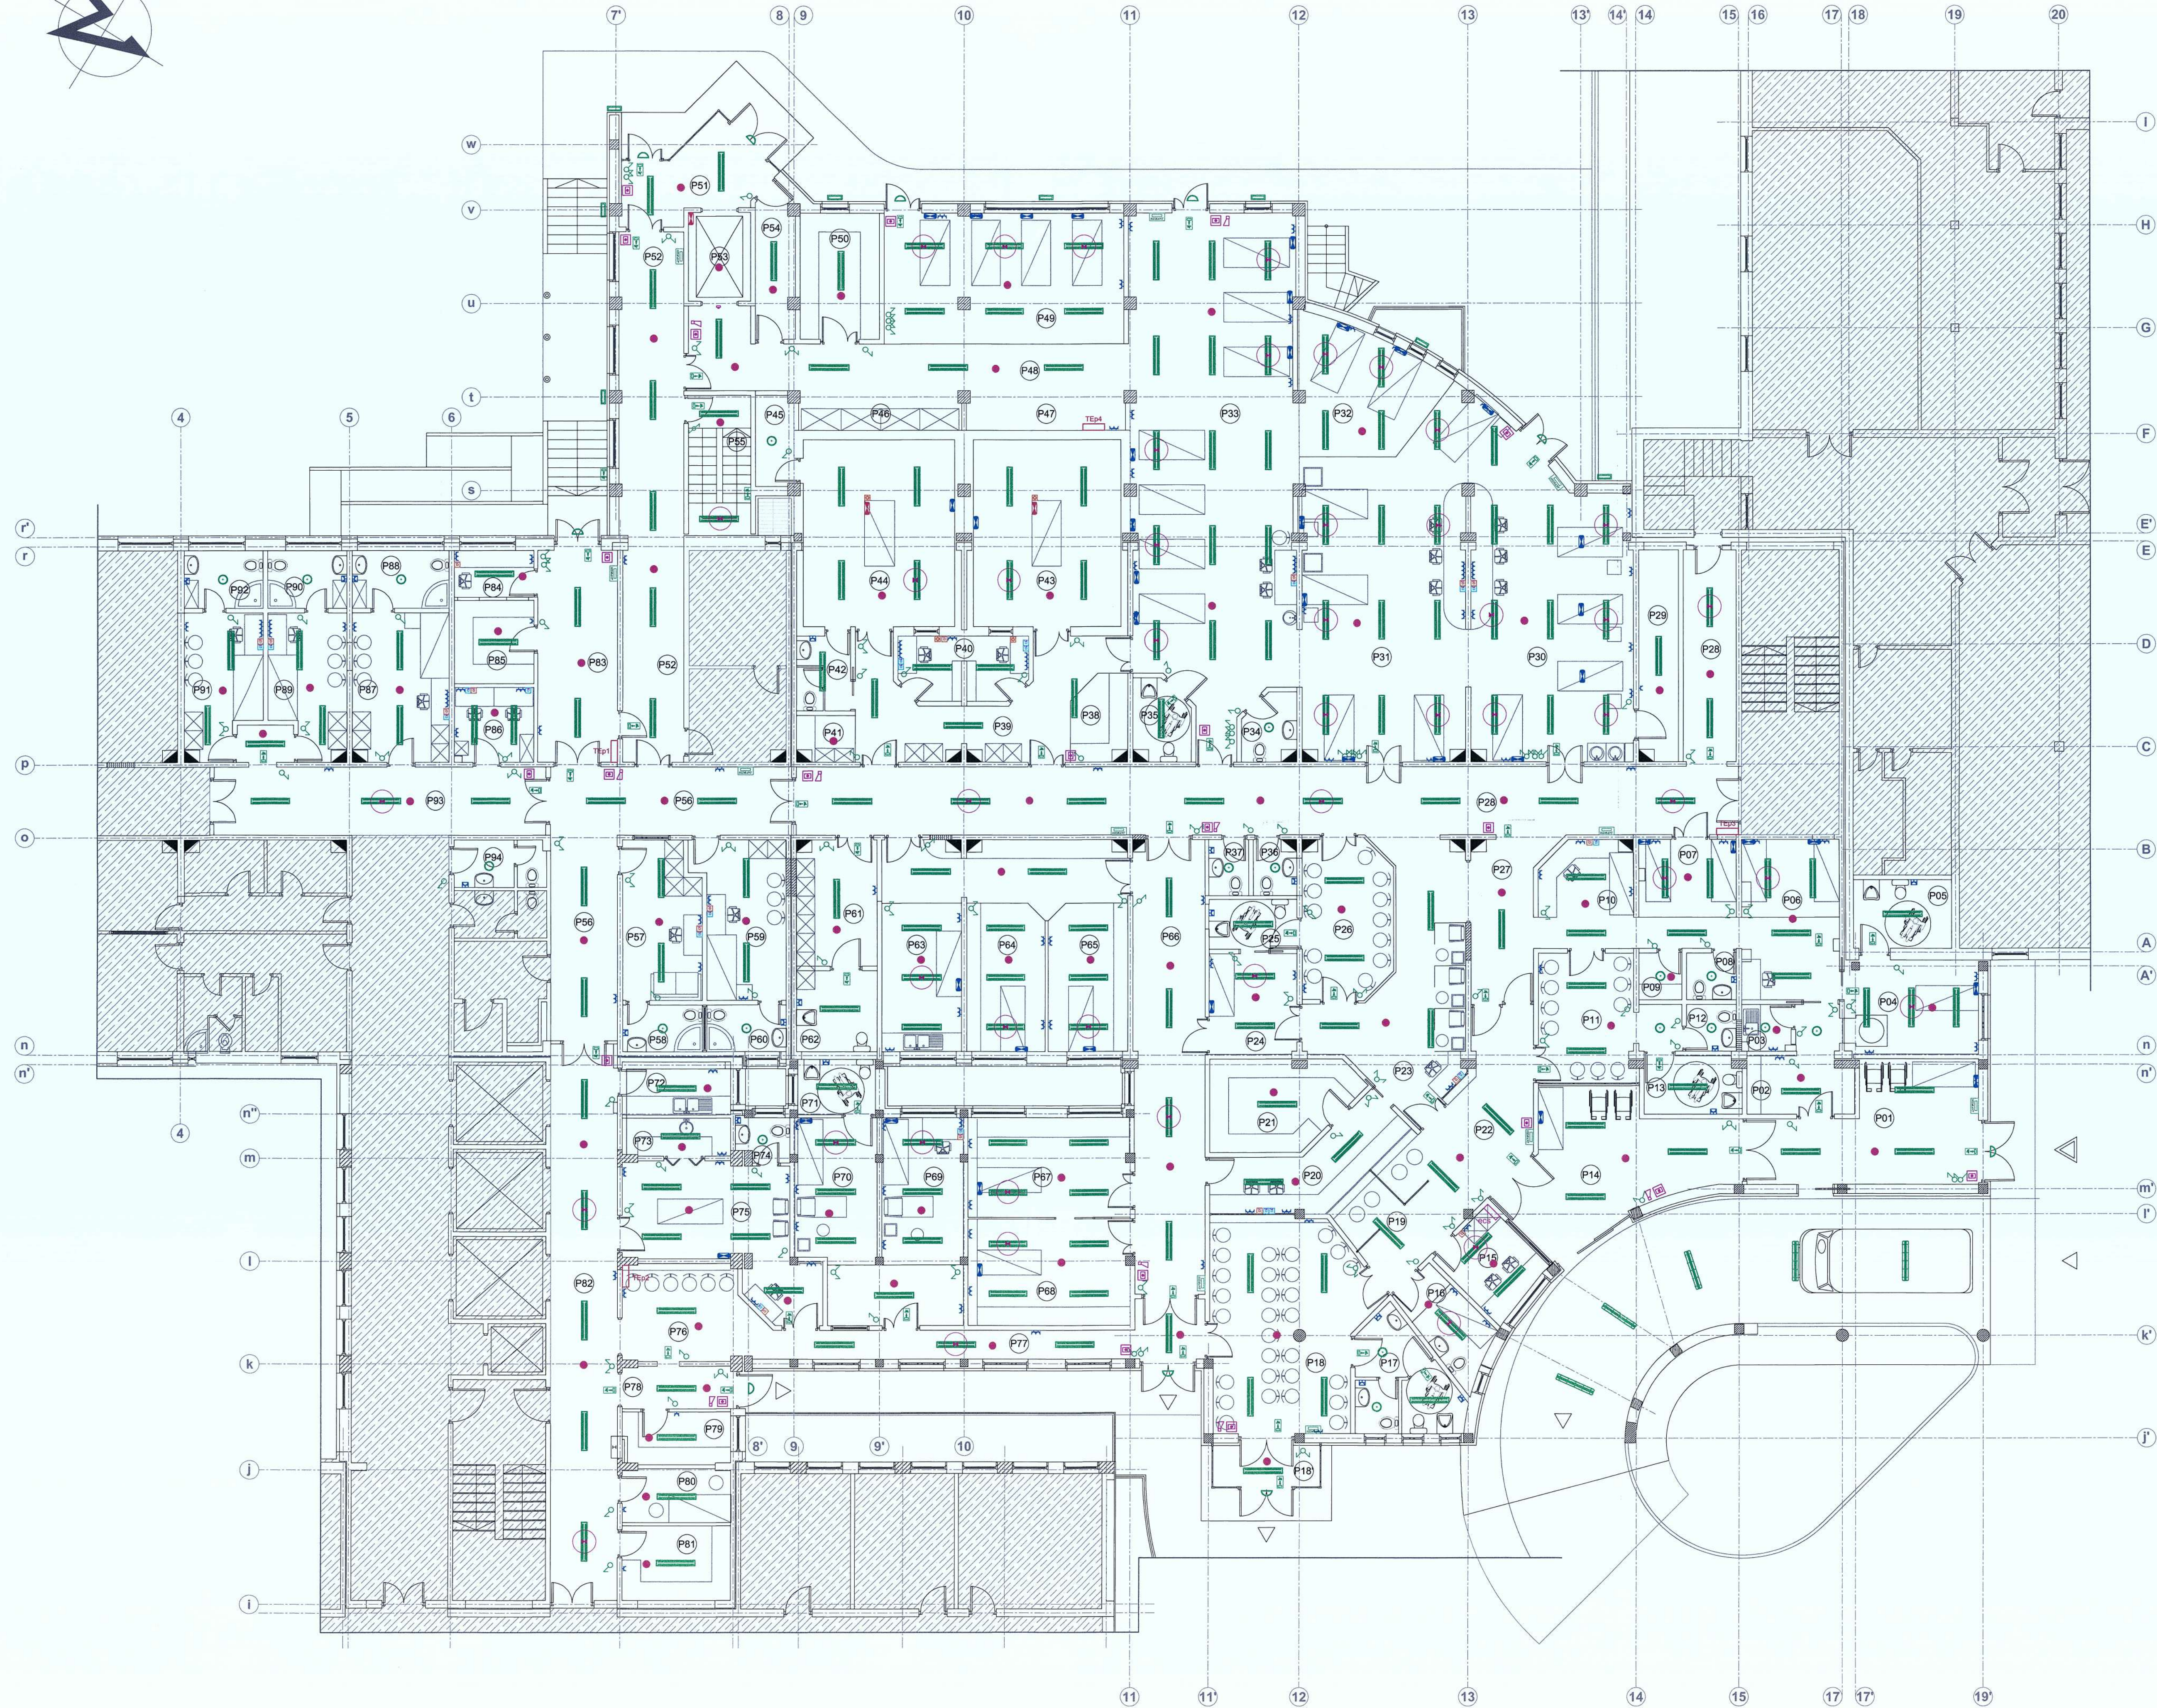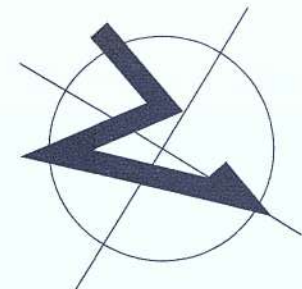



- Legenda instalati:
- Corp de iluminat de securitate
 - Kit de emergenta pentru iluminat de securitate
 - Corp de iluminat de tip aplica de tavan aparenta
 - Corp de iluminat de exterior, de tip aplica de perete aparenta
 - Corp de iluminat cu lampi LED , cu grad de protectie IP54
 - Corp de iluminat cu lampi LED , cu grad de protectie IP65
 - Corp de iluminat cu lampi LED , cu grad de protectie IP40
 - Protecteur LED, montaj exterior
 - Priza simpla cu contact de protectie
 - Priza simpla IP44 cu contact de protectie
 - Interruptor monopolar
 - Comutator dublu
 - Interruptor cap-scara
 - Tablou electric parter
 - Detector de fum
 - Buton manual incendiu
 - Sirena incendiu
 - Alimentari echipamente
 - Priza RJ45 montata in tencuiala
 - Priza dubla RJ11 montata in tencuiala
 - Priza echipotalant

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" (deosebita)
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0,13 g" "Tc = 0,70 sec"

ZONE CE NU INTRA IN STUDIUL

Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
P01	VESTIBUL 1 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	22,85	2,80	Rasina epoxidica
P02	EVACUARE DESEURI	6,20	2,80	Rasina epoxidica
P03	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - ped.	2,25	2,80	Gresie
P04	IZOLATOR URGENTE PEDIATRIE - 1 targa	12,95	2,80	Rasina epoxidica
P05	G.S. - IZOLATOR (pediatrie)	6,95	2,80	Gresie
P06	OBSERVARE URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	16,20	2,80	Rasina epoxidica
P07	CONSULTATII URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	11,20	2,80	Rasina epoxidica
P08	G.S. PACIENTI (pediatrie)	2,50	2,80	Gresie
P09	DEPOZIT MATERIALE MEDICALE	2,10	2,80	Rasina epoxidica
P10	ZONA MEDICI (pediatrie)	10,40	2,80	Rasina epoxidica
P11	SALA ASTEPTARE (pediatrie)	15,60	2,80	Rasina epoxidica
P12	G.S. ASTEPTARE (barbati)	2,50	2,80	Gresie
P13	G.S. ASTEPTARE (femei/ pers. cu dizabilitati)	5,90	2,80	Gresie
P14	VESTIBUL 2 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P15	CABINA PAZA 1 (frontal)	7,40	2,80	Rasina epoxidica
P16	IZOLATOR CHIMIC + G.S. - 1 targa	6,60	2,80	Gresie
P17	G.S. ASTEPTARE (pe sexe)	10,60	2,80	Gresie
P18	SALA ASTEPTARE (adulti)	38,50	2,80	Rasina epoxidica
P18	SAS ACCES 1	4,85	3,20	Rasina epoxidica
P19	ZONA RELATII/ INFORMATII	13,70	2,80	Rasina epoxidica
P20	RECEPTIE U.P.U.	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P21	SPATIU ARHIVA/ REGISTRATURA	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P22	CIRCULATII - general	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P23	TRIAJ - 3 posturi cu separator	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P24	IZOLATOR TRIAJ - 1 targa	9,30	2,80	Rasina epoxidica
P25	G.S. IZOLATOR (triai)	4,60	2,80	Gresie
P26	SALA ASTEPTARE (triai)	14,40	2,80	Rasina epoxidica
P27	CIRCULATII - acces direct resuscitare	11,30	2,80	Rasina epoxidica
P28	CORIDOR GENERAL U.P.U.	78,20	2,80	Rasina epoxidica
P29	SPATIU ANEXA - RESUSCITARE	8,50	2,80	Rasina epoxidica
P30	ZONA RESUSCITARE - 4 targe	54,00	2,80	Rasina epoxidica
P31	TRATAMENT IMEDIAT - 5 targe	55,00	2,80	Rasina epoxidica
P32	SEPARATOR - 2 targe	16,90	2,80	Rasina epoxidica
P33	URGENTE MAIORE - 7 targe	83,15	2,80	Rasina epoxidica
P34	G.S. PACIENTI (barbati)	3,50	2,80	Gresie
P35	G.S. PACIENTI (femei/ pers. cu dizabilitati)	4,50	2,80	Gresie
P36	G.S. PERSONAL (barbati)	2,40	2,80	Gresie
P36	G.S. PERSONAL (femei)	2,40	2,80	Gresie
P37	VESTIAR IMAGISTICA 1 (barbati)	4,70	2,80	Rasina epoxidica
P39	CIRCULATII	21,70	2,80	Rasina epoxidica
P40	CAMERA COMANDA - comuna	8,30	2,80	Rasina epoxidica
P41	VESTIAR IMAGISTICA 2 (femei)	2,60	2,80	Rasina epoxidica
P42	G.S. PACIENTI (imagistica)	4,30	2,80	Gresie
P43	SPATIU IMAGISTICA 1 (Rx)	29,00	2,80	Rasina epoxidica
P44	SPATIU IMAGISTICA 2 (CT)	29,20	2,80	Rasina epoxidica
P45	DEPOZITARE MATERIALE (imagistica)	3,50	2,80	Rasina epoxidica
P46	DEPOZITARE MATERIALE (S.M.U.R.D.)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P47	DEPOZITARE APARATURA (U.P.U. - nisa)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P48	CIRCULATII	23,75	2,80	Rasina epoxidica
P49	ZONA MONITORIZARE - 4 targe	32,50	2,80	Rasina epoxidica
P50	DEPOZITARE MATERIALE (U.P.U. - 72 ore)	10,15	2,80	Rasina epoxidica
P51	SAS ACCES 2	10,75	2,80	Rasina epoxidica
P52	CIRCULATII	34,25	2,80	Rasina epoxidica
P53	ASCENSOR TARGE [1600kg]	5,70	2,80	-
P54	DEPOZIT DESEURI (med.-men.) - temp.	5,90	2,80	Gresie
P55	CASA SCARII	9,05	2,80	Rasina epoxidica
P56	CORIDOR GENERAL U.P.U.	31,30	2,80	Rasina epoxidica
P57	CAMERA ASISTENTA SEFA / SECRETARIAT U.P.U.	12,60	2,80	Rasina epoxidica
P58	G.S. PROPRIU (as. sefa)	3,80	2,80	Gresie
P59	CAMERA MEDIC SEF U.P.U.	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P60	G.S. PROPRIU (medic sef)	3,80	2,80	Gresie
P61	GARDE ROBA PACIENTI (filtru internare spital)	12,30	2,80	Rasina epoxidica
P62	G.S. PROPRIU (filtru internare)	4,70	2,80	Gresie
P63	SPATIU GIPSARE - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P64	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 1 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P65	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 2 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P66	CIRCULATII	49,50	2,80	Rasina epoxidica
P67	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 1 - 1 targa	17,20	2,80	Rasina epoxidica
P68	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 2 - 1 targa	17,90	2,80	Rasina epoxidica
P69	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 1 - (aseptic)	17,45	2,80	Rasina epoxidica
P70	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 2 - (septic)	15,15	2,80	Rasina epoxidica
P71	G.S. PROPRIU (ginecologie)	4,50	2,80	Gresie
P72	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - U.P.U.	5,90	2,80	Gresie
P73	NISA INTRETINERE (stomatologie)	4,30	2,80	Rasina epoxidica
P74	G.S. PROPRIU (stomatologie)	2,50	2,80	Gresie
P75	SPATIU URGENTE STOMATOLOGIE - 1 targa	21,35	2,80	Rasina epoxidica
P76	ZONA ASTEPTARE	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P77	CIRCULATII	15,05	2,80	Rasina epoxidica
P78	EVACUARE	5,30	2,80	Rasina epoxidica
P79	DEPOZITARE MATERIALE SANITARE	5,70	2,80	Rasina epoxidica
P80	CAMERA MORTUARA	6,00	2,80	Rasina epoxidica
P81	DEPOZITARE MATERIALE	8,40	2,80	Rasina epoxidica
P82	CORIDOR GENERAL U.P.U.	38,80	2,80	Rasina epoxidica
P83	CIRCULATII	18,30	2,80	Rasina epoxidica
P84	CABINA PAZA 2 (posterior)	3,90	2,80	Rasina epoxidica
P85	DEPOZITARE MATERIALE BIROTICA	6,90	2,80	Rasina epoxidica
P86	CAMERA PERSONAL T.E.S.A. (admin. U.P.U.)	6,10	2,80	Rasina epoxidica
P87	CAMERA DE GARDA 1 (linie U.P.U. 1)	14,90	2,80	Rasina epoxidica
P88	G.S. PROPRIU (garda 1)	5,90	2,80	Gresie
P89	CAMERA DE GARDA 2 (linie U.P.U. 2)	10,80	2,80	Rasina epoxidica
P90	G.S. PROPRIU (garda 2)	4,80	2,80	Gresie
P91	CAMERA DE GARDA 3 (pediatrie)	10,60	2,80	Rasina epoxidica
P92	G.S. PROPRIU (pediatrie)	4,70	2,80	Gresie
P93	CORIDOR GENERAL U.P.U.	26,40	2,80	Rasina epoxidica
P94	G.S. PERSONAL (T.E.S.A.)	4,60	2,80	Gresie
Centralizator suprafete PARTER:		1373,45		

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	GERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU	265/2017
	ORC J.31/783/1991 CUI 8680083		ADRESA LUCRARE	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. ZALAU	
	Str.9 Mai nr.463 ZALAU SALAU nr.004.0080.616388		Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. ZALAU		
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		1:100	EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE PUSURILOR SAU	S.F.
PROIECTAT	Ing. PRODAN V.		DATA	TITLU PLANSA	PLANSAT Nr.
DESENAT/PROCESAT	Ing. VARGA V.		FEBRUARIE 2018	PLAN PARTER - INSTALATI ELECTRICE	E02

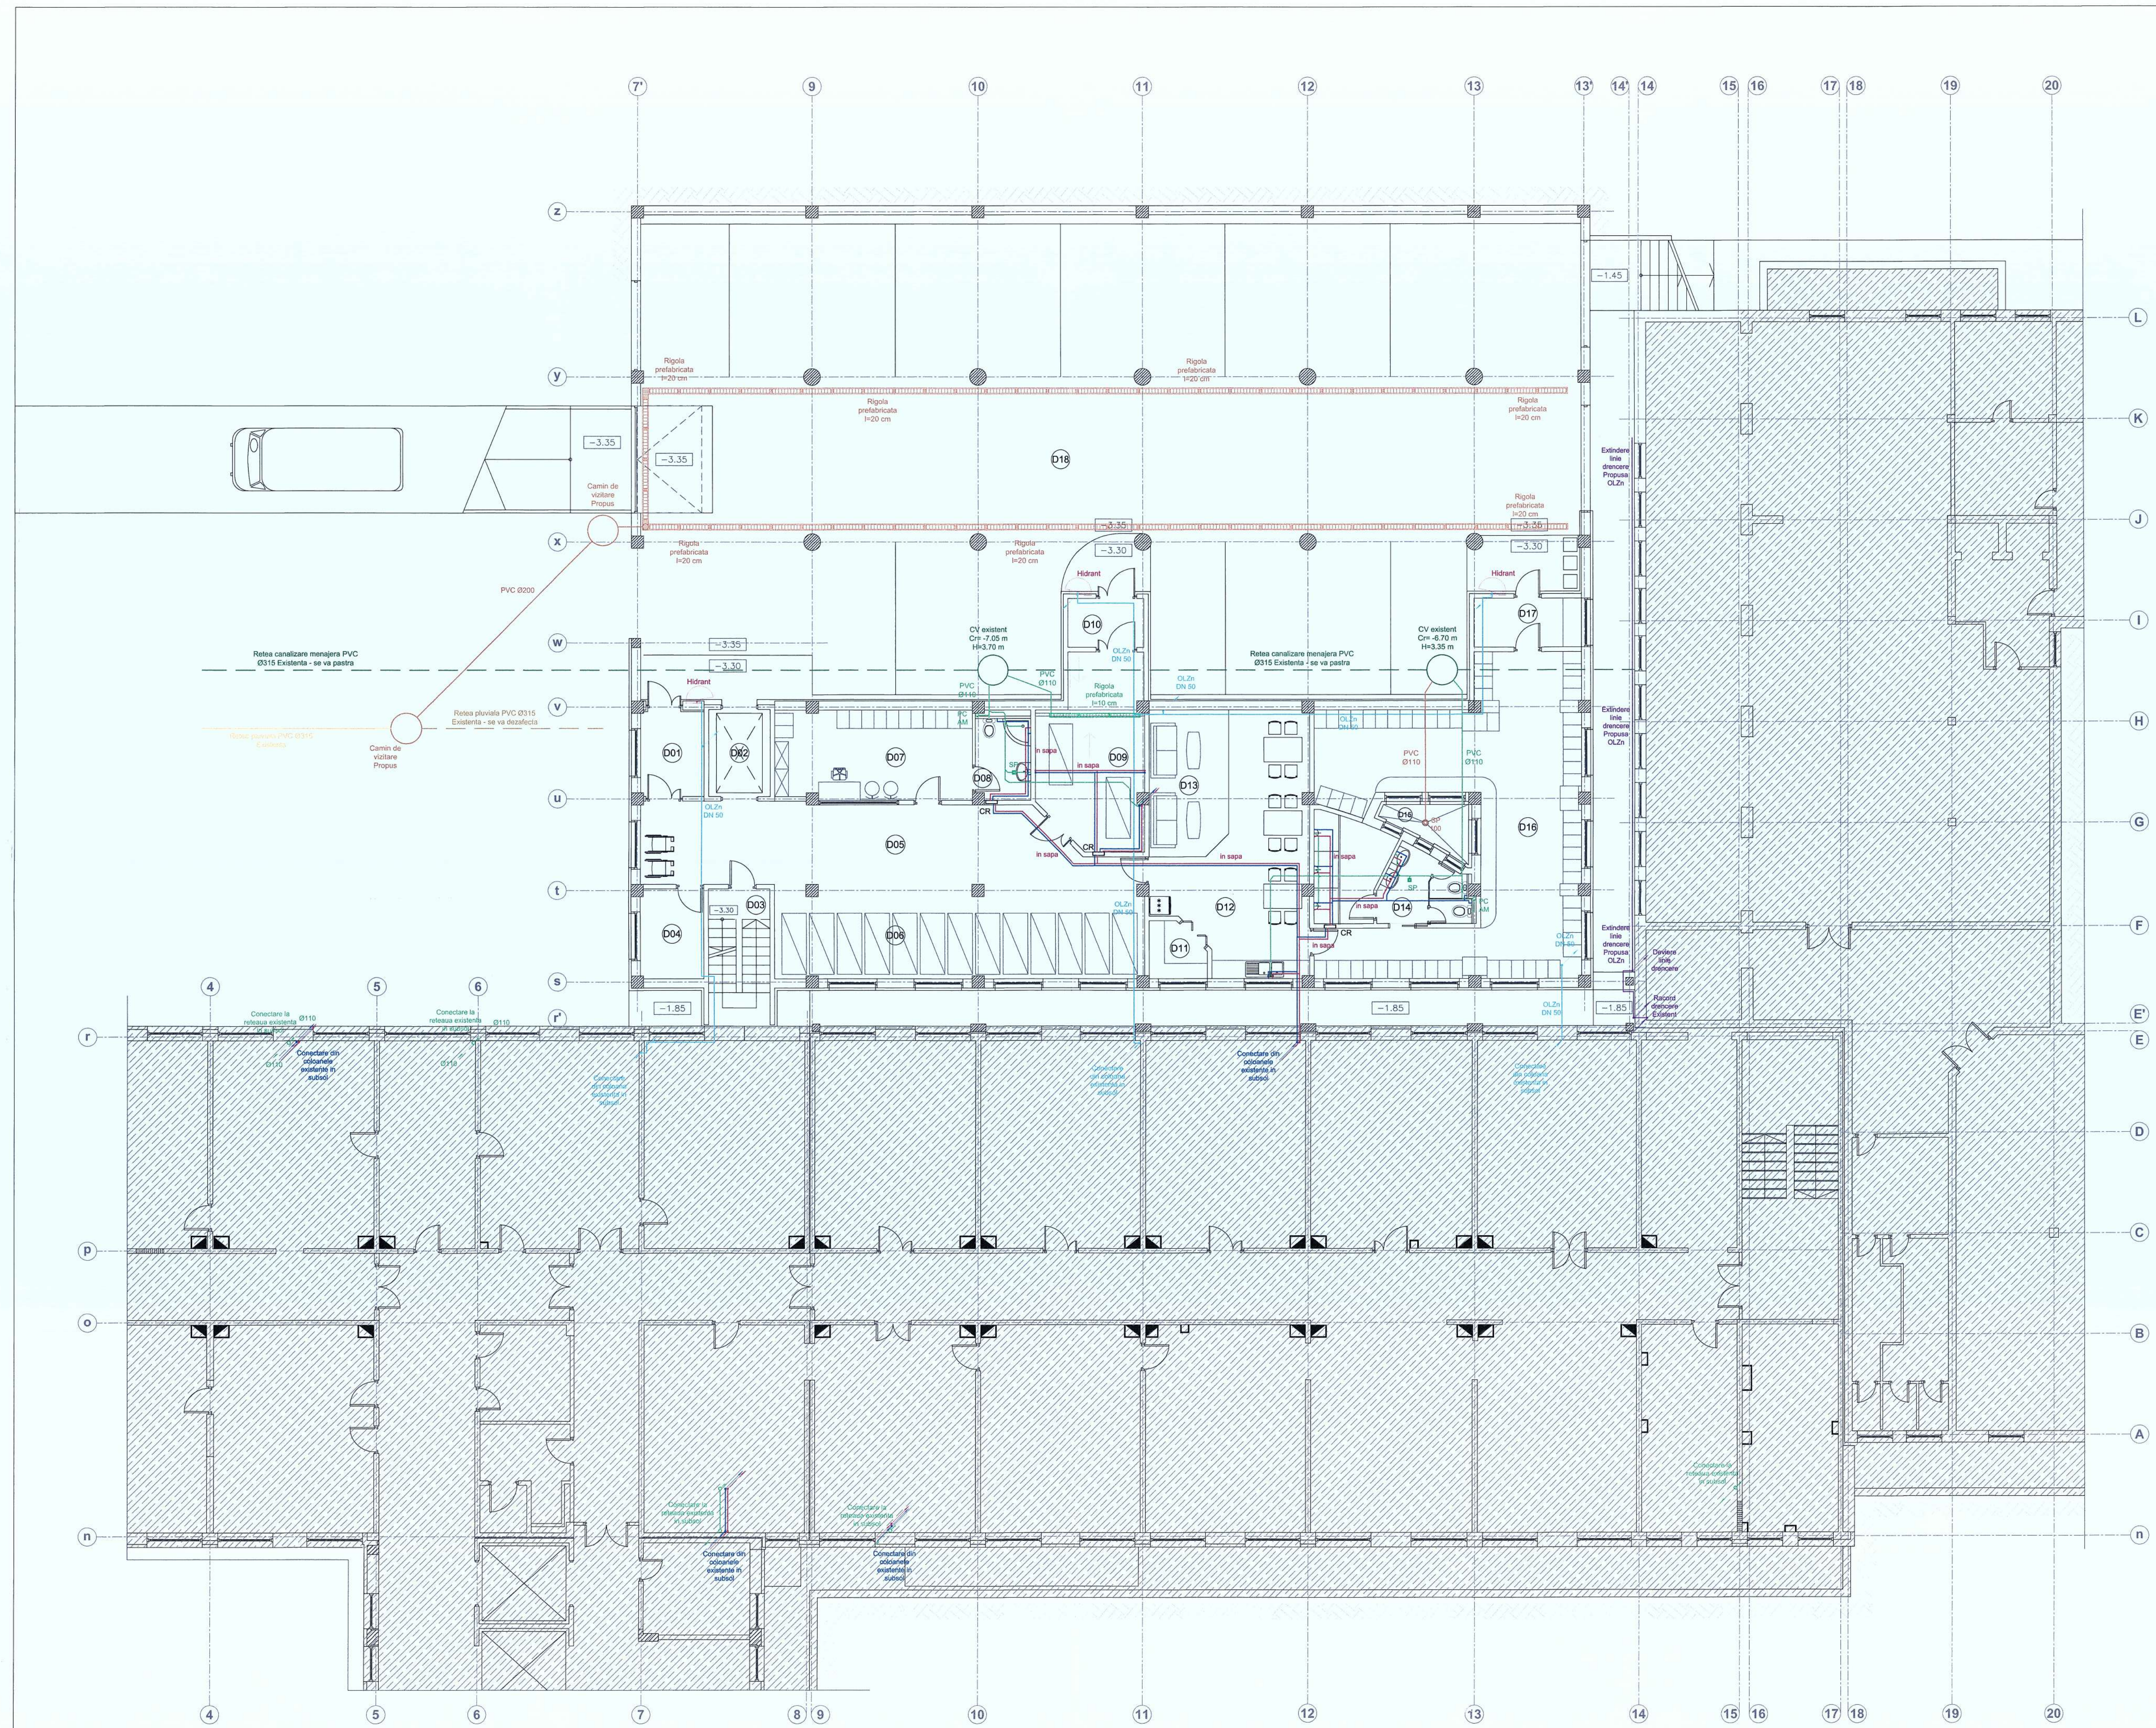
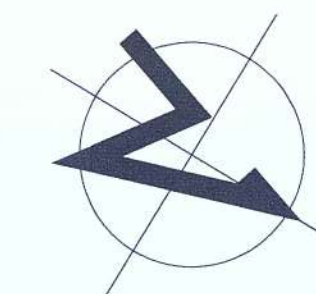


Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
D01	SAS ACCES 1	5,85	2,75	Gresie
D02	ASCENSOR TARGI [1600kg]	5,70	2,50	
D03	CASA SCARII	9,05	2,75	Gresie
D04	DEPOZITARE ECHIPAMENTE	6,10	2,75	Gresie
D05	CIRCULATII/ DEPOZIT CARUCIOARE CURATE	38,60	2,75	Gresie
D06	ZONA DEPOZITARE TARGI CURATE	36,60	2,75	Gresie
D07	SPATIU BRANCARDIERI	18,15	2,75	Gresie
D08	G.S. PROPRIU (brancardieri)	5,20	2,75	Gresie
D09	SPALATOR TARGI/ CARUCIOARE	19,70	2,75	Gresie
D10	SAS ACCES 2	4,25	2,80	Gresie
D11	DEPOZITARE ALIMENTE	3,10	2,75	Gresie
D12	OFICIU PERSONAL U.P.U. + LOC PENTRU SERVIREA MESEI	30,15	2,75	Gresie
D13	ZONA ODIHNA PERSONAL U.P.U.	12,15	2,75	Gresie
D14	G.S. PERSONAL U.P.U. (pe sexe)	13,95	2,75	Gresie
D15	CURTE DE LUMINA	3,20	2,75	Piatra naturala
D16	VESTIAR PERSONAL U.P.U. (70 dulapuri)	59,60	2,75	Gresie
D17	SAS ACCES 3	5,45	2,80	Gresie
D18	PARCARE PERSONAL U.P.U. (18 locuri)	462,30	2,80	ciment sclivsit
Centralizator suprafete DEMISOL:		739,10		

- LEGENDA:
- Conducta apa calda menajera PPRFC
 - Conducta apa rece menajera PPRFC
 - Conducta canalizare menajera PVC tip ka-kg, Ø 40...125 mm
 - Sifon de pardoseala dn 50 cu garda hidroaica
 - Conducte Otel Zincat Ø 2...2 1/2", in masca de gips-carton
 - Hidrant interior DN50
 - Coloane hidranti
 - Coloane apa rece
 - Coloane apa calda
 - Coloane canalizare
 - CR Cutie metalica ingropata echipata cu robineti de inchidere
 - R Robinet de inchidere

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.13 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. PRONET S.R.L.				
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.				
PROIECTAT	Ing. PRODAN V.				
DESEINAT/PROCESAT	Ing. VARGA V.				
BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU				
ADRESA LUCRARE	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ				
SCARA	1:100				
TITLU PROIECT	EXTINDERE, MODIFICARE SI DOTARE U.P.U. SI U.S.U.Z.				
DATA	FEBRUARIE 2018				
TITLU PLANSĂ	PLAN DEMISOL - INSTALATII SANITARE				
FAZA	S.F.				
PLANSĂ Nr.	S01				

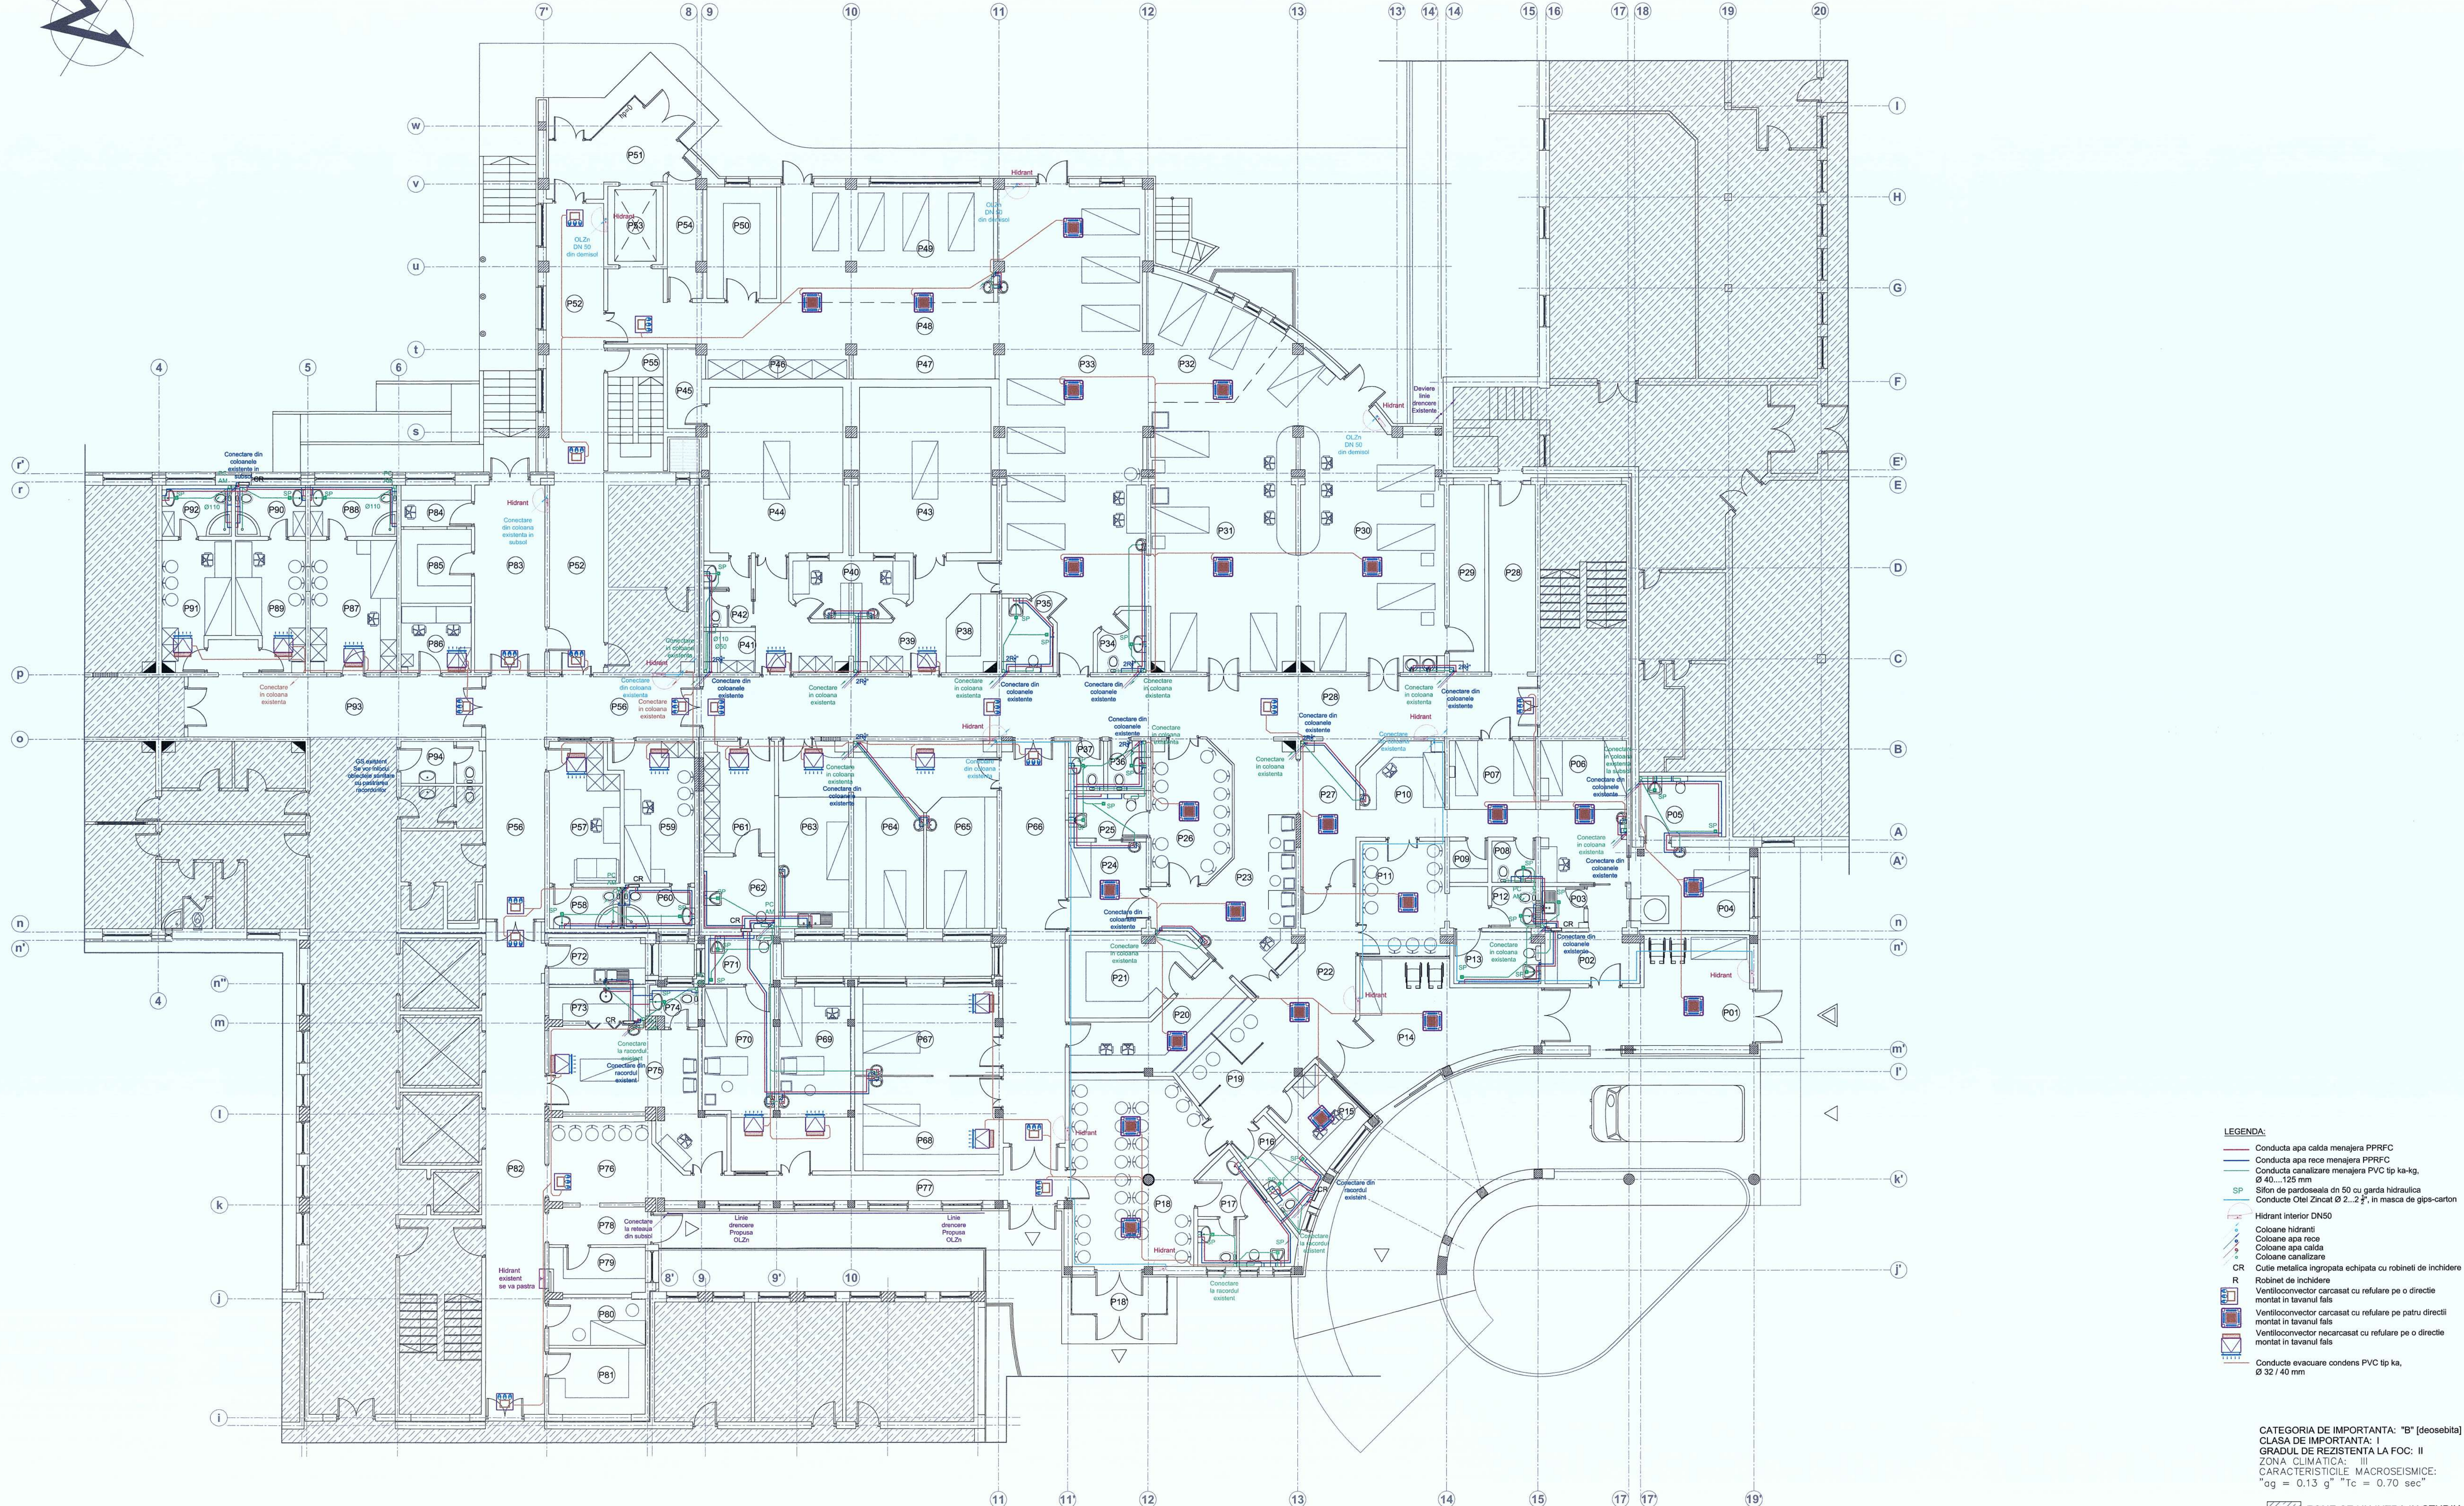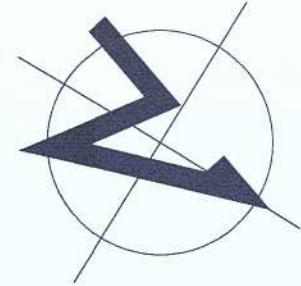



- LEGENDA:**
- Conducta apa calda menajera PPRFC
 - Conducta apa rece menajera PPRFC
 - Conducta canalizare menajera PVC tip ka-kg, Ø 40...125 mm
 - SP Sifon de pardoseala din 50 cu garda hidraulica
 - Conducte Gtel. Cincat Ø 2...2 1/2" in masa de gips-carton
 - Hidrant interior DNS50
 - Coloane hidranti
 - Coloane apa rece
 - Coloane apa calda
 - Coloane canalizare
 - CR Cutie metalica ingropata echipata cu robineti de inchidere
 - R Robinet de inchidere
 - Ventiloconvector carcasa cu refulare pe o directie montat in tavanel fals
 - Ventiloconvector carcasa cu refulare pe o directie montat in tavanel fals
 - Ventiloconvector necarcasat cu refulare pe o directie montat in tavanel fals
 - Conducte evacuare condens PVC tip ka, Ø 32 / 40 mm

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" [deosebita]
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.13 g" "Tc = 0.70 sec"

ZONE CE NU INTRA IN STUDIU

Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
P01	VESTIBUL 1 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	22,85	2,80	Rasina epoxidica
P02	EVACUARE DESEURI	6,20	2,80	Rasina epoxidica
P03	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - ped.	2,25	2,80	Gresie
P04	IZOLATOR URGENTE PEDIATRIE - 1 targa	12,95	2,80	Rasina epoxidica
P05	G.S. - IZOLATOR (pediatrie)	6,95	2,80	Gresie
P06	OBSERVARE URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	16,20	2,80	Rasina epoxidica
P07	CONSULTATII URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	11,20	2,80	Rasina epoxidica
P08	G.S. PACIENTI (pediatrie)	2,50	2,80	Gresie
P09	DEPOZIT MATERIALE MEDICALE	2,10	2,80	Rasina epoxidica
P10	ZONA MEDICI (pediatrie)	10,40	2,80	Rasina epoxidica
P11	SALA ASTEPTARE (pediatrie)	15,60	2,80	Rasina epoxidica
P12	G.S. ASTEPTARE (barbati)	2,50	2,80	Gresie
P13	G.S. ASTEPTARE (femei/ pers. cu dizabilitati)	5,90	2,80	Gresie
P14	VESTIBUL 2 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P15	CABINA PAZA 1 (frontal)	7,40	2,80	Rasina epoxidica
P16	IZOLATOR CHIMIC + G.S. - 1 targa	6,60	2,80	Gresie
P17	G.S. ASTEPTARE (pe sexe)	10,60	2,80	Gresie
P18	SALA ASTEPTARE (adulti)	38,50	2,80	Rasina epoxidica
P19	SAS ACCES 1	4,85	3,20	Rasina epoxidica
P20	ZONA RELATII/ INFORMATII	13,70	2,80	Rasina epoxidica
P21	RECEPTIE U.P.U.	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P22	SPATIU ARHIVA/ REGISTRATURA	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P23	CIRCULATII - general	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P24	TRIAJ - 3 posturi cu separator	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P25	IZOLATOR TRIAJ - 1 targa	9,30	2,80	Rasina epoxidica
P26	G.S. IZOLATOR (triai)	4,60	2,80	Gresie
P27	SALA ASTEPTARE (triai)	14,40	2,80	Rasina epoxidica
P28	CIRCULATII - acces direct resuscitare	11,30	2,80	Rasina epoxidica
P29	CORIDOR GENERAL U.P.U.	78,20	2,80	Rasina epoxidica
P30	SPATIU ANEXA - RESUSCITARE	8,50	2,80	Rasina epoxidica
P31	ZONA RESUSCITARE - 4 targe	54,00	2,80	Rasina epoxidica
P32	TRATAMENT IMEDIAT - 5 targe	55,00	2,80	Rasina epoxidica
P33	SEPARATOR - 2 targe	16,90	2,80	Rasina epoxidica
P34	URGENTE MAJORE - 7 targe	83,15	2,80	Rasina epoxidica
P35	G.S. PACIENTI (barbati)	3,50	2,80	Gresie
P36	G.S. PACIENTI (femei/ pers. cu dizabilitati)	4,50	2,80	Gresie
P37	G.S. PERSONAL (barbati)	2,40	2,80	Gresie
P38	G.S. PERSONAL (femei)	2,40	2,80	Gresie
P39	VESTIAR IMAGISTICA 1 (barbati)	4,70	2,80	Rasina epoxidica
P40	CIRCULATII	21,70	2,80	Rasina epoxidica
P41	CAMERA COMANDA - comuna	8,30	2,80	Rasina epoxidica
P42	VESTIAR IMAGISTICA 2 (femei)	2,60	2,80	Rasina epoxidica
P43	G.S. PACIENTI (imagistica)	4,30	2,80	Gresie
P44	SPATIU IMAGISTICA 1 (Rx)	29,00	2,80	Rasina epoxidica
P45	SPATIU IMAGISTICA 2 (CT)	29,20	2,80	Rasina epoxidica
P46	DEPOZITARE MATERIALE (imagistica)	3,50	2,80	Rasina epoxidica
P47	DEPOZITARE MATERIALE (S.M.U.R.D.)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P48	DEPOZITARE APARATURA (U.P.U. - nisa)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P49	CIRCULATII	23,75	2,80	Rasina epoxidica
P50	ZONA MONITORIZARE - 4 targe	32,50	2,80	Rasina epoxidica
P51	DEPOZITARE MATERIALE (U.P.U. - 72 ore)	10,15	2,80	Rasina epoxidica
P52	SAS ACCES 2	10,75	2,80	Rasina epoxidica
P53	CIRCULATII	34,25	2,80	Rasina epoxidica
P54	ASCENSOR TARGE [1600KG]	5,70	2,80	-
P55	DEPOZIT DESEURI (med.-men.) - temp.	5,90	2,80	Gresie
P56	CASA SCARII	9,05	2,80	Rasina epoxidica
P57	CORIDOR GENERAL U.P.U.	31,30	2,80	Rasina epoxidica
P58	CAMERA ASISTENTA SEFA/ SECRETARIAT U.P.U.	12,60	2,80	Rasina epoxidica
P59	G.S. PROPRIU (as. sefa)	3,80	2,80	Gresie
P60	CAMERA MEDIC SEF U.P.U.	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P61	G.S. PROPRIU (medic sef)	3,80	2,80	Gresie
P62	GARDEROBA PACIENTI (filtru internare spital)	12,30	2,80	Rasina epoxidica
P63	G.S. PROPRIU (filtru internare)	4,70	2,80	Gresie
P64	SPATIU GIPSARE - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P65	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 1 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P66	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 2 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P67	CIRCULATII	49,50	2,80	Rasina epoxidica
P68	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 1 - 1 targa	17,20	2,80	Rasina epoxidica
P69	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 2 - 1 targa	17,90	2,80	Rasina epoxidica
P70	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 1 - (aseptic)	17,45	2,80	Rasina epoxidica
P71	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 2 - (septic)	15,15	2,80	Rasina epoxidica
P72	G.S. PROPRIU (ginecologie)	4,50	2,80	Gresie
P73	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - U.P.U.	5,90	2,80	Gresie
P74	G.S. PROPRIU (stomatologie)	2,50	2,80	Gresie
P75	NISA INTRETINERE (stomatologie)	4,30	2,80	Rasina epoxidica
P76	SPATIU URGENTE STOMATOLOGIE - 1 targa	21,35	2,80	Rasina epoxidica
P77	ZONA ASTEPTARE	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P78	CIRCULATII	15,05	2,80	Rasina epoxidica
P79	EVACUARE	5,30	2,80	Rasina epoxidica
P80	DEPOZITARE MATERIALE SANITARE	5,70	2,80	Rasina epoxidica
P81	CAMERA MORTUARA	6,00	2,80	Rasina epoxidica
P82	CAMERA MORTUARA	6,40	2,80	Rasina epoxidica
P83	CORIDOR GENERAL U.P.U.	38,80	2,80	Rasina epoxidica
P84	CIRCULATII	18,30	2,80	Rasina epoxidica
P85	CABINA PAZA 2 (posterior)	3,90	2,80	Rasina epoxidica
P86	DEPOZITARE MATERIALE BIOTICA	6,90	2,80	Rasina epoxidica
P87	CAMERA PERSONAL T.E.S.A. (admin. U.P.U.)	6,10	2,80	Rasina epoxidica
P88	CAMERA DE GARDA 1 (linie U.P.U. 1)	14,90	2,80	Rasina epoxidica
P89	G.S. PROPRIU (garda 1)	5,90	2,80	Gresie
P90	CAMERA DE GARDA 2 (linie U.P.U. 2)	10,80	2,80	Rasina epoxidica
P91	G.S. PROPRIU (garda 2)	4,80	2,80	Gresie
P92	CAMERA DE GARDA 3 (pediatrie)	10,60	2,80	Rasina epoxidica
P93	G.S. PROPRIU (pediatrie)	4,70	2,80	Gresie
P94	CORIDOR GENERAL U.P.U.	26,40	2,80	Rasina epoxidica
P95	G.S. PERSONAL (T.E.S.A.)	4,60	2,80	Gresie
Centralizator suprafete PARTER:		1373,45		

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. PRONET " S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU	265/2017
Ing. PRODAN V.	Ing. PRODAN V.		Ing. PRODAN V.	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. ZALAU	
Ing. VARGA V.	Ing. VARGA V.		Ing. VARGA V.	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. ZALAU	
SCALA	1:100	TITLU PROIECT	PRIMELE VERIFICARI SI DOAR PE PLANUL DE LUCRU	FAZA	S.F.
DATA	FEbruarie 2018	TITLU PLANSA	PLAN PARTER - INSTALATII SANITARE	PLANSĂ Nr.	S02

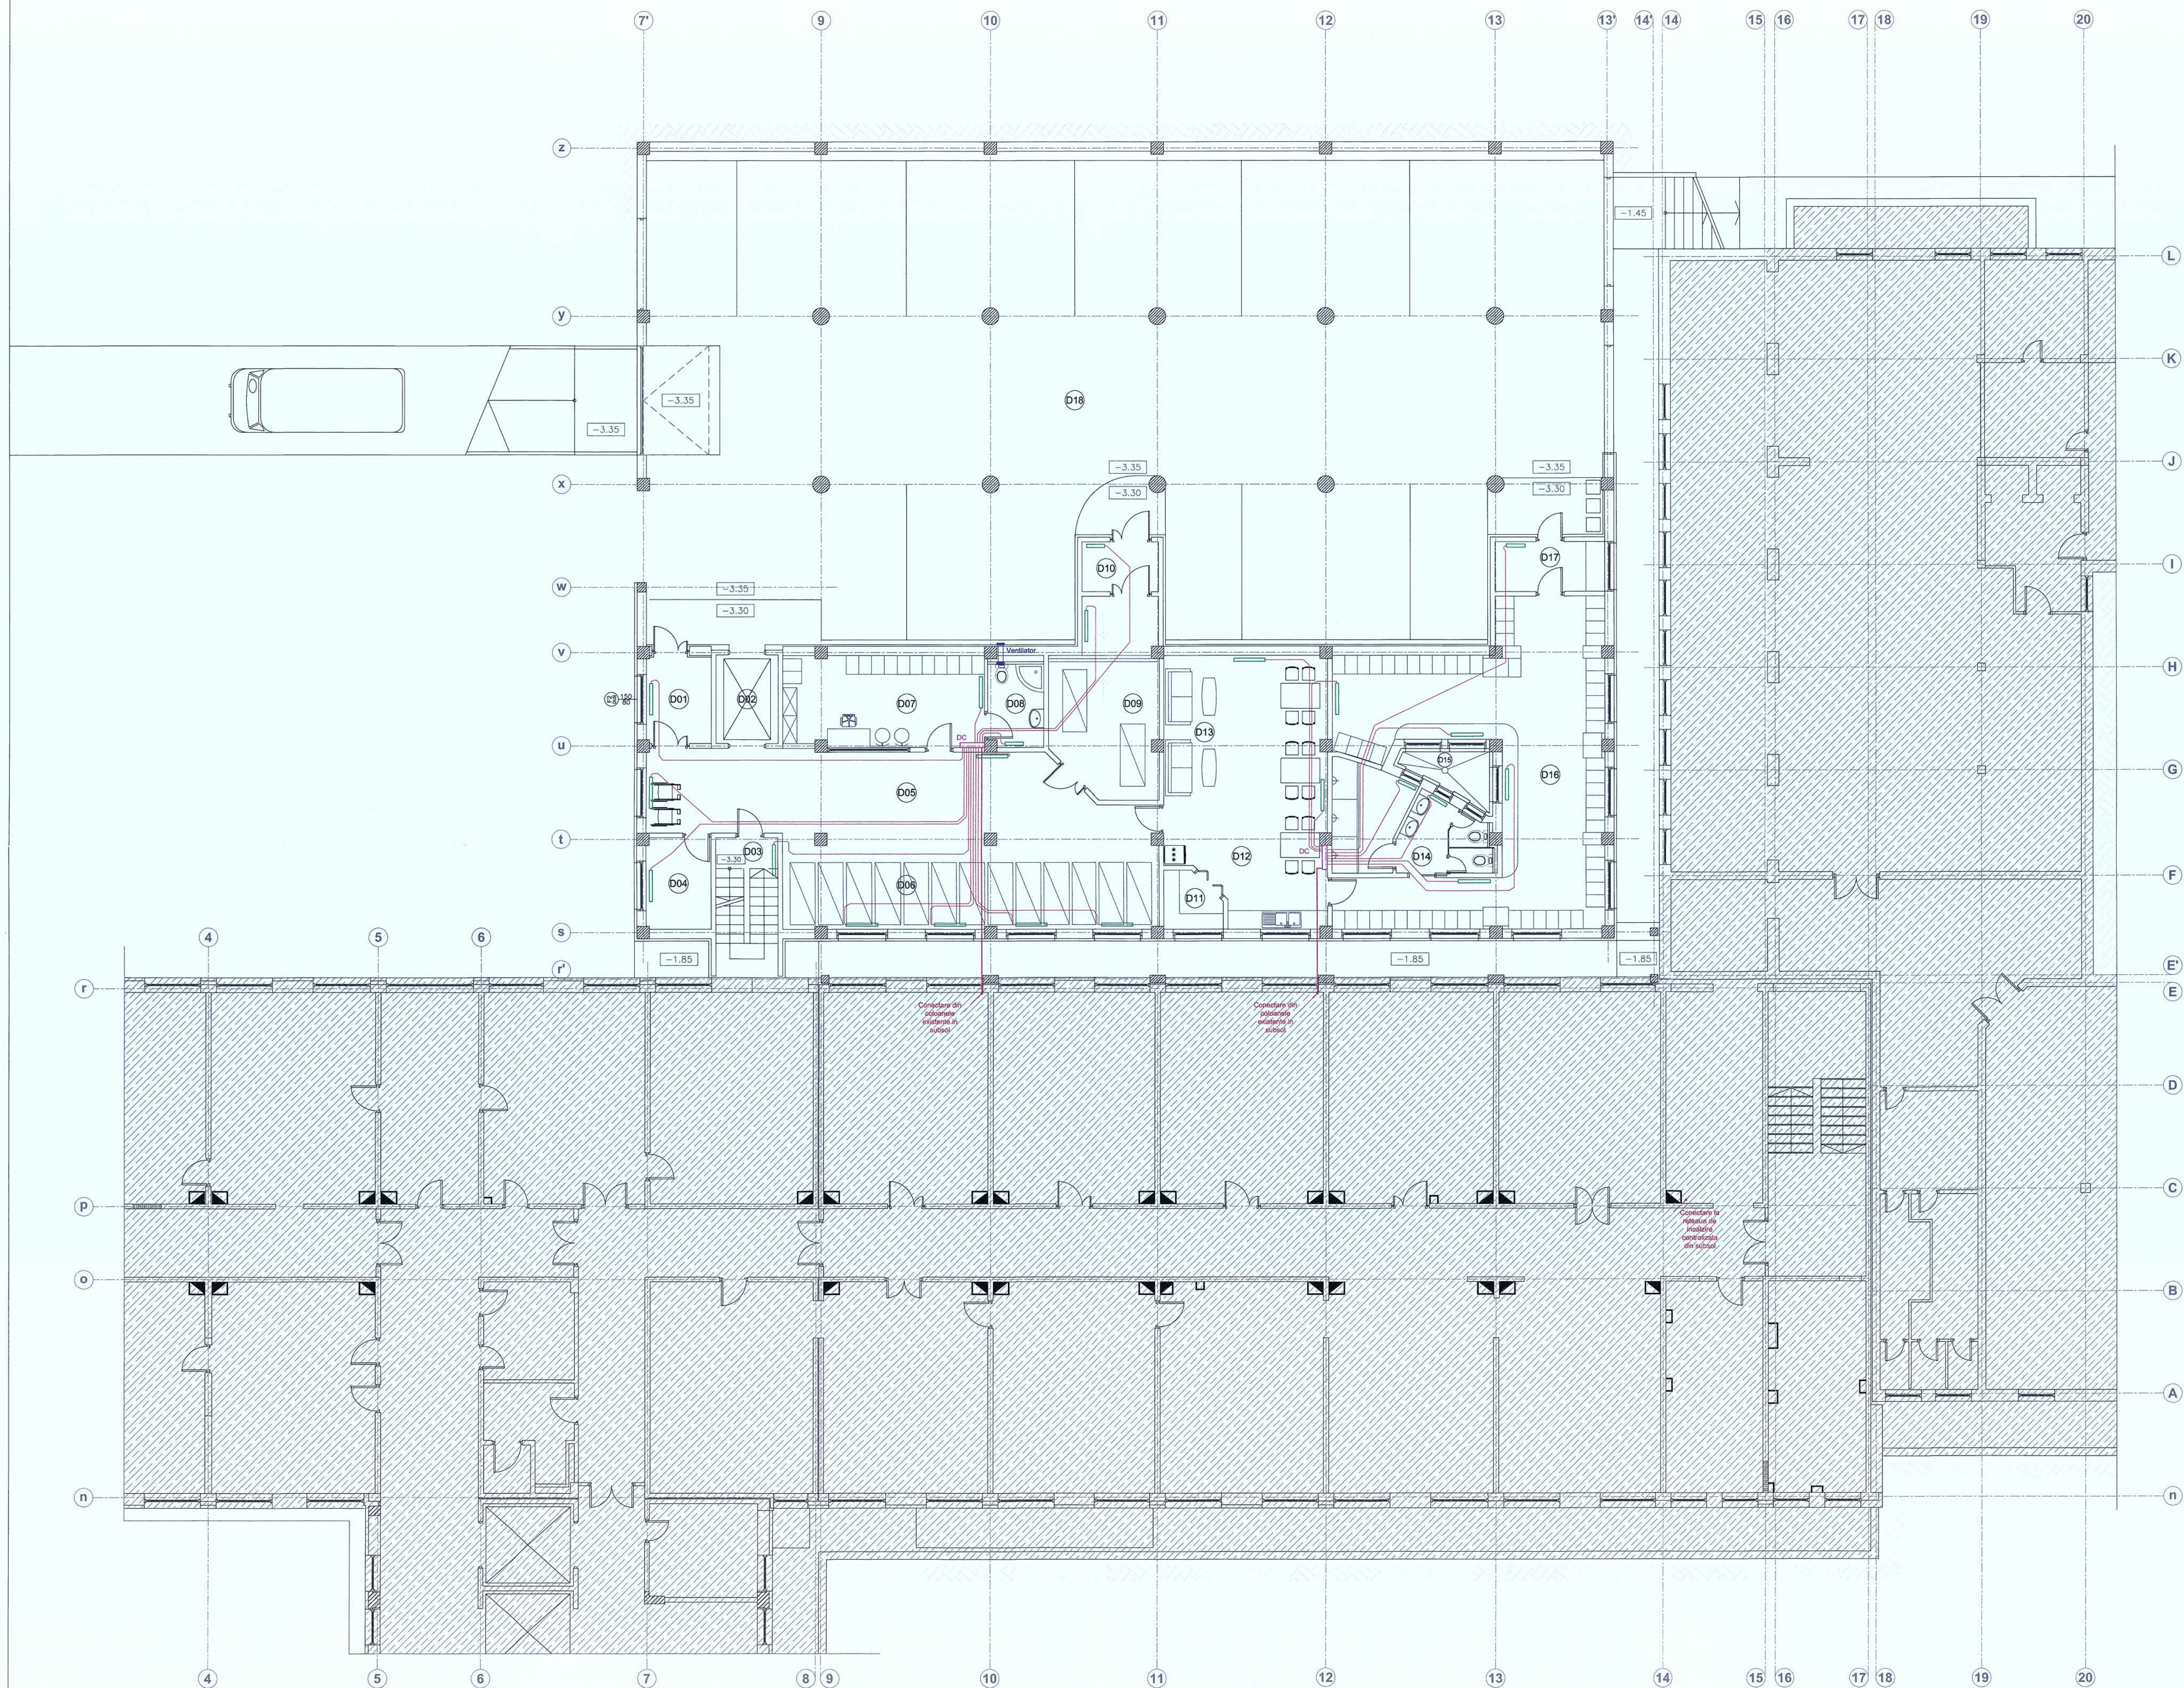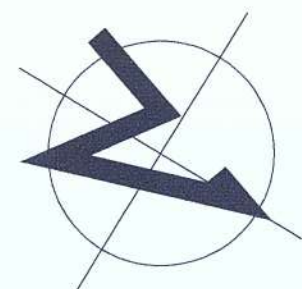

Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
D01	SAS ACCES 1	5,85	2,75	Gresie
D02	ASCENSOR TARGI [1600kg]	5,70	2,50	-
D03	CASA SCARII	9,05	2,75	Gresie
D04	DEPOZITARE ECHIPAMENTE	6,10	2,75	Gresie
D05	CIRCULATII/ DEPOZIT CARUCIOARE CURATE	38,60	2,75	Gresie
D06	ZONA DEPOZITARE TARGI CURATE	36,60	2,75	Gresie
D07	SPATIU BRANCARDIERI	18,15	2,75	Gresie
D08	G.S. PROPRIU (brancardieri)	5,20	2,75	Gresie
D09	SPALATOR TARGI/ CARUCIOARE	19,70	2,75	Gresie
D10	SAS ACCES 2	4,25	2,80	Gresie
D11	DEPOZITARE ALIMENTE	3,10	2,75	Gresie
D12	OFICIU PERSONAL U.P.U. + LOC PENTRU SERVIREA MESEI	30,15	2,75	Gresie
D13	ZONA ODIHNA PERSONAL U.P.U.	12,15	2,75	Gresie
D14	G.S. PERSONAL U.P.U. (pe sexe)	13,95	2,75	Gresie
D15	CURTE DE LUMINA	3,20	2,75	Piatra naturala
D16	VESTIAR PERSONAL U.P.U. (70 dulapuri)	59,60	2,75	Gresie
D17	SAS ACCES 3	5,45	2,80	Gresie
D18	PARCARE PERSONAL U.P.U. (18 locuri)	462,30	2,80	ciment sclivsit
Centralizator suprafete DEMISOL:		739,10		




LEGENDA:

- Conducte evacuare aer viciat PVC Ø125 mm, in masca de gips-carton / in tavanul fals
- Conducte incalzire PPRtc Ø 32, montaj ingropat in sapa
- Conducte incalzire Pa/Pe Ø 1", montaj ingropat in sapa
- Radiator din tabla de otel

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" (deosebita)
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"ag = 0.13 g" "Tc = 0.70 sec"

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L. CUI 131763 / 1991 CUI R080063 Str. 9 Mai nr.4.63 ZALAU SALAJ tel 034.0260.619368		BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	265/2017
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		ADRESA LUCRARE	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, Jud. SALAJ	
PROIECTAT	Ing. PRODAN V.		SCARA	1:100	TITLU PROIECT
DESEINAT/PROCESAT	Ing. VARGA V.		DATA	FEBRUARIE 2018	TITLU PLANSA
					PLAN DEMISOL - INSTALATII TERMICE
					FAZA
					S.F.
					PLANSĂ Nr.
					T01

ZONE CE NU INTRA IN STUDIU

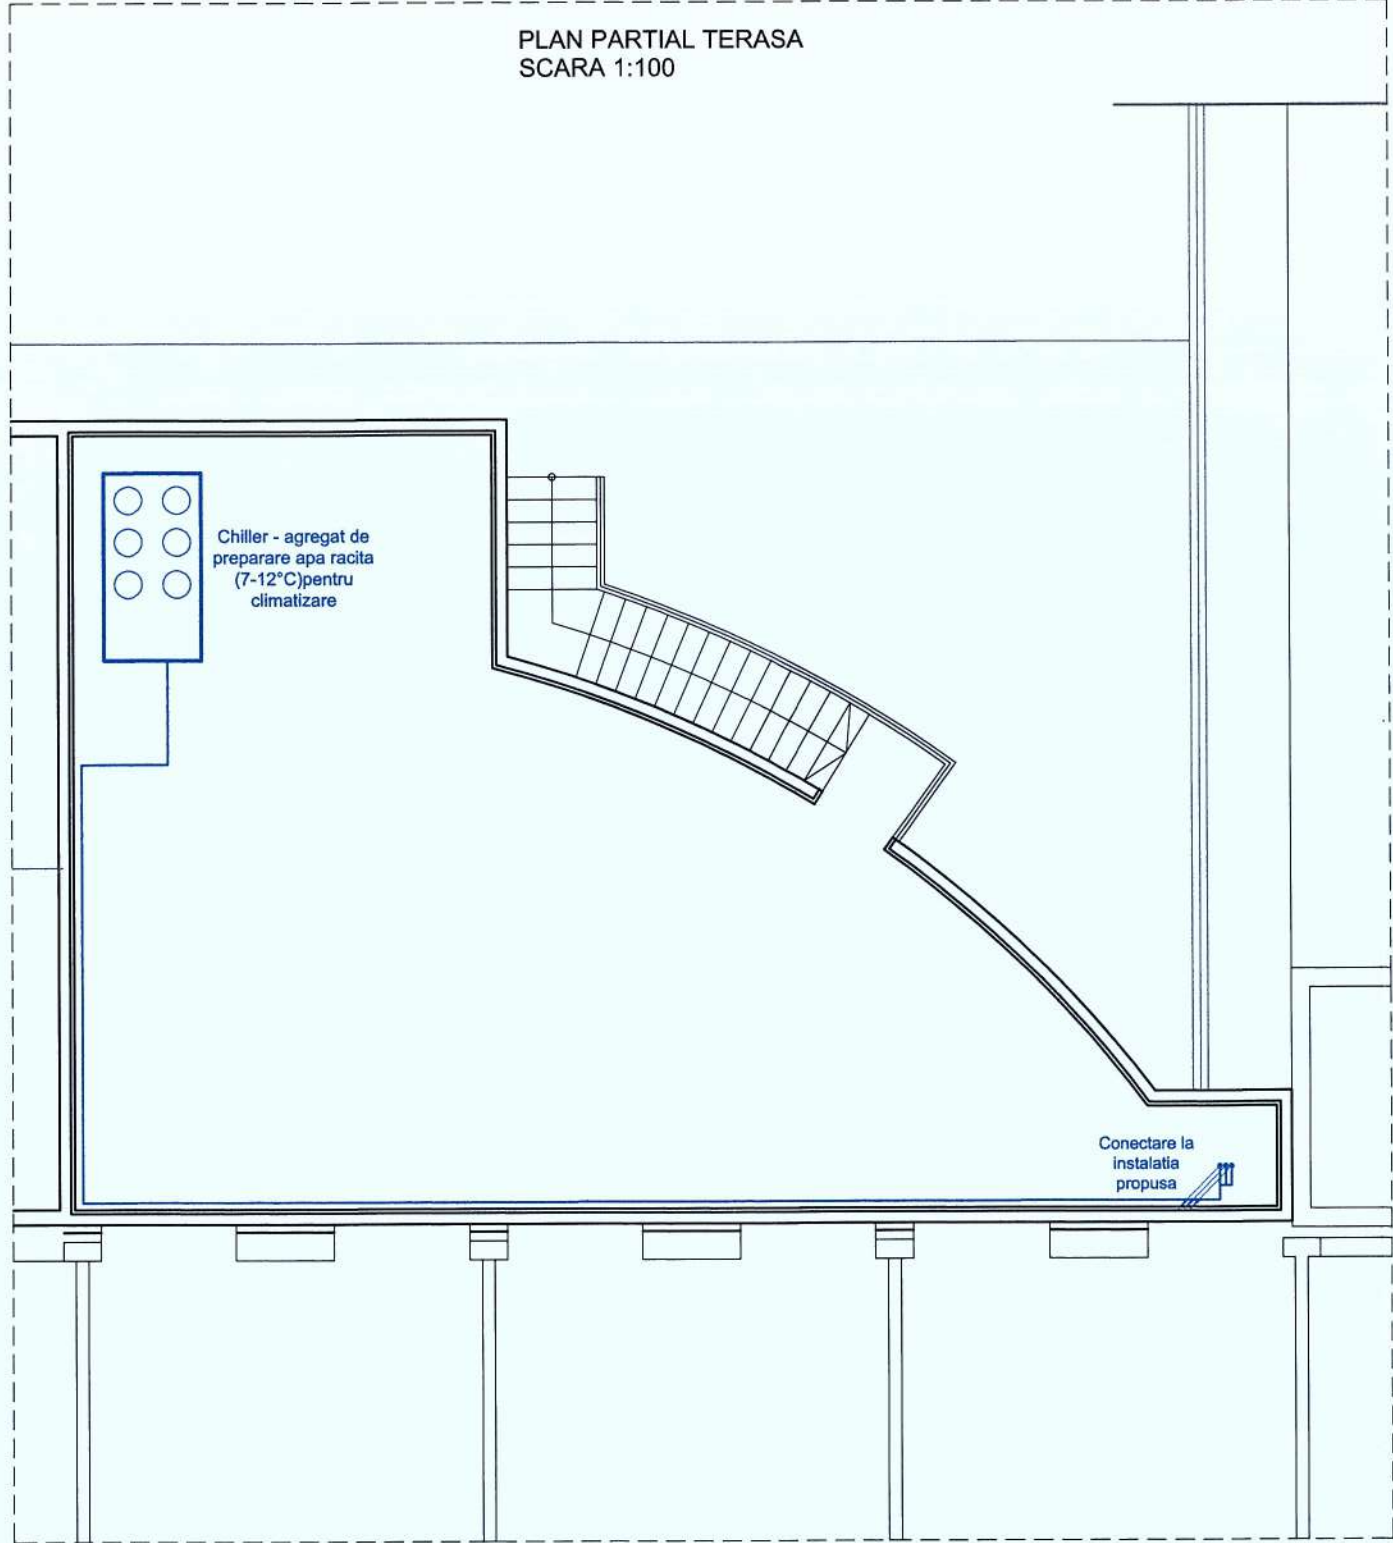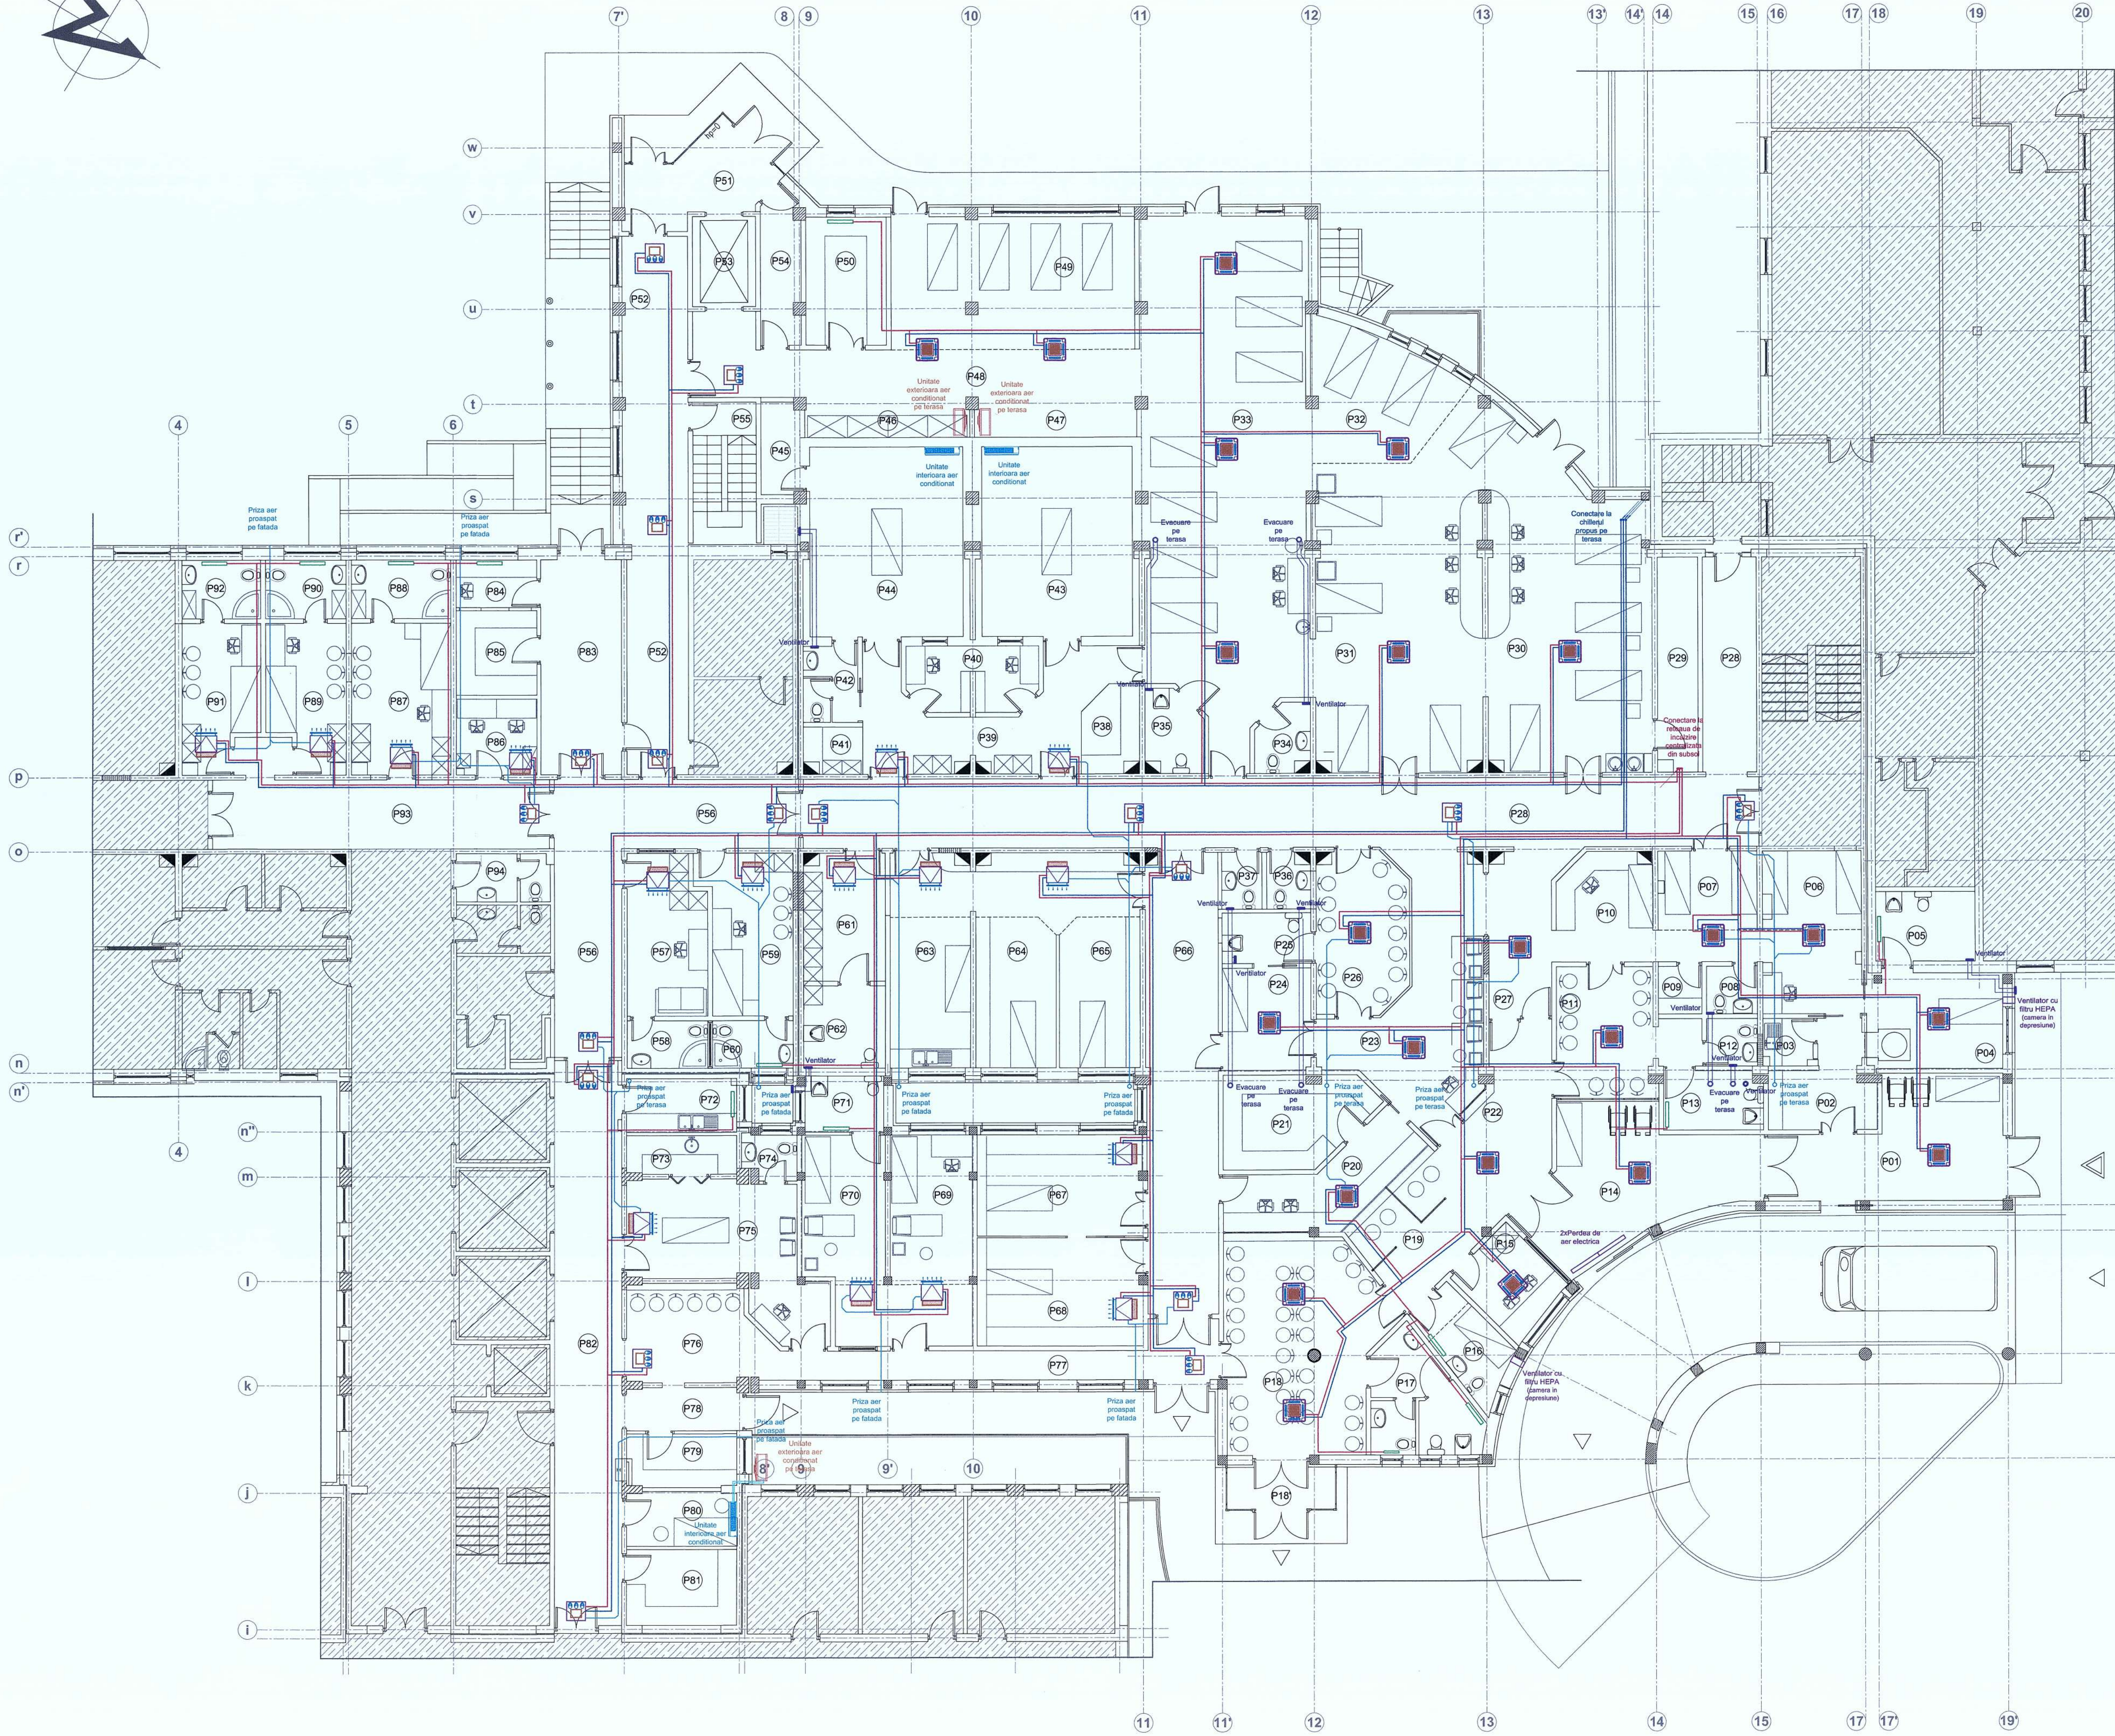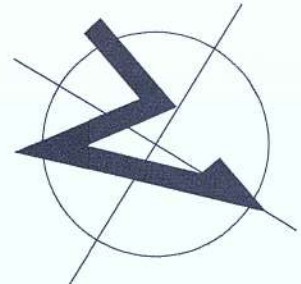

LEGENDA:

- Conducte evacuare aer viciat PVC Ø110...160 mm, in masca de gips-carton / in tavanul fals
- Conducte aport aer proaspat PVC Ø110...160 mm, in masca de gips-carton / in tavanul fals
- Conducte incalzire Ø 1/2...3", in masca de gips-carton / in tavanul fals
- Conducte climatizare Ø 1/2...3", in masca de gips-carton / in tavanul fals
- Ventilator cu carcasa si refulare pe o directie montat in tavanul fals
- Ventilator cu carcasa si refulare pe patru directii montat in tavanul fals
- Ventilator necaracat cu refulare pe o directie montat in tavanul fals
- Radiator din tabla de otel

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" (deosebita)

CLASA DE IMPORTANTA: I

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

ZONA CLIMATICA:



CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:

"ag = 0.13 g" "Tc = 0.70 sec"

ZONE CE NU INTRA IN STUDIU

Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
P01	VESTIBUL 1 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	22,85	2,80	Rasina epoxidica
P02	EVACUARE DESEURI	6,20	2,80	Rasina epoxidica
P03	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - ped.	2,25	2,80	Gresie
P04	IZOLATOR URGENTE PEDIATRIE - 1 targa	12,95	2,80	Rasina epoxidica
P05	G.S. - IZOLATOR (pediatrie)	6,95	2,80	Gresie
P06	OBSERVARE URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	16,20	2,80	Rasina epoxidica
P07	CONSULTATI URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	11,20	2,80	Rasina epoxidica
P08	G.S. PACIENTI (pediatrie)	2,50	2,80	Gresie
P09	DEPOZIT MATERIALE MEDICALE	2,10	2,80	Rasina epoxidica
P10	ZONA MEDICI (pediatrie)	10,40	2,80	Rasina epoxidica
P11	SALA ASTEPTARE (pediatrie)	15,60	2,80	Rasina epoxidica
P12	G.S. ASTEPTARE (barbati)	2,50	2,80	Gresie
P13	G.S. ASTEPTARE (femei/ pers. cu dizabilitati)	5,90	2,80	Gresie
P14	VESTIBUL 2 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P15	CABINA PAZA 1 (frontal)	7,40	2,80	Rasina epoxidica
P16	IZOLATOR CHIMIC + G.S. - 1 targa	6,60	2,80	Gresie
P17	G.S. ASTEPTARE (pe sexe)	10,60	2,80	Gresie
P18	SALA ASTEPTARE (adulti)	38,50	2,80	Rasina epoxidica
P19	SAS ACCES 1	4,85	3,20	Rasina epoxidica
P20	ZONA RELATIV/ INFORMATII	13,70	2,80	Rasina epoxidica
P21	RECEPTIE U.P.U.	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P22	SPATIU ARHIVA/ REGISTRATURA	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P23	CIRCULATII - general	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P24	TRIAI - 3 posturi cu separator	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P25	IZOLATOR TRIAI - 1 targa	9,30	2,80	Rasina epoxidica
P26	G.S. IZOLATOR (triai)	4,60	2,80	Gresie
P27	SALA ASTEPTARE (triai)	14,40	2,80	Rasina epoxidica
P28	CIRCULATII - acces direct resuscitare	11,30	2,80	Rasina epoxidica
P29	CORIDOR GENERAL U.P.U.	78,20	2,80	Rasina epoxidica
P30	SPATIU ANEXA - RESUSCITARE	8,50	2,80	Rasina epoxidica
P31	ZONA RESUSCITARE - 4 targe	54,00	2,80	Rasina epoxidica
P32	TRATAMENT IMEDIAT - 5 targe	55,00	2,80	Rasina epoxidica
P33	SEPARATOR - 2 targe	16,90	2,80	Rasina epoxidica
P34	URGENTE MAJORE - 7 targe	83,15	2,80	Rasina epoxidica
P35	G.S. PACIENTI (barbati)	3,50	2,80	Gresie
P36	G.S. PACIENTI (femei/ pers. cu dizabilitati)	4,50	2,80	Gresie
P37	G.S. PERSONAL (barbati)	2,40	2,80	Gresie
P38	G.S. PERSONAL (femei)	2,40	2,80	Gresie
P39	VESTIAR IMAGISTICA 1 (barbati)	4,70	2,80	Rasina epoxidica
P40	CIRCULATII	21,70	2,80	Rasina epoxidica
P41	CAMERA COMANDA - comuna	8,30	2,80	Rasina epoxidica
P42	VESTIAR IMAGISTICA 2 (femei)	2,60	2,80	Rasina epoxidica
P43	G.S. PACIENTI (imagistica)	4,30	2,80	Gresie
P44	SPATIU IMAGISTICA 1 (Rx)	29,00	2,80	Rasina epoxidica
P45	SPATIU IMAGISTICA 2 (CT)	29,20	2,80	Rasina epoxidica
P46	DEPOZITARE MATERIALE (imagistica)	3,50	2,80	Rasina epoxidica
P47	DEPOZITARE MATERIALE (S.M.U.R.D.)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P48	DEPOZITARE APARATURA (U.P.U. - nisa)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P49	CIRCULATII	23,75	2,80	Rasina epoxidica
P50	ZONA MONITORIZARE - 4 targe	32,50	2,80	Rasina epoxidica
P51	DEPOZITARE MATERIALE (U.P.U. - 72 ore)	10,15	2,80	Rasina epoxidica
P52	SAS ACCES 2	10,75	2,80	Rasina epoxidica
P53	CIRCULATII	34,25	2,80	Rasina epoxidica
P54	ASCENSOR TARGI [1600kg]	5,70	2,80	-
P55	DEPOZIT DESEURI (med.-men.) - temp.	5,90	2,80	Gresie
P56	CASA SCARI	9,05	2,80	Rasina epoxidica
P57	CORIDOR GENERAL U.P.U.	31,30	2,80	Rasina epoxidica
P58	CAMERA ASISTENTA SEFA / SECRETARIAT U.P.U.	12,60	2,80	Rasina epoxidica
P59	G.S. PROPIU (as. sefa)	3,80	2,80	Gresie
P60	CAMERA MEDIC SEF U.P.U.	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P61	G.S. PROPIU (medic self)	3,80	2,80	Gresie
P62	GARDEROBA PACIENTI (filtru internare spital)	12,30	2,80	Rasina epoxidica
P63	G.S. PROPIU (filtru internare)	4,70	2,80	Gresie
P64	SPATIU GIPSARE - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P65	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 1 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P66	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 2 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P67	CIRCULATII	49,50	2,80	Rasina epoxidica
P68	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 1 - 1 targa	17,20	2,80	Rasina epoxidica
P69	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 2 - 1 targa	17,90	2,80	Rasina epoxidica
P70	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 1 - (aseptic)	17,45	2,80	Rasina epoxidica
P71	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 2 - (septic)	15,15	2,80	Rasina epoxidica
P72	G.S. PROPIU (ginecologie)	4,50	2,80	Gresie
P73	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - U.P.U.	5,90	2,80	Gresie
P74	NISA INTRETINERE (stomatologie)	4,30	2,80	Rasina epoxidica
P75	G.S. PROPIU (stomatologie)	2,50	2,80	Gresie
P76	SPATIU URGENTE STOMATOLOGIE - 1 targa	21,35	2,80	Rasina epoxidica
P77	ZONA ASTEPTARE	15,05	2,80	Rasina epoxidica
P78	CIRCULATII	5,30	2,80	Rasina epoxidica
P79	EVACUARE	5,70	2,80	Rasina epoxidica
P80	DEPOZITARE MATERIALE SANITARE	6,00	2,80	Rasina epoxidica
P81	CAMERA MORTUARA	8,40	2,80	Rasina epoxidica
P82	DEPOZITARE MATERIALE	8,40	2,80	Rasina epoxidica
P83	CORIDOR GENERAL U.P.U.	38,80	2,80	Rasina epoxidica
P84	CIRCULATII	18,30	2,80	Rasina epoxidica
P85	CABINA PAZA 2 (posterior)	3,90	2,80	Rasina epoxidica
P86	DEPOZITARE MATERIALE BIROTICA	6,90	2,80	Rasina epoxidica
P87	CAMERA PERSONAL T.E.S.A. (admin. U.P.U.)	6,10	2,80	Rasina epoxidica
P88	CAMERA DE GARDA 1 (linie U.P.U. 1)	14,90	2,80	Rasina epoxidica
P89	G.S. PROPIU (garda 1)	5,90	2,80	Gresie
P90	CAMERA DE GARDA 2 (linie U.P.U. 2)	10,80	2,80	Rasina epoxidica
P91	G.S. PROPIU (garda 2)	4,80	2,80	Gresie
P92	CAMERA DE GARDA 3 (pediatrie)	10,60	2,80	Rasina epoxidica
P93	G.S. PROPIU (pediatrie)	4,70	2,80	Gresie
P94	CORIDOR GENERAL U.P.U.	26,40	2,80	Rasina epoxidica
P95	G.S. PERSONAL (T.E.S.A.)	4,60	2,80	Gresie
Centralizator suprafete PARTER:		1373,45		

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU
SEF PROIECT	Ing. PRODAN V.		ADRESA LUCRARE	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, jud. SALAJ
PROIECTAT	Ing. VARGA V.		SCARA	1:100
DESEINAT/PROCESAT			TITLU PROIECT	CONSTRUCTIUNEA SI DOTAREA SPITALULUI
			TITLU PLANSA	PLAN PARTER - INSTALATII TERMICE
				FAZA S.F. T02

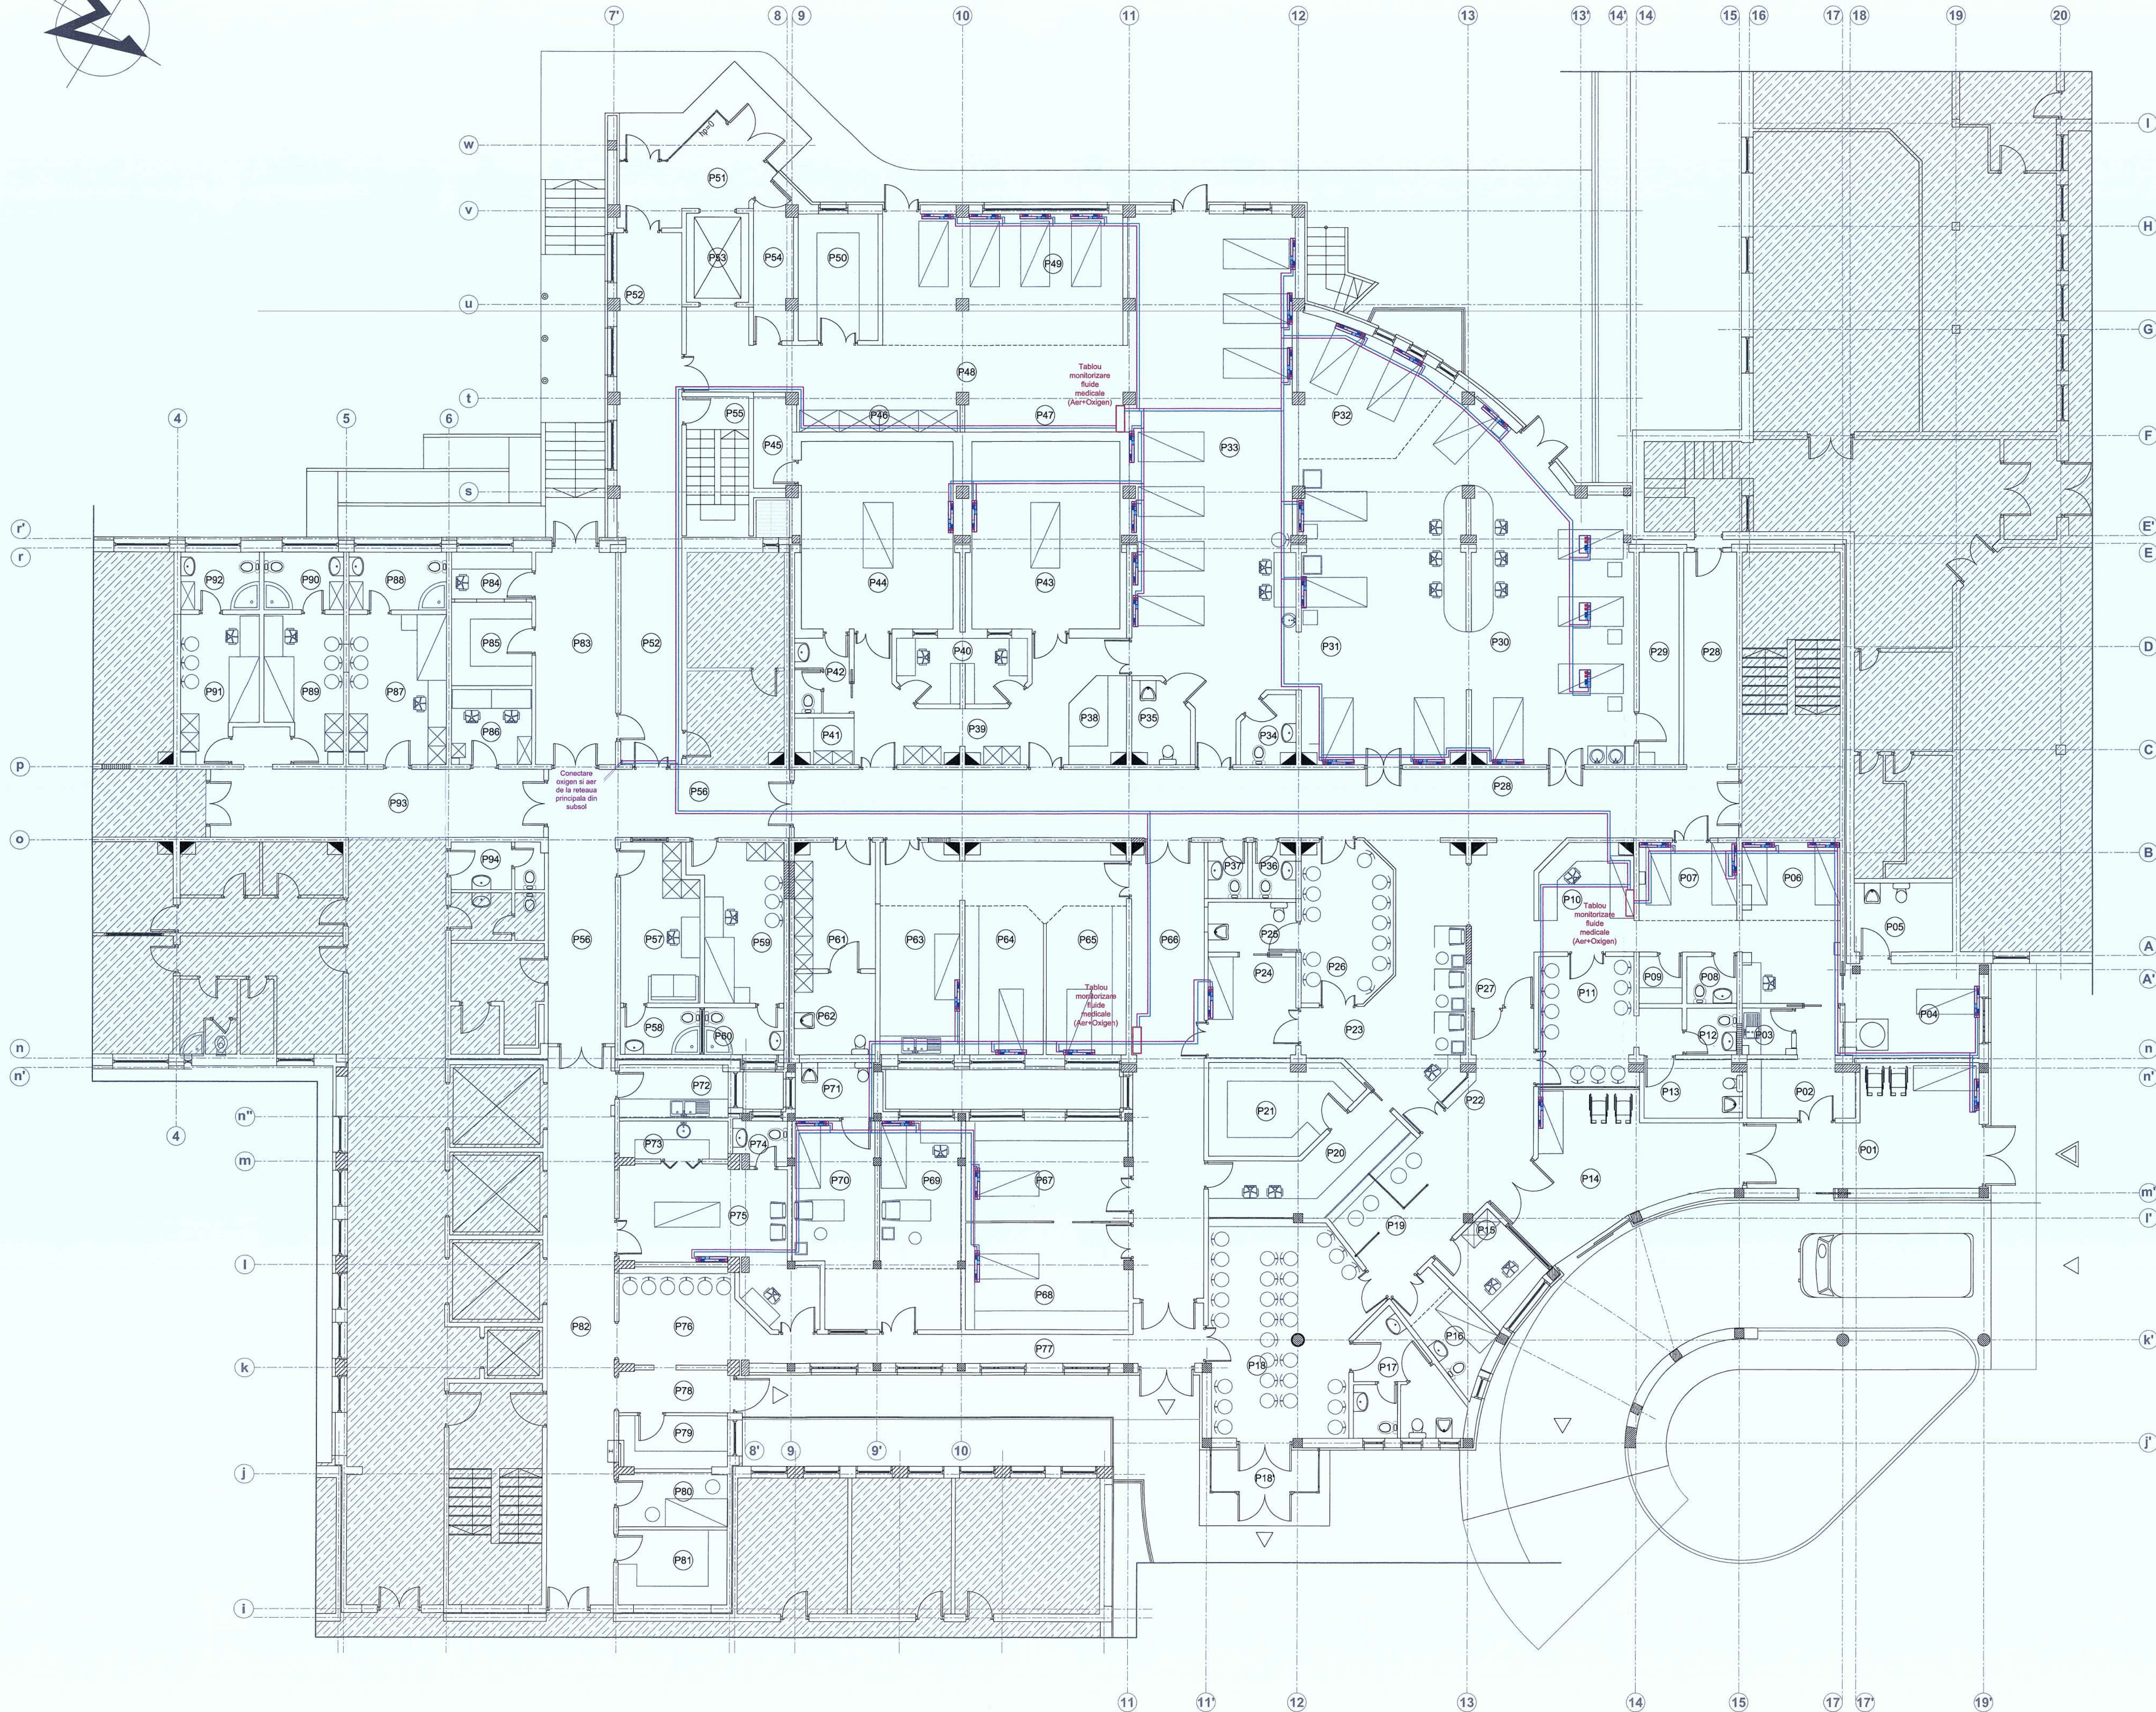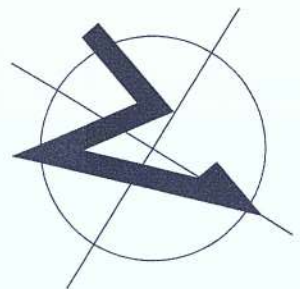

LEGENDA:
— Conducte Cupru medical Oxigen
— Conducte Cupru medical Aer comprimat
— Rampa medicala de perete fluide+electric
— Rampa medicala de tavan fluide+electric

ZONE CE NU INTRA IN STUDIU

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" (deosebita)
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II
ZONA CLIMATICA: III
CARACTERISTICILE MACROSEISMICE:
"og = 0.13 g" "Tc = 0.70 sec"

Ind.	Destinatia spatiului	Suprafata (mp)	Inaltime libera (m)	Pardoseli
P01	VESTIBUL 1 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	22,85	2,80	Rasina epoxidica
P02	EVACUARE DESEURI	6,20	2,80	Rasina epoxidica
P03	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - ped.	2,25	2,80	Gresie
P04	IZOLATOR URGENTE PEDIATRIE - 1 targa	12,95	2,80	Rasina epoxidica
P05	G.S. - IZOLATOR (pediatrie)	6,95	2,80	Gresie
P06	OBSERVARE URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	16,20	2,80	Rasina epoxidica
P07	CONSULTATII URGENTE PEDIATRIE - 2 targe	11,20	2,80	Rasina epoxidica
P08	G.S. PACIENTI (pediatrie)	2,50	2,80	Gresie
P09	DEPOZIT MATERIALE MEDICALE	2,10	2,80	Rasina epoxidica
P10	ZONA MEDICI (pediatrie)	10,40	2,80	Rasina epoxidica
P11	SALA ASTEPTARE (pediatrie)	15,60	2,80	Rasina epoxidica
P12	G.S. ASTEPTARE (barbati)	2,50	2,80	Gresie
P13	G.S. ASTEPTARE (femei/ pers. cu dizabilitati)	5,90	2,80	Gresie
P14	VESTIBUL 2 (cu nisa pt. targa/ scaun rulant)	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P15	CABINA PAZA 1 (frontal)	7,40	2,80	Rasina epoxidica
P16	IZOLATOR CHIMIC + G.S. - 1 targa	6,60	2,80	Gresie
P17	G.S. ASTEPTARE (pe sexe)	10,60	2,80	Gresie
P18	SALA ASTEPTARE (adulti)	38,50	2,80	Rasina epoxidica
P19	SAS ACCES 1	4,85	3,20	Rasina epoxidica
P20	ZONA RELATII/ INFORMATII	13,70	2,80	Rasina epoxidica
P21	RECEPTIE U.P.U.	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P22	SPATIU ARHIVA/ REGISTRATURA	12,50	2,80	Rasina epoxidica
P23	CIRCULATII - general	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P24	TRIAI - 3 posturi cu separator	26,60	2,80	Rasina epoxidica
P25	IZOLATOR TRIAJ - 1 targa	9,30	2,80	Rasina epoxidica
P26	G.S. IZOLATOR (triai)	4,60	2,80	Gresie
P27	SALA ASTEPTARE (triai)	14,40	2,80	Rasina epoxidica
P28	CIRCULATII - acces direct resuscitare	11,30	2,80	Rasina epoxidica
P29	CORIDOR GENERAL U.P.U.	78,20	2,80	Rasina epoxidica
P30	ZONA RESUSCITARE - 4 targe	8,50	2,80	Rasina epoxidica
P31	TRATAMENT IMEDIAT - 5 targe	54,00	2,80	Rasina epoxidica
P32	SEPARATOR - 2 targe	55,00	2,80	Rasina epoxidica
P33	URGENTE MAJORE - 7 targe	16,90	2,80	Rasina epoxidica
P34	G.S. PACIENTI (barbati)	83,15	2,80	Rasina epoxidica
P35	G.S. PACIENTI (femei/ pers. cu dizabilitati)	3,50	2,80	Gresie
P36	G.S. PERSONAL (barbati)	4,50	2,80	Gresie
P37	G.S. PERSONAL (femei)	2,40	2,80	Gresie
P38	G.S. PERSONAL (femei)	7,40	2,80	Gresie
P39	VESTIAR IMAGISTICA 1 (barbati)	4,70	2,80	Rasina epoxidica
P40	CIRCULATII	21,70	2,80	Rasina epoxidica
P41	CAMERA COMANDA - comuna	8,30	2,80	Rasina epoxidica
P42	VESTIAR IMAGISTICA 2 (femei)	2,60	2,80	Rasina epoxidica
P43	G.S. PACIENTI (imagistica)	4,30	2,80	Gresie
P44	SPATIU IMAGISTICA 1 (Rx)	29,00	2,80	Rasina epoxidica
P45	SPATIU IMAGISTICA 2 (CT)	29,20	2,80	Rasina epoxidica
P46	DEPOZITARE MATERIALE (imagistica)	3,50	2,80	Rasina epoxidica
P47	DEPOZITARE MATERIALE (S.M.U.R.D.)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P48	DEPOZITARE APARATURA (U.P.U. - nisa)	6,55	2,80	Rasina epoxidica
P49	CIRCULATII	23,75	2,80	Rasina epoxidica
P50	ZONA MONITORIZARE - 4 targe	32,50	2,80	Rasina epoxidica
P51	DEPOZITARE MATERIALE (U.P.U. - 72 ore)	10,15	2,80	Rasina epoxidica
P52	SAS ACCES 2	10,75	2,80	Rasina epoxidica
P53	CIRCULATII	34,25	2,80	Rasina epoxidica
P54	ASCENSOR TARGE (1600KG)	5,70	2,80	
P55	DEPOZIT DESEURI (med.-men.) - temp.	5,90	2,80	Gresie
P56	CASA SCARII	9,05	2,80	Rasina epoxidica
P57	CORIDOR GENERAL U.P.U.	31,30	2,80	Rasina epoxidica
P58	CAMERA ASISTENTA SEFA / SECRETARIAT U.P.U.	12,60	2,80	Rasina epoxidica
P59	G.S. PROPRIU (as. sefa)	3,80	2,80	Gresie
P60	CAMERA MEDIC SEF U.P.U.	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P61	G.S. PROPRIU (medic sef)	3,80	2,80	Gresie
P62	GARDEROBA PACIENTI (filtru internare spital)	12,30	2,80	Rasina epoxidica
P63	G.S. PROPRIU (filtru internare)	4,70	2,80	Gresie
P64	SPATIU GIPSARE - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P65	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 1 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P66	SPATIU URGENTE ORTOPEDIE 2 - 1 targa	12,10	2,80	Rasina epoxidica
P67	CIRCULATII	49,50	2,80	Rasina epoxidica
P68	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 1 - 1 targa	17,20	2,80	Rasina epoxidica
P69	SPATIU MICI INTERVENTII CHIRURGICALE 2 - 1 targa	17,90	2,80	Rasina epoxidica
P70	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 1 - (aseptic)	17,45	2,80	Rasina epoxidica
P71	SPATIU URGENTA GINECOLOGIE 2 - (septic)	15,15	2,80	Rasina epoxidica
P72	G.S. PROPRIU (ginecologie)	4,50	2,80	Gresie
P73	SPATIU GOSPODARESC (boxa curatenie) - U.P.U.	5,90	2,80	Gresie
P74	NISA INTRETINERE (stomatologie)	4,30	2,80	Rasina epoxidica
P75	G.S. PROPRIU (stomatologie)	2,50	2,80	Gresie
P76	SPATIU URGENTE STOMATOLOGIE - 1 targa	21,35	2,80	Rasina epoxidica
P77	ZONA ASTEPTARE	13,90	2,80	Rasina epoxidica
P78	CIRCULATII	15,05	2,80	Rasina epoxidica
P79	EVACUARE	5,30	2,80	Rasina epoxidica
P80	DEPOZITARE MATERIALE SANITARE	5,70	2,80	Rasina epoxidica
P81	CAMERA MORTUARA	6,00	2,80	Rasina epoxidica
P82	DEPOZITARE MATERIALE	8,40	2,80	Rasina epoxidica
P83	CORIDOR GENERAL U.P.U.	38,80	2,80	Rasina epoxidica
P84	CABINA PAZA 2 (posterior)	18,30	2,80	Rasina epoxidica
P85	DEPOZITARE MATERIALE BIOTICA	3,90	2,80	Rasina epoxidica
P86	DEPOZITARE MATERIALE BIOTICA	6,90	2,80	Rasina epoxidica
P87	CAMERA PERSONAL T.E.S.A. (admin. U.P.U.)	6,10	2,80	Rasina epoxidica
P88	CAMERA DE GARDA 1 (linie U.P.U. 1)	14,90	2,80	Rasina epoxidica
P89	G.S. PROPRIU (garda 1)	5,90	2,80	Gresie
P90	CAMERA DE GARDA 2 (linie U.P.U. 2)	10,80	2,80	Rasina epoxidica
P91	G.S. PROPRIU (garda 2)	4,80	2,80	Gresie
P92	CAMERA DE GARDA 3 (pediatrie)	10,60	2,80	Rasina epoxidica
P93	G.S. PROPRIU (pediatrie)	4,70	2,80	Gresie
P94	CORIDOR GENERAL U.P.U.	26,40	2,80	Rasina epoxidica
P95	G.S. PERSONAL (T.E.S.A.)	4,60	2,80	Gresie
Centralizator suprafete PARTER:		1373,45		

VERIFICATOR/EXPERT	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA Nr./DATA	PROIECT Nr.
PROIECTANT	S.C. "PRONET" S.R.L.		BENEFICIAR	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - ZALAU	265/2017
SEF PROIECT	Arh. STRIMBU A.		ADRESA LUCRARE	Str. SIMON BARNUTIU, Nr. 67, ZALAU, jud. SALAJ	
PROIECTAT	Ing. PRODAN V.		ESTIMARE INCHIDERE SI DATARE PUSURD LA SUZ		
DESENA/PROCESAT	Ing. VARGA V.		TITLU PROIECT	SCARA	FAZA
			1:100		S.F.
			DATA	TITLU PLANSA	PLANSĂ Nr.
			FEBRUARIE 2018	PLAN PARTER - INSTALATII DE FLUIDE MEDICALE	F01